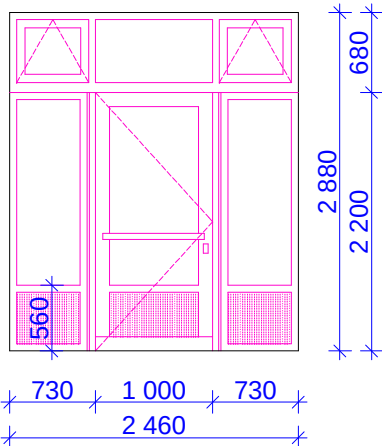


název akce: **Prodejna "ZOO-EXOTIC", nám. Minoritů, Krnov**
- výměna výplní vč. vstupních dveří
 Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

VÝPIS VÝPLNÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP		celkem
P1		Sestava hliníkové konstrukce vstupu do otvoru cca 2460/2880 mm v bílém odstínu oboustranně (RAL 9016), členění : – uprostřed vstupní dveře cca 1000/2200mm, otočné, pravé, otev. dovnitř, prosklené s izolovanou plnou výplní dole do výšky cca 560mm, okop z nerez pl. cca v.120mm , ceolobvod. dvoj.těsnění, zasklení izol. dvojsklem průhl., čiré, bezpečnostní z vnější strany CONNEX 6,4+16+4 mm samozavírač s možností zajištění otevřených dveří, bezpečnost. zámek (válečkový sys.), těsnění u prahu, vodorovné nerez madlo oboustranně, - nadsvětlík cca 1000/680mm, fix, zasklení izolačním sklem průhl.,čiré 4+16+4 mm, plastový (teplý) distanční rámeček - boční části 2x cca š.730/2200mm spodní prosklená izol. dvojsklem s bezpečnostním sklem CONNEX 6,4-16-4mm, fix, + cca 730/680 mm horní sklápěcí křídlo s pákovým ovládání dostupným z podlahy prodejny, zasklení izolačním sklem průhl.,čiré 4+16+4mm, plastový (teplý) distanční rámeček výsledná hodnota souč.prostupu tepla pro celou konstrukci max. $U_w=1,4W/m^2K$ bude provedena nutná úprava prahu včetně vnější plochy a podlahy prodejny – bezbariérový přístup (plynulá návaznost povrchů)	1		1

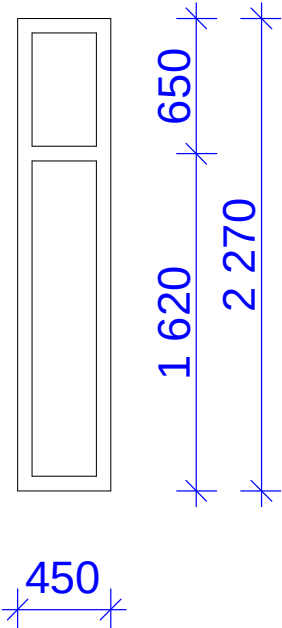
název akce: **Prodejna "ZOO-EXOTIC", nám. Minoritů, Krnov**
- výměna výplní vč. vstupních dveří
 Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

VÝPIS VÝPLNÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP		celkem
P2		Plastové okno (výkladec) 2260/2270mm pevné zasklení s vyznačeným členěním (příčle v horní třetině a dva sloupky) rám min. 5-ti komorový, staveb. hloubka min.70mm, plast.profilu třídy A, min. tl. vnější stěny profilu 3mm, min. tl. výztuhy 1,5mm, barva rámu z obou stran bílá, zasklení - izolační sklo 4+16+4 mm – obě skla průhledné, čiré, plastový (teplý) distanční rámeček, výsledná hodnota souč.prostupu tepla pro celé okno max. $U_w=1,2W/m^2K$ vnitřní parapet: ker. dlažba ve světlém odstínu (nutná oprava ostění) poznámka: - výkladec bude osazen do líce s vnější fasádou	2		2

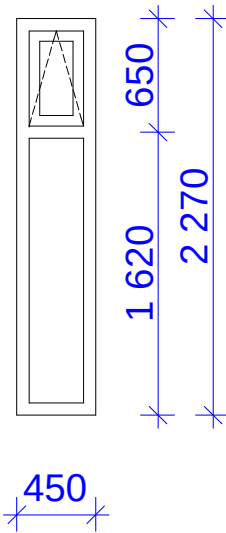
název akce: **Prodejna "ZOO-EXOTIC", nám. Minoritů, Krnov**
- výměna výplní vč. vstupních dveří
 Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

VÝPIS VÝPLNÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP		celkem
P3		Plastové okno - 450/2270mm pevné zasklení s vyznačeným č leněním (příčle v horní třetině) rám min. 5-ti komorový, staveb. hloubka min.70mm, plast.profilu třídy A, min. tl. vnější stěny profilu 3mm, min. tl. výztuhy 1,5mm, barva rámu z obou stran bílá, zasklení - izolační sklo 4+16+4 mm – obě skla průhledné, čiré, plastový (teplý) distanční rámeček, výsledná hodnota souč.prostupu tepla pro celé okno max. $U_w=1,2W/m^2K$ vnitřní parapet: ker. dlažba ve světlém odstínu vnější parapet: hliníkový plech v odstínu dle volby investora	2		2
P3a		Dtto P3 - plastové okno 450/2270mm, ale zasklení - izolační sklo 4+16+4 mm – jedno čiré, průhl. , druhé neprůhledné s matným povrchem (dle domluvy s provozovatelem)	4		4

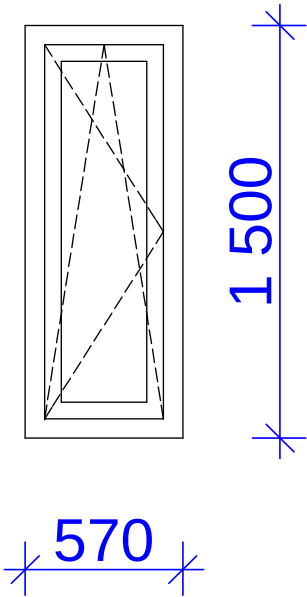
název akce: **Prodejna "ZOO-EXOTIC", nám. Minoritů, Krnov**
- výměna výplní vč. vstupních dveří
 Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

VÝPIS VÝPLNÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP		celkem
P4		Plastové okno - 450/2270mm s vyznačeným č leněním (příčle v horní třetině) - spodní část - fix (neotevíravá) - horní část - sklopné křídlo s pákovým ovládání dostupné z podlahy prodejny rám min. 5-ti komorový, staveb. hloubka min.70mm, plast.profilu třídy A, min. tl. vnější stěny profilu 3mm, min. tl. výztuhy 1,5mm, barva rámu z obou stran bílá, celoobvod. kování, klika bílá, mikroventilace zasklení - izolační sklo 4+16+4 mm – obě skla průhledné, čiré, plastový (teplý) distanční rámeček, výsledná hodnota souč. prostupu tepla pro celé okno max. $U_w=1,2W/m^2K$ vnitřní parapet: ker. dlažba ve světlém odstínu vnější parapet: hliníkový plech v odstínu dle volby investora	1		1
P4a		Dtto P4 - plastové okno 450/2270mm, ale zasklení - izolační sklo 4+16+4 mm – jedno čiré, průhl. , druhé neprůhledné s matným povrchem (dle domluvy s provozovatelem) poznámka: -nutno upravit stávající vnitř. mříže (zkrátit o horní sklápěcí část okna)	2		2

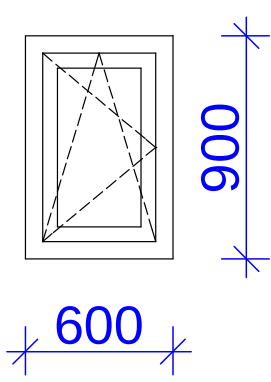
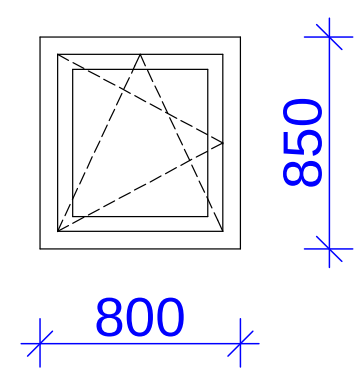
název akce: **Prodejna "ZOO-EXOTIC", nám. Minoritů, Krnov**
- výměna výplní vč. vstupních dveří
 Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

VÝPIS VÝPLNÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP		celkem
P5		Plastové okno - 570/1500mm jednokřídlové otevíravé a sklápěcí, bez členění rám min. 5-ti komorový, staveb. hloubka min.70mm, plast.profilu třídy A, min. tl. vnější stěny profilu 3mm, min. tl. výztuhy 1,5mm, barva rámu z obou stran bílá, zasklení -- izolační sklo 4+16+4 mm – jedno čiré, průhl. , druhé neprůhledné s matným povrchem (dle domluvy s provozovatelem) plastový (teplý) distanční rámeček, výsledná hodnota souč.prostupu tepla pro celé okno max. $U_w=1,2W/m^2K$ celoobvod. kování, klika bílá, mikroventilace vnitřní parapet: ker. dlažba ve světlém odstínu vnější parapet: hliníkový plech v odstínu dle volby investora	2		2

název akce: **Prodejna "ZOO-EXOTIC", nám. Minoritů, Krnov**
- výměna výplní vč. vstupních dveří
 Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

VÝPIS VÝPLNÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP		celkem
P6		Plastové okno - 600/900mm jedenokřídlové otevíravé a sklápěcí, bez členění rám min. 5-ti komorový, staveb. hloubka min.70mm, plast.profilu třídy A, min. tl. vnější stěny profilu 3mm, min. tl. výztuhy 1,5mm, barva rámu z obou stran bílá, zasklení - izolační sklo 4+16+4 mm – jedno čiré, průhl. , druhé neprůhledné s matným povrchem (dle domluvy s provozovatelem) výsledná hodnota souč.prostupu tepla pro celé okno max. $U_w=1,2W/m^2K$ celoobvod. kování, klika bílá, mikroventilace vnitřní parapet: bělnin. obklad – přizpůsobit stávajícímu obkladu WC vnější parapet: hliníkový plech v odstínu dle volby investora	1		1
P7		Plastové okno - 800/850mm jedenokřídlové otevíravé a sklápěcí s pákovým ovládáním dostupné z podlahy prodejny, bez členění rám min. 5-ti komorový, staveb. hloubka min.70mm, plast.profilu třídy A, min. tl. vnější stěny profilu 3mm, min. tl. výztuhy 1,5mm, barva rámu z obou stran bílá, celoobvod. kování, klika bílá, mikroventilace zasklení - izolační sklo 4+16+4 mm – jedno čiré, průhl. , druhé neprůhledné s matným povrchem (dle domluvy s provozovatelem) výsledná hodnota souč.prostupu tepla pro celé okno max. $U_w=1,2W/m^2K$ vnitřní parapet: ker. dlažba ve světlém odstínu vnější parapet: hliníkový plech v odstínu dle volby investora	1		1

název akce: **Prodejna "ZOO-EXOTIC", nám. Minoritů, Krnov**
- výměna výplní vč. vstupních dveří
Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

VÝPIS VÝPLNÍ

Poznámky:

- Pozn.1 – Stanovené parametry výplní budou dodrženy, případné změny konzultovat se stavebníkem a zástupci památkové péče vzhledem k tomu, že objekt je součástí Ochranného pásma historického jádra města Krnova
- Pozn. 2 – Stávající mříže budou zachovány, očištěny a nově natřeny, u okna P7 budou nově osazeny z venkovní strany, nutné zkrácení mříží u oken P4a
- Pozn.3 – Zhotovitel zaručí vhodnou kombinaci zvolených technologií a materialu výsledný součinitel prostupu tepla celého okna max. $U_w=1,2W/m^2K$, popř. $1,4W/m^2K$ u vstupní proskl. konstrukce
- Pozn.4 – Všechny prvky jsou vyobrazeny při pohledu z exteriéru
- Pozn.5 – Před výrobou výplní nutno zaměřit stavební otvory na stavbě, zajistit mezní odchylky výrobku a stavebního otvoru s rovným ostěním, jehož povrch bude upraven nově omítkou, osazení a kotvení výplní bude v souladu s ČSN 74 6077. Výkladce P2 budou osazeny v líci vnější fasády.
- Pozn.6 – Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci

Upozornění:

V návaznosti na ČSN 74 *Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování* upozorňuji, že výměna výplní u starších objektů způsobí násobně nižší výměnu vzduchu infiltrací. Je vhodné zajistit větrání dalším nezávislým systémem.

Uživatelé objektu s instalovanými okny by měli být obeznámeni se správným užíváním prostor – jejich dostatečným větráním (odvětráním nadměrné vlhkosti a škodlivin – CO, CO₂), nezakrýváním topných těles, zajištěním dostatečného prodeň vzduchu podél oken (nezakrývat okna závěsy), intenzivním větráním při zvýšené vlhkosti v prostorách při vaření, sušení prádla apod.