


RZO rozváděč zubní ordinace

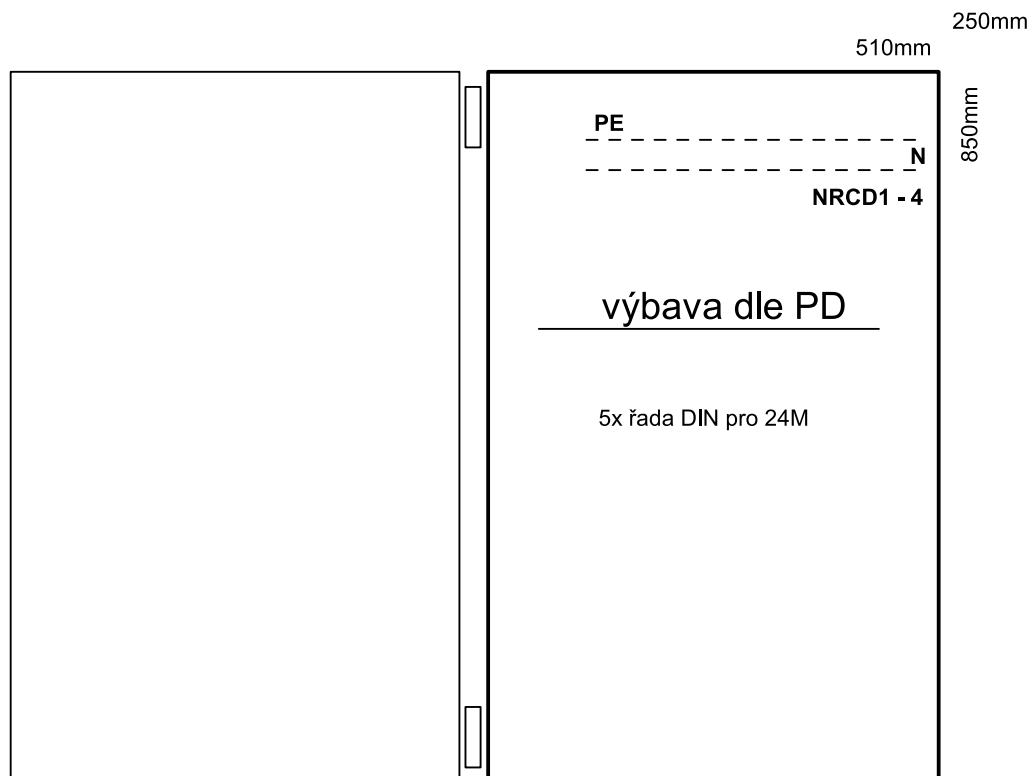

Rozváděč pro montáž přístrojů dle ČSN EN 60715
šířky 35mm, Tř1 , 5x24M, IP43, jako příklad
typ DN43-2405, 25kg

<i>Instalovaný Pi - RZO</i>	<i>Den kW</i>	<i>Noc kW</i>
Osvětlení	0,758	
Klima	9	
Zubní křeslo	2,2	
Odsávání	0,83	
Kompresor	1,1	
Sterilizátor	3	
jiné	4,5	
Celkem Pi	21,388	

Veškeré přístroje NN typ např. Eaton, OEZ
vypínací schopnost 10kA

Svodiče fa SALTEK

Výše uvedení výrobci slouží jen jako typový příklad !

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing Jana Fišarová			
Investor:		Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, IČ 00296139	
Název akce:		Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov Stavební úpravy pro rozšíření zubní ordinace	
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - Rozváděč RZO montážní schéma	
Č.zakázky:		Datum: 05/2017	
Měřítko:		Formát: A4	
Č.výkr.:		E1	