


Legenda místností							
Č. Míst.	Funkce	Ref. číslo [-]	E _m [lx]	U ₀ [-]	UG _{R_L} [-]	R _a [-]	Poznámka
-	Chodba / umývárna	5.2.4	200	0,4	25	80	
-	Předsíně WC	5.2.4	200	0,4	25	80	
-	WC	5.2.4	200	0,4	25	80	

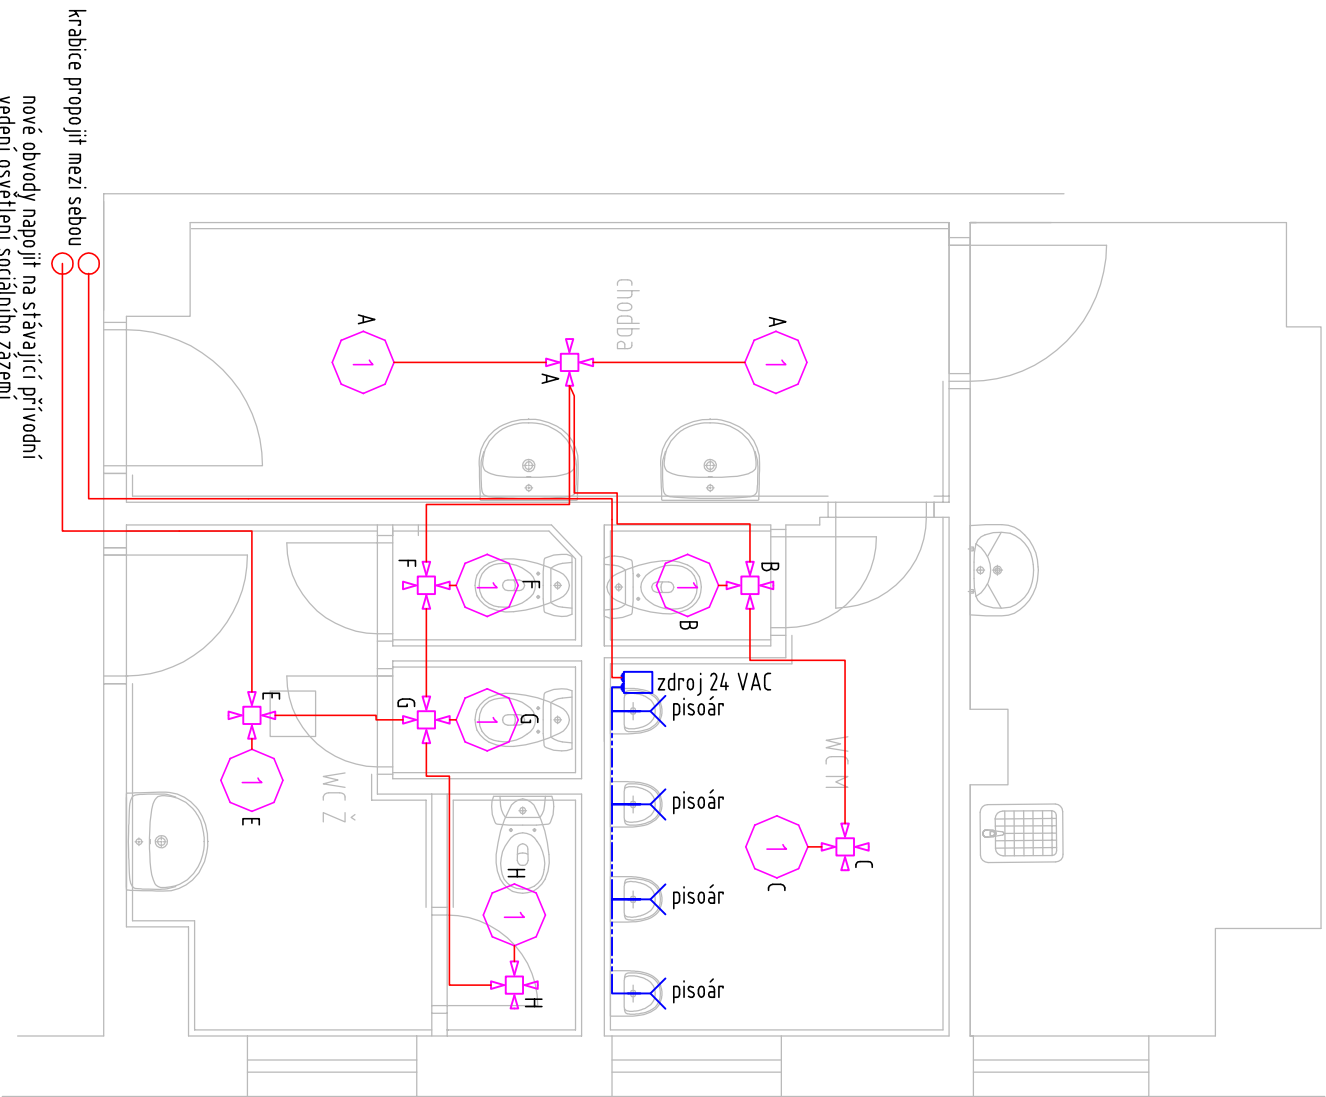

- LEGENDA
- vývod 24VAC SELV
 - rozbočnou krabici s víčkem KO97V
 - židlo pohybu 360° s možností spínání LED svítidel
 - zdroj malého napětí pro automatické pisoáry
 - okruhy malého napětí SELV
 - okruhy 230V do 10A

LEGENDA SVÍTIDEL

1 d410 3x7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W; 35xLED)

- POZNÁMKY:
- nové obvody budou napojeny na stávající světelný přívod
 - obvod osvětlení a obvod pro pisoáry budou připojeny v samostatných krabicích, aby bylo možno napojit případně samostatně jištěné přívody

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	Základní škola Krnov, Žižkova 3, Krnov, oprava stávajících hygienických zařízení v prostoru tělocvičny						ELEKTROBLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI					
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK			KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK							
MÍSTO	Město Krnov						PARE					
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČO: 00296139											
ČÁST	D.1.4	DATUM	11/2017	ZAKÁZKA	2017/185	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	1:50	
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4-2
PŘÍLOHA	Elektroinstalace WC - 1.NP											