


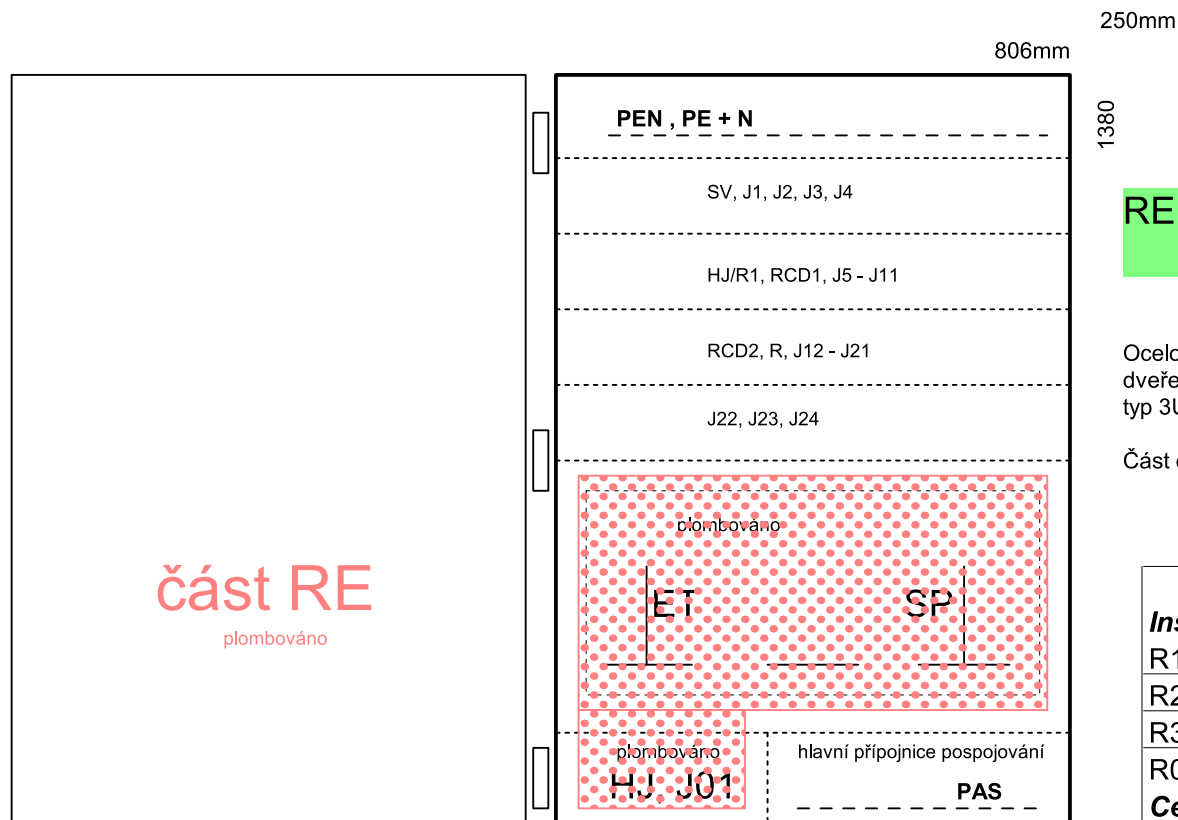

RE + R1 - elektroměrový rozváděč + rozváděč 1NP

Oceloplechový typizovaný rozváděč IP40/20, umístěný ve zdi
dveře pravé, povrchová úprava RAL
typ 3U28

Část elektroměrovou provést dle direktiv ČEZ!

Instalovaný Pi	Den kW	Noc kW
R1	6,74	2
R2	9,204	2
R3	6,75	
R01	3	
Celkem Pi	25,694	4

Výbava :

- jističe vypínací schopnost 10 kA, charakteristika B, C, D
- rozváděč splňuje podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298

změna TN-C na TN-S bude provedena za SV

NAPÁJENÍ: 3x240V/400V+PE+N, AC 50Hz

OCHRANA: automatické odpojení od zdroje TN-C-S, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov			Č.zakázky:
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hlubčická 11, 794 01 Krnov			Datum: 12/2013
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RE+R1 montážní schéma			Měřitko: A4
			Č.výkr.: E2