



PUDORYS 1. NP

M 1:75

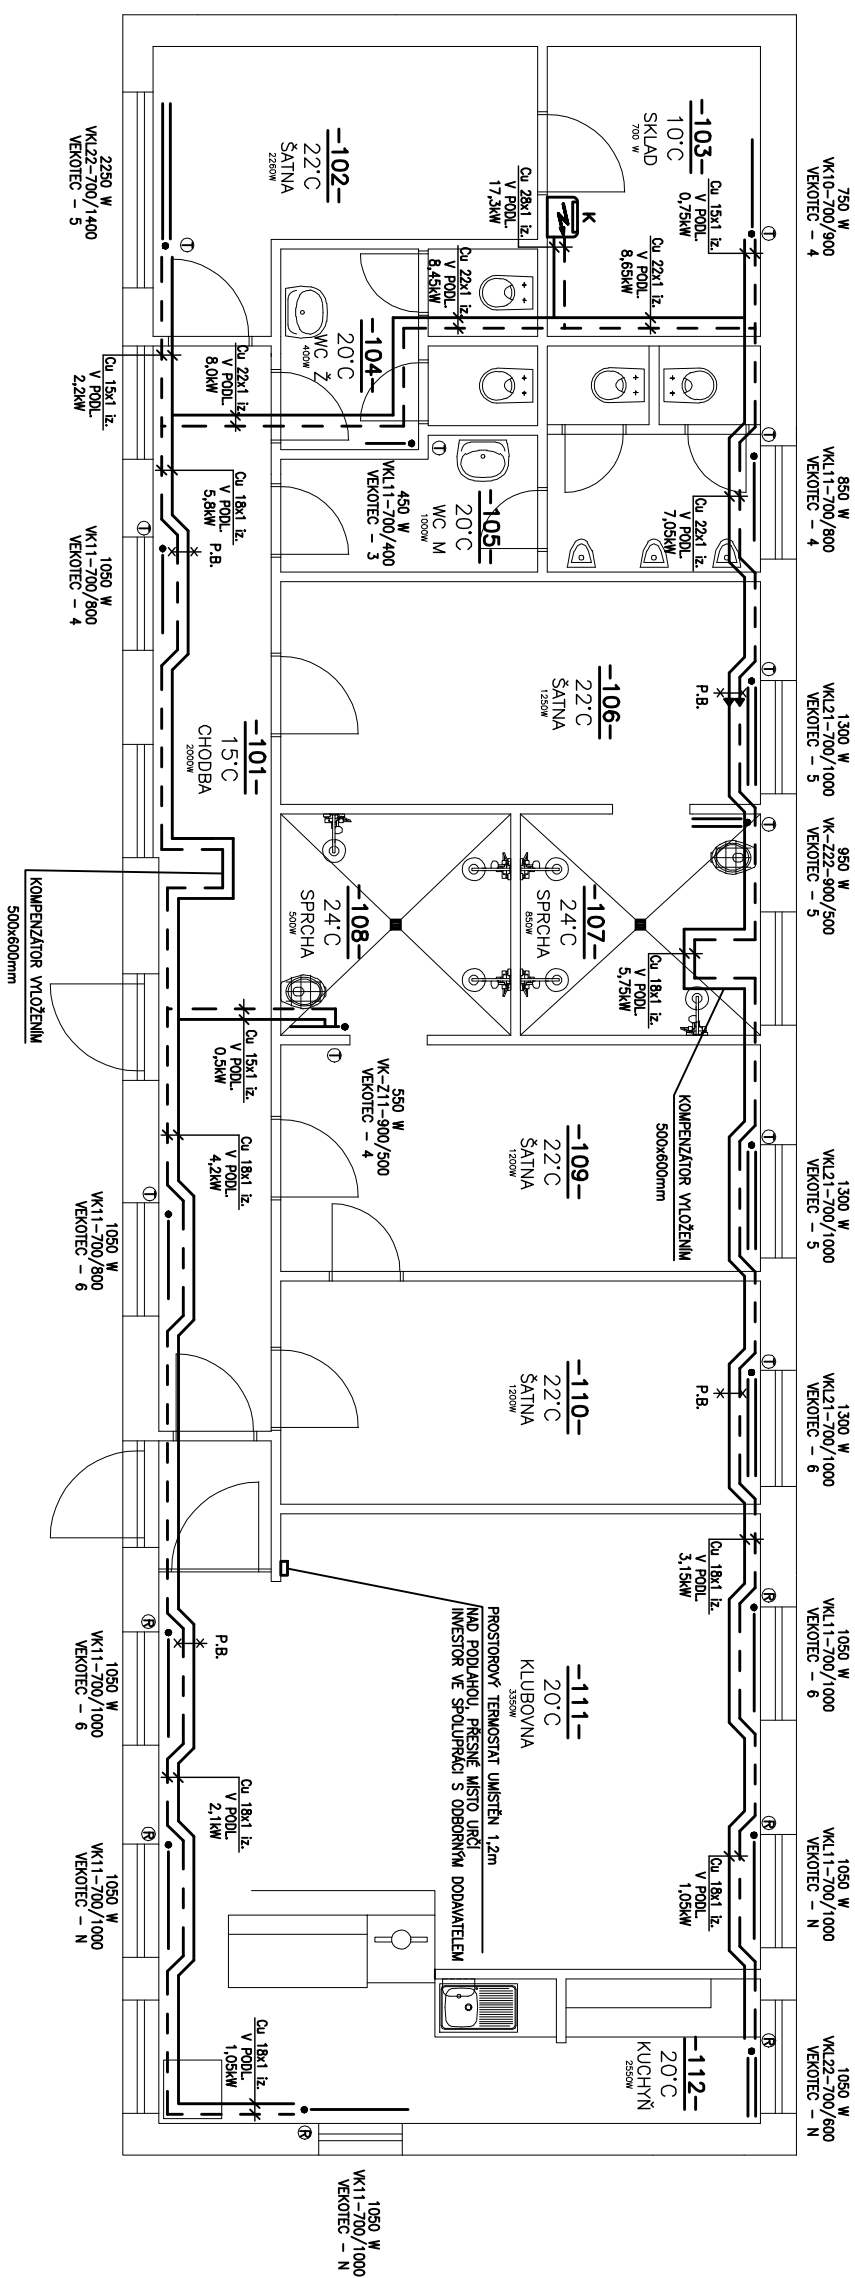

LEGENDA:

— — — — —
— — — — —
●
— — — — —

Cu POTRUBÍ IZOLOVANÉ, VEDENÉ PŘEVÁŽNĚ V PODLAŽE
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

107	ČÍSLO MÍSTNOSTI
20°C	VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
ŠATNA	ÚČEL MÍSTNOSTI
1100 W	TEPELNÁ ZTRÁTA

K ELEKTROKOTEL 18kW
P.B. PEVNÝ BOD
① TERMOSTATICKÁ HLAVICE
Ⓡ RUČNÍ HLAVICE

TEPLOTNÍ SPAD TOPNÉ VODY: 75/60°C
CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA: 17,3 kW

Zodpovědný projektant: Radim Bartek	Podpis :
Vypracoval : Radim Bartek	Podpis :
Investor: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV	
Kraj: MORAVSKOSLEZSKÝ	Stavební úřad: Krnov
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY KABIN FOTBALOVÉHO KLUBU TU SOKOL CHOMŮŽ, parc.č. 708, k.ú. KRÁSNE LOUČKY	
Část : D.1.4.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
Obsah : VYTÁPĚNÍ	
Název : PŮDORYS 1. NP	
RADIM BARTEK Jerlochovice 160 742 45 Fulnek Tel./fax.: 604 652 254 email: r.bartek@email.cz	
Číslo zakázky : 39/2018	
Měřítko : 1:75	
Datum : 08/2018	
Formát : A3	
Stupeň : TECHNICKÁ POMOC	
Č. výkresu : D.1.4.1-B1	