


RA rozváděč části A, Benjamin

Součást neplombované části rozváděče RE viz PD D.1.4.7.02

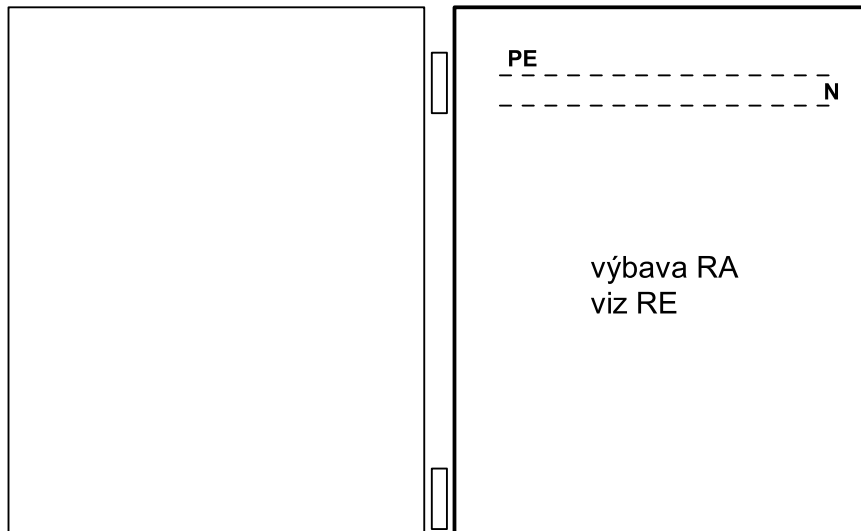

<i>Instalovaný Pi RA</i>	<i>Den kW</i>	<i>Noc kW</i>
pračka	2,8	
sušička	2,8	
infra sauna	3,5	
RZ	2,5	
vířivka	8	
PC	1,8	
jiné	7,7	
osvětlení	1,207	
Celkem Pi	30,307	

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ
vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval: 	Kreslil: 		
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov			Stupeň : DPS	
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace. Objekt střediska Benjamin, SPC 54, 794 01 Krnov			Datum: 05/2019	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - Rozváděč RA montážní schéma			Měřitko: A4	
			Formát: A4	
			Č.výkr.: D.1.4.7.03	