


RA3 rozváděč větve A 3NP




Rozváděč v provedení do zdi, pro min 4řady x 18M
IP40/20 , 1U12
rozdávěč s protipožární výbavou EI30 , 3U33

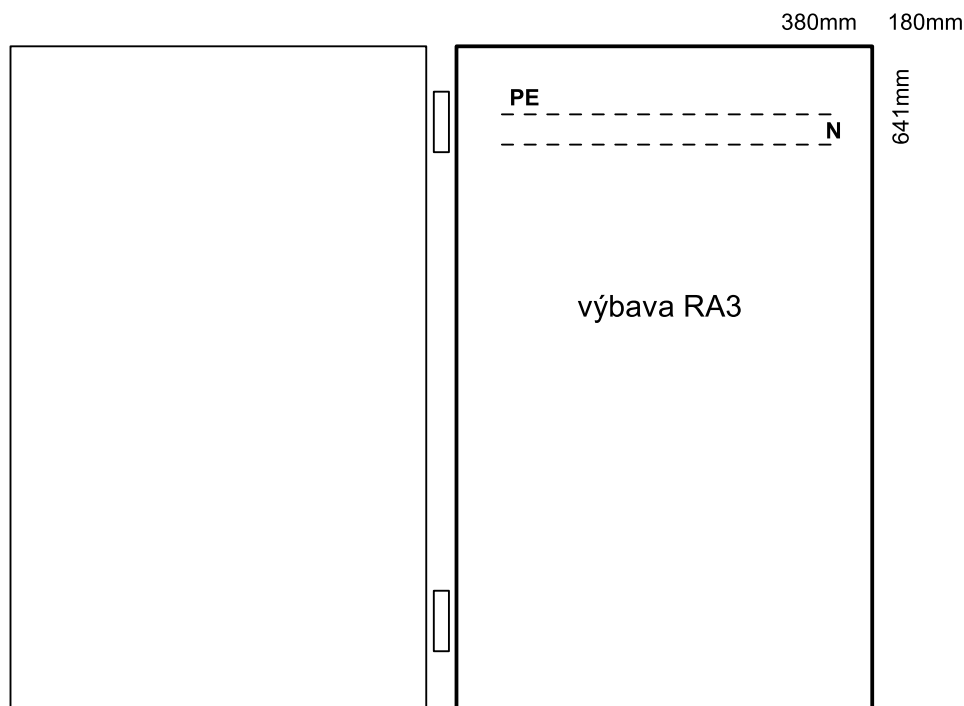

Instalovaný Pi RA3	Den kW	Noc kW
boiler TUV		2,2
RAK server	0,75	
jiné	4	
osvětlení	1,819	
Celkem Pi	6,569	2,2

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ
vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval: 	Kreslil: 		
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov				
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ, Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov				
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RA3 rozváděč 3NP, montážní schéma		Stupeň : DPS		Datum: 02/2019
		Měřitko:		Formát: A4
		Č.výkr.:		D.1.4.7.05