


RE elektroměrový rozváděč objektu

Elektroměrový rozváděč v provedení do zdi, pro 3ks elektroměrů. IP40/20, min pro 5řad DIN lišt
RE rozváděč s protipožární výbavou EI30, 3U33

Kompletní výbava dle direktiv ČEZ.

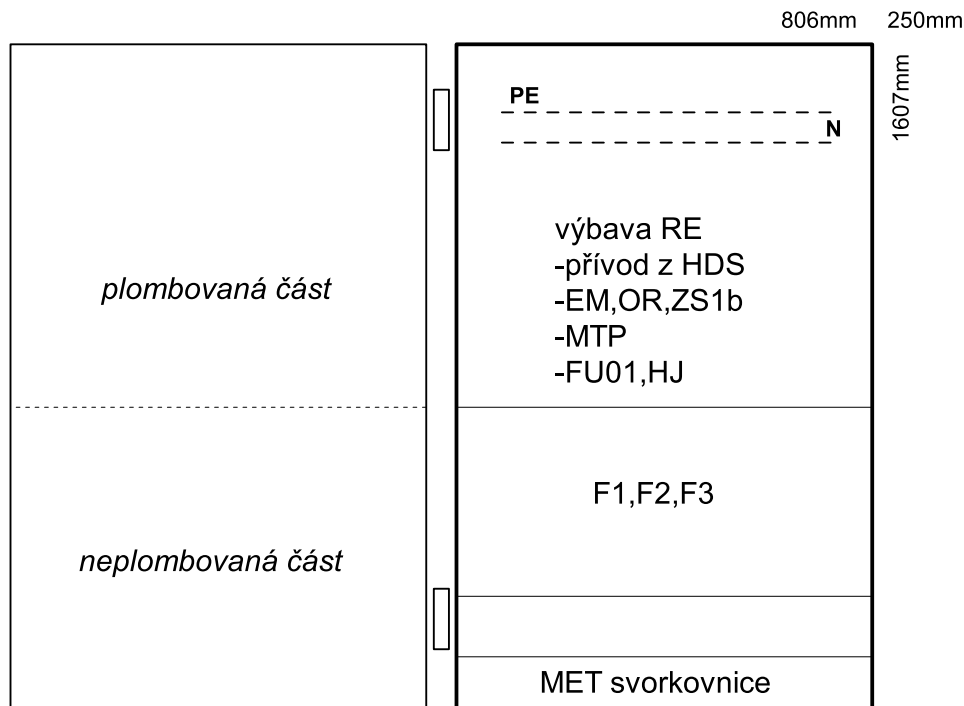

Instalovaný Pi objektu	Den kW	Noc kW
RD Veolia	nespecifikováno	
RA1,RB1	16,916	4,4
RA2,RB2	28,888	4,4
RA3,RB3	15,188	4,4
RBS	7,3	
RAP	1,1	
nová budova	nespecifikováno	
Celkem Pi	69,392	13,2

Zapojení provést dle direktiv vydaných fa ČEZ

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ
vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frydl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
			
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov			Stupeň : DPS
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ, Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov			Datum: 02/2019
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RE elektroměrový rozváděč			Měřítko: A4
			Formát: A4
			Č.výkr.: D.1.4.7.02