

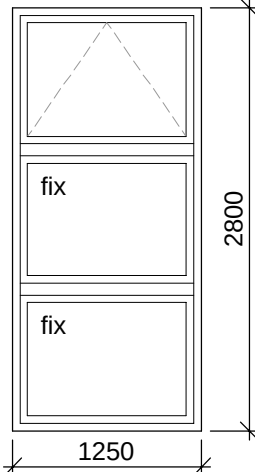


Ozn	Schéma	Rozměr (mm)	Popis	Počet ks	
1		1250/1200	okno plastové, fixní, tepelně izolační dvojsklo - 4 + 16 + 4 mm, obě skla průhledné čiré, plastový teplý distanční rámeček, výsledná hodnota souč. prostupu tepla pro celé okno max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, celoobvod. kování, klika bílá exteriér. parapet: TiZn, r. š. 300 mm, interiér. parapet: plastový bílý š. 350 mm	Σ	3
2		1250/2800	okno plastové, fixní, sklopné, tepelně izolační dvojsklo - 4 + 16 + 4 mm, obě skla průhledné čiré, plastový teplý distanční rámeček, výsledná hodnota souč. prostupu tepla pro celé okno max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, celoobvod. kování, klika bílá, mikroventilace exteriér. parapet: TiZn, r. š. 300 mm, interiér. parapet: plastový bílý š. 350 mm	Σ	12
3		1250/1200	okno plastové, sklopné, tepelně izolační dvojsklo - 4 + 16 + 4 mm, obě skla průhledné čiré, plastový teplý distanční rámeček, výsledná hodnota souč. prostupu tepla pro celé okno max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, celoobvod. kování, klika bílá, mikroventilace exteriér. parapet: TiZn, r. š. 300 mm, interiér. parapet: plastový bílý š. 350 mm	Σ	3

Poznámka:

Stanovené parametry výplní budou dodrženy, případné změny konzultovat se stavebníkem. Zhotovitel zaručí vhodnou kombinaci zvolených technologií a materiálu výsledný součinitel prostupu tepla celého okna max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. V souladu s ustanovením normy ČSN 74 6077 platí, že zabudováním oken se nesmí zhoršit jejich funkční vlastnosti, ani nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Budou dodrženy max. přípustné odchylky rovinnosti profilu rámu. Osazení nových oken bude ve stejné pozici jako stávající výplně. Připojovací spára musí být těsná proti hnanému dešti. Jejeho utěsnění bude provedeno s ohledem na stav povrchu stávajících navazujících stavebních konstrukcí montážními funkčními páskami (na vnější straně paropropustné, voděnepropustné, na vnitřní straně parotěsné), popř. nahradit 3D pěnou. **Před výrobou parapetů si zaměřit rozměry každého okna přímo na stavbě a před výrobou oken nutno zaměřit každý stavební otvor přímo na stavbě,** zajistit mezní odchylky výrobku a stavebního otvoru. Osazení a kotvení výplní bude v souladu s ČSN 74 6077 popř. dle doloženého kotevního plánu výrobce s použitím vhodného výběru kotvicích prvků, nosných a distančních podložek. Upevnění rámu výplní bude provedeno tak, aby síly na něj působící a jeho vlastní tíha byly převedeny do stavební konstrukce. Při osazení a řádném kotvení bude v nutném rozsahu opraven stávající podhled, v místě napojení použít krycí lemující lišty. Všechny prvky jsou vyobrazeny při pohledu z exteriéru.

Tato schémata nenahrazují výrobní dokumentaci! Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci!



PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	--
VYPRACOVAL	PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952, tel.: 777 115 859	FORMÁT	1A4
AUTORIZOVAL	ČKAIT 1101138	DATUM	9/2020
MÍSTO STAVBY	k. ú. Krnov - Horní Předměstí, parc. č.: 20, 21, 22	Č. ZAKÁZKY	36/RH/20
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám. 1, Krnov	Č. VÝKRESU	D.1.1b - 01
NÁZEV ZAKÁZKY	Výměna výplní otvorů centrálních schodišť bytových domů, Hlavní náměstí 10, 11 a 12		
OZNAČ. VÝKRESU	Výpis oken		