


Přehledové schema přenosu

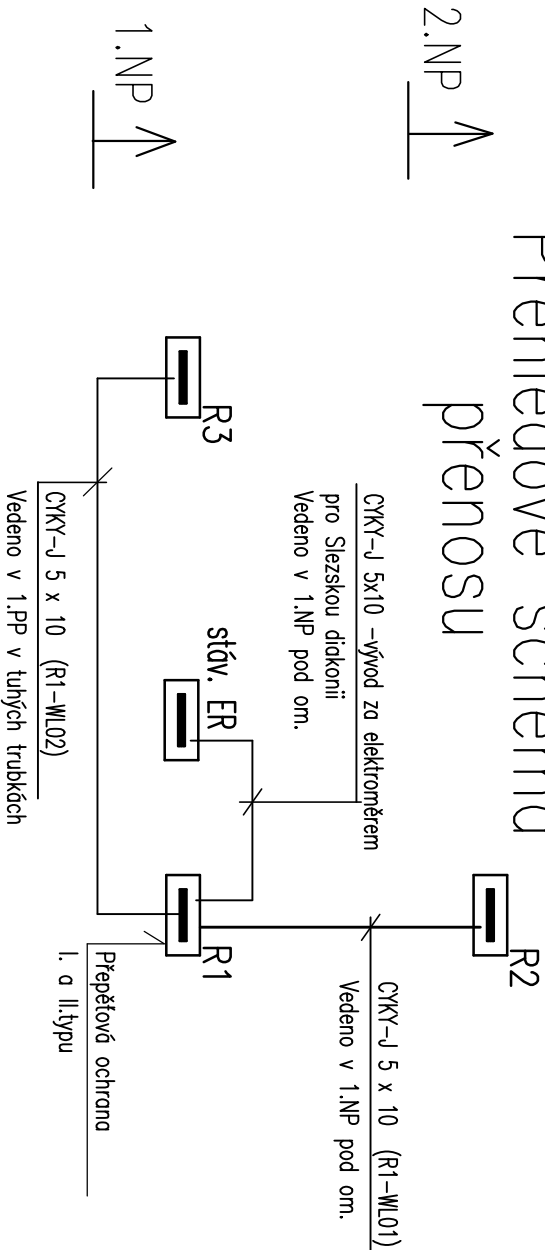

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE str. 50Hz, 400V / TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 a 3

VYPRACOVAL		ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Ing. Bedřich Marek		Ing. Bedřich Marek		
OKRES: Moravskoslezský		OBEC: Krnov		
INVESTOR: Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 KRNOV		IČ : 002 961 39		
Hospodářská budova – oprava el. instalace Hlubčická 18, 794 01 Krnov Elektroinstalace				
Přehledové schema přenosu a schema rozvaděče R1				
ZAK.CÍSLO:				
ARCHIVNÍ CÍSLO				
C.VYKRESU				
4/2019				
E 1				