


KATASTR	KRÁSNÉ LOUČKY		
PARC.Č.	302/7	302/6	302/3
DRUH POVRCHU	OSTATNÍ PLOCHA		OSTATNÍ PLOCHA

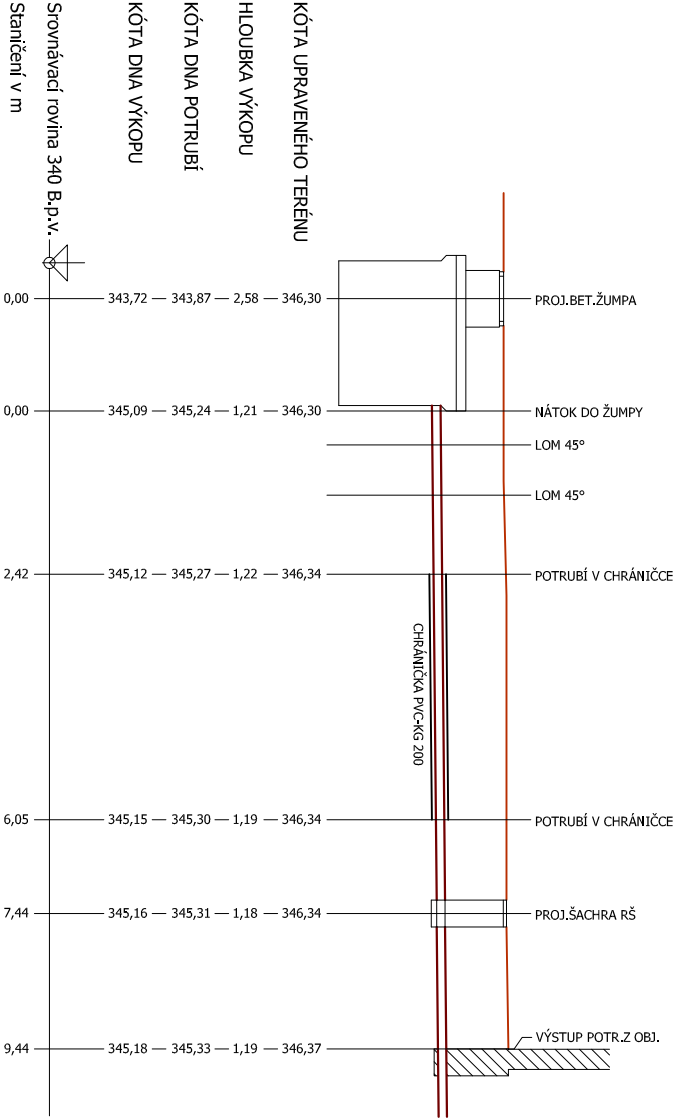

PROFIL (mm)	ŽUMPA	DN 125
MATERIÁL	PVC KG SN8	
DĚLKA (m)	9,44	
SKLON %	2,22	

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - OPRAVA SCHÉMA PODÉLNÉHO ŘEZU A ULOŽENÍ KANALIZACE



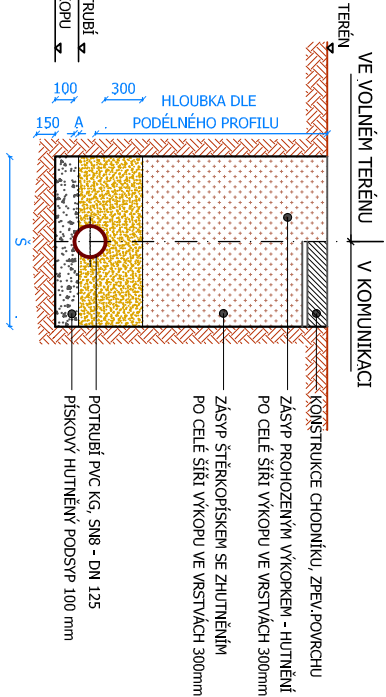


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

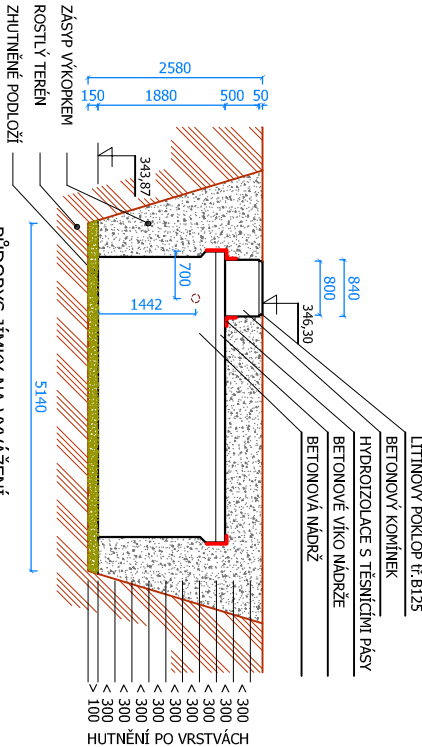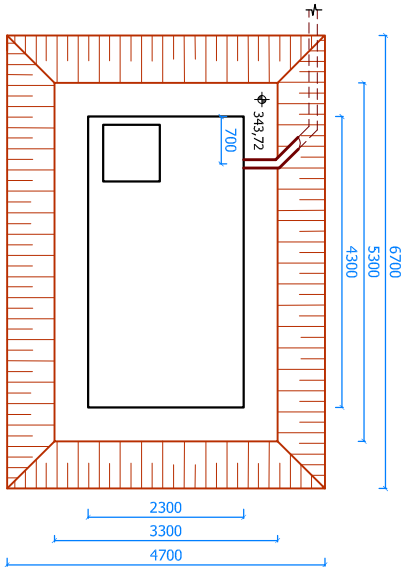

PŮDORYS JÍMKY NA VYVÁŽENÍ
- typový prefabrikovaný výrobek, železobetonový, čtyřhranná nádrž
o objemu cca 13 m³ s výkem, komínkem a poklopem

Výškový systém: B.p.v.

Zadávající projektant: Ing.Fišarová Jana MĚSTO ALBRECHTICE		Zpracoval: Fojt Jaroslav, Hynčice 123 MĚSTO ALBRECHTICE	
Stavebník: Město Krnov, IČ 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 KRNOV		MĚSTO ALBRECHTICE Hynčice 123, 793 95 tel: 724 578 838, e-mail: fojt@wo.cz	
Místo stavby: 794 01 KRNOV - k.ú.Krásné Loučky		DATUM 04/2021	
Stavba: VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ - KRÁSNÉ LOUČKY		ÚČEL DPS	
		MĚŘÍTKO 1 : --	
		FORMÁT 1 x A4	
Výkres SPLAŠKOVÁ KANAL.PŮDORYS A ŘEZ JÍMKOU		Č.VÝKRESU D.2.1.2	