



Váš dopis/ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Krnově dne:

Věc: Posouzení odkanalizování části města Krnova - ul. Daliborova, Rybniční, Dimitrovova

Lokalita se nachází na okraji města Krnova v Kostelci. Vzhledem ke stávající kanalizaci a nepříznivým výškovým poměrům je komplikované ji odkanalizovat gravitační stokovou soustavou. Z tohoto důvodu navrhuje řešit tuto lokalitu částečně gravitační a částečně tlakovou kanalizací (viz situace níže).

Objekt č. 1 - č.p. 133 (ul. Bruntálská)

U tohoto objektu bude nutné využít tlakovou kanalizaci, tj. čerpací jímku a tlakové potrubí napojené na ulici Bruntálskou, kde je současné potrubí gravitační o průměru DN 300.

Odhad ceny:

• Čerpací stanice	40.000,-
• Tlakové potrubí v délce cca 43 m x 5.000,-	<u>215.000,-</u>
Celkem:	255.000,-

Objekt č. 2 - ulice Dimitrovova, Daliborova, Rybniční

Tyto ulice je možné odkanalizovat gravitačně do sběrné jímky, odkud bude odpadní voda čerpána tlakovou kanalizací směrem na ulici Bruntálskou, kde se nachází stávající gravitační kanalizace v průměru DN 300 (viz situace).

Odhad ceny:


• Sběrná čerpací stanice	300.000,-
• Gravitační kanalizace dle přiložené situace 398 m x 6.129,-	2.439.342,-
• Tlaková kanalizace v DN 80 směrem na ul. Bruntálskou 193 m x 5.000,-	<u>965.000,-</u>
Celkem:	3.704.342,-

Celkem za oba objekty **3.959.342,-**



Návrh vedení gravitační a tlakové kanalizace je proveden jako jedna z možných variant. Pro přesnější a podrobnější návrh je nutné geometrické zaměření, posouzení širších vztahů (inženýrské sítě, majetkové poměry) a zpracování projektové dokumentace.

Jednotlivé ceny jsou pouze orientační a bez DPH.

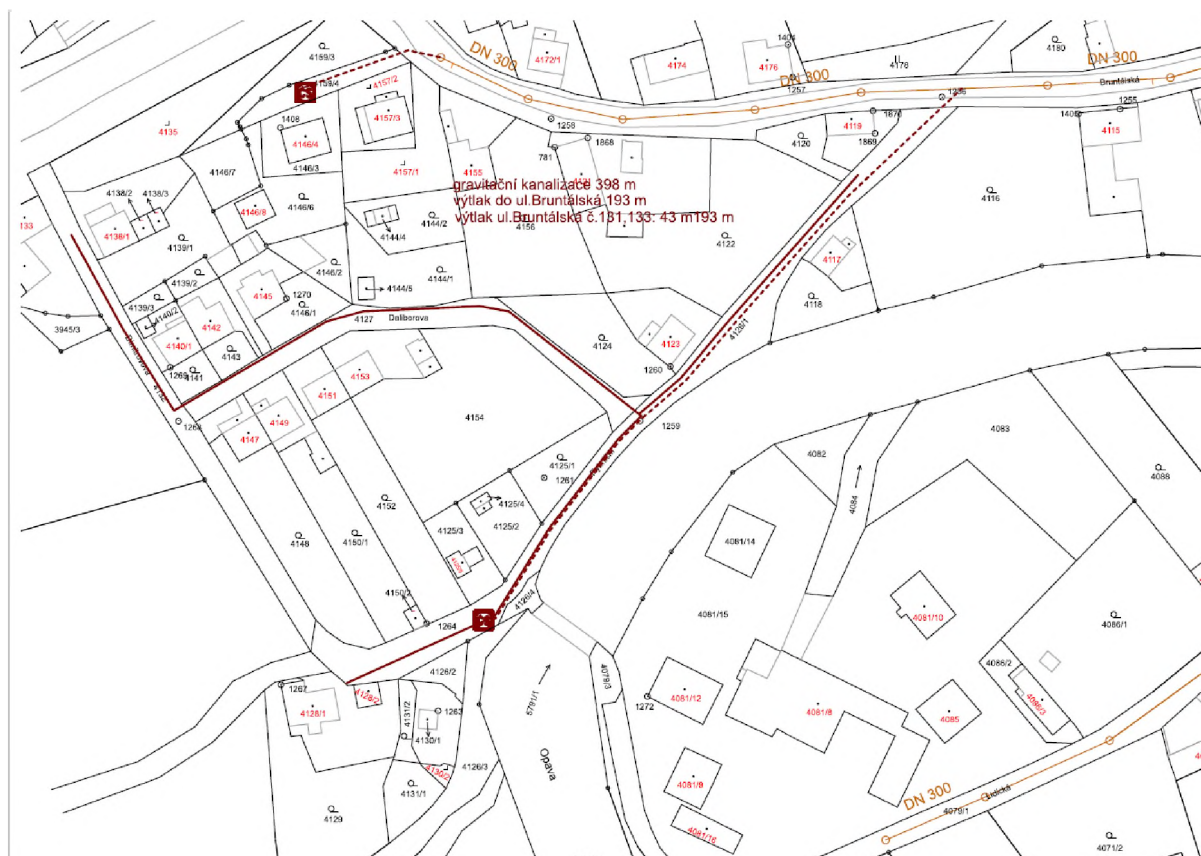

Legenda:



čerpací stanice



gravitační kanalizace



tlaková kanalizace



stávající gravitační kanalizace