



Ing. Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 2149/13

794 01 Krnov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1065093619

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 23.04.2014

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUTUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV s názvem:

„KARNOLA – II. etapa, stavební objekty SO 01 – Domovní rozvod dešťové kanalizace, SO 02 - Přípojka dešťové kanalizace, SO 03 - Přeložka CZT, SO 04 – Přístavba objektu D, SO 05 – Stavební úpravy objektů A,B,C,E; SO 06 – Domovní rozvod elektroinstalace “,

parc. č. dle přiloženého snímku z PD v k.ú. Krnov-Horní Předměstí.

Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení vysokého a nízkého napětí VN/NN 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo těchto vedení činí **1 m** po obou stranách krajního kabelu na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP;
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- před zahájením stavebních prací požádat místně příslušné pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (tel. 591 115 863), o vytýčení polohy podzemního vedení. V objednávce uveďte jméno a tel. číslo osoby, která na místě převezme vytýčovací protokol. K objednávce přiložte kopii tohoto vyjádření se situací. Bez kopie vyjádření a situace nebude vytýčení provedeno
- před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí
- požadujeme zachování stávající nivelety v souvislosti s uložením stávajících kabelů distribučního vedení VN/NN

- pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být energetické zařízení řádně zajištěno proti možnému poškození a současně proti možnému ohrožení okolí
- **zemní práce budou prováděny v OP zemního kabelového vedení VN/NN zásadně ručně**
- každé případné poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s., je nutno neprodleně oznámit na poruchovou linku tel.: 840 850 860
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být přizván zástupce ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (tel. 581 103 891 - informace o kontrole v přiměřeném časovém předstihu tj. 2-3 dny předem), který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.**

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního a stavebního povolení, ohlášení stavby a jeho platnost je 6 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem



Ing. Miroslav Broskevič

Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – region Morava



ČEZ Distribuce, a. s.
 Děčín, Děčín IV-Podmokly
 Teplická 874/8
 PSČ 405 02
 IČ: 247 29 035 212



ŽADATEL

Ing. Miroslav Geryk inženýrská a projektová

Dvořák v okruhu 2149/13

794 01 Krnov

NAŠE ZNAČKA

0100271187

VYKONÁVÁTEL / LINKA

840 840 840

VYDÁNÍ DNE

21.04.2014

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:**rekonverze areálu bývalé továrny Karnola**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100271187 ze dne 21.04.2014 o sdělení o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetického zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍŤ**STANICE**

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce neboinnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popřípadě po vytyčení zjistíte, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas sinností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář e /inností v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací trináct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od 21.04.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební zařízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas sinností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření DA/94/0023/2012

Ing. Zbyněk Businský,

vedoucí odboru Správa dat o síti,

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro prováděníinností v ochranných pásmech energetických zařízení

**SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016****EZ Distribuce, a. s.**

Dřívě, Dřívě IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | I : 24729035, DI : CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 303 03, Plzeň



Platí pouze se sdělením číslo 0100271187.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA


	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



Platí pouze se sdělením číslo 0100271187.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 1

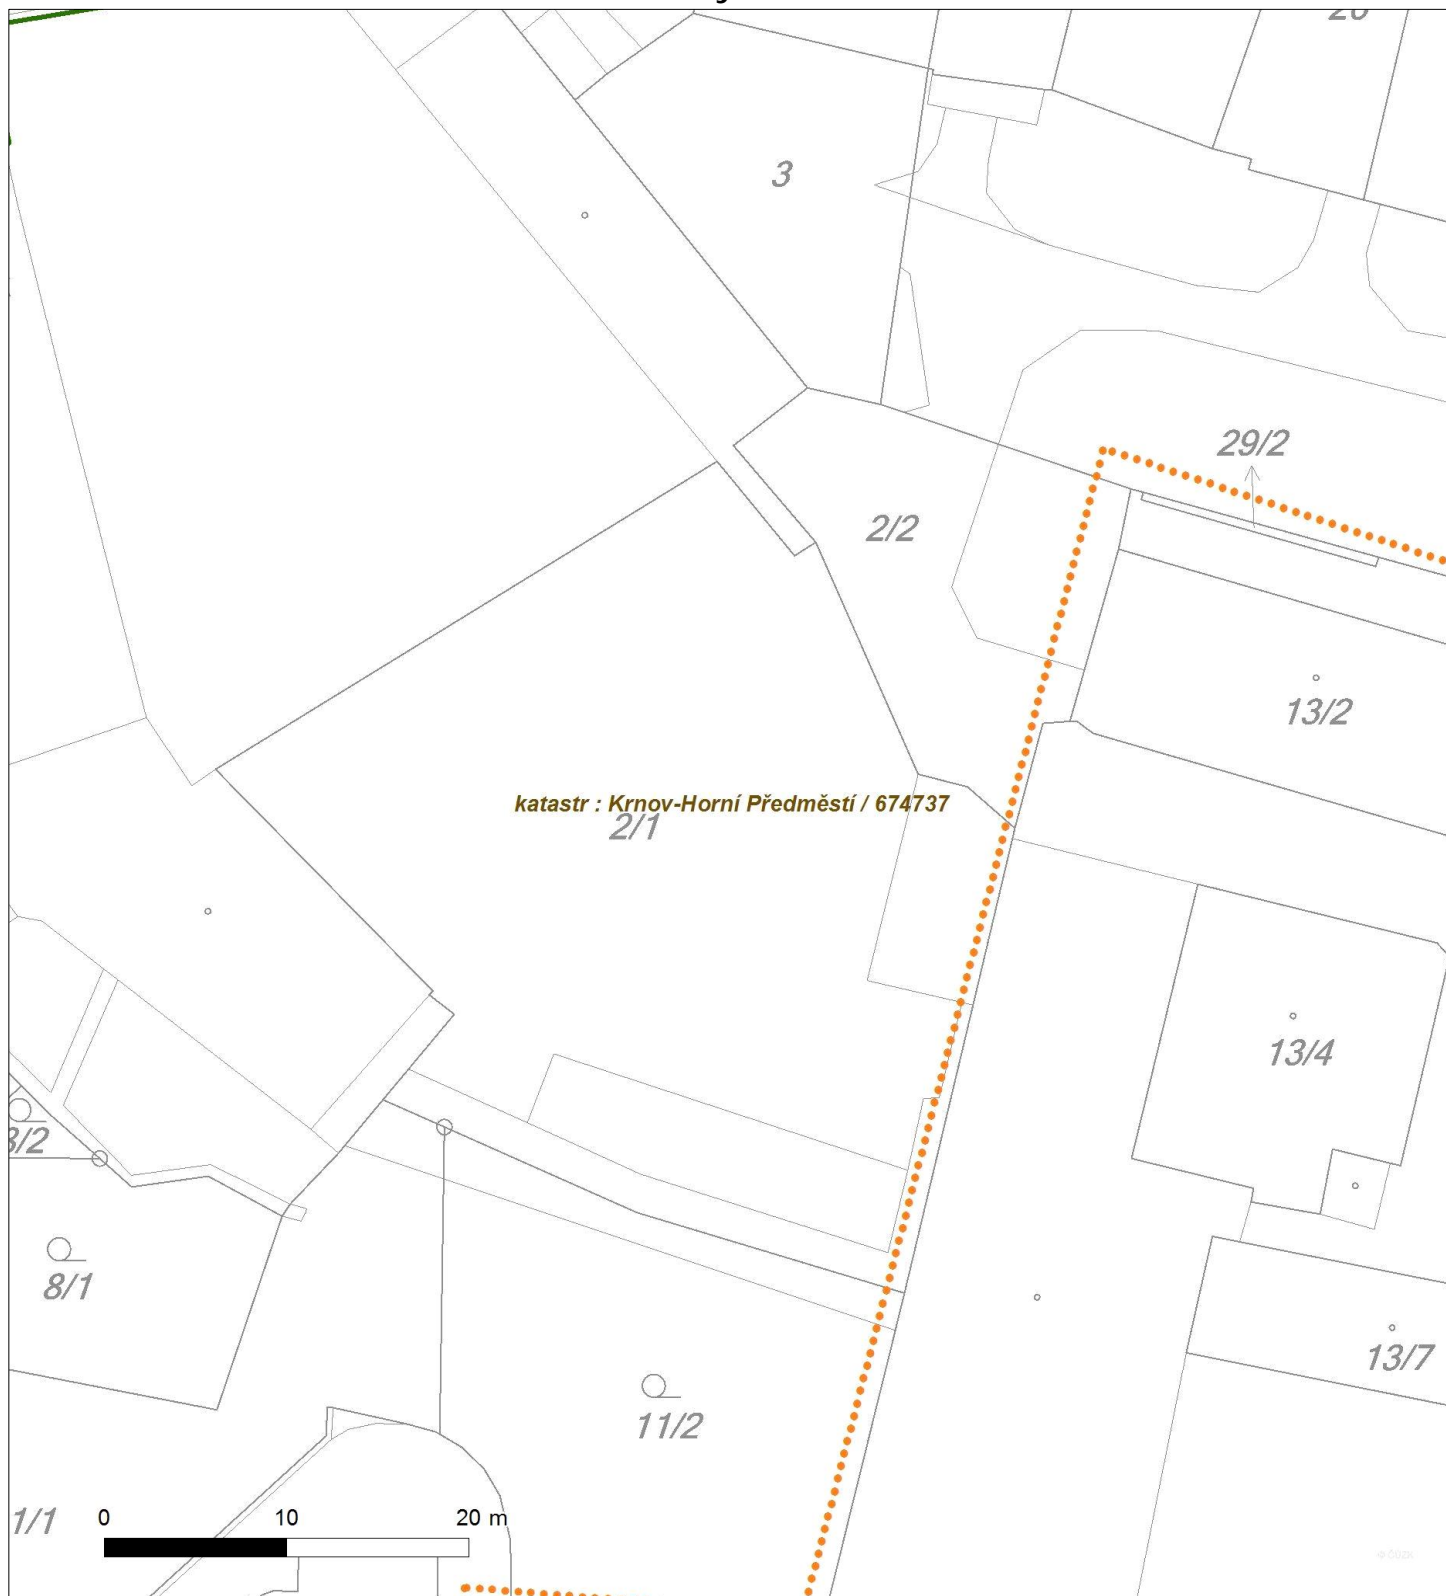



Platí pouze se sdělením číslo 0100271187.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0100271187.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3

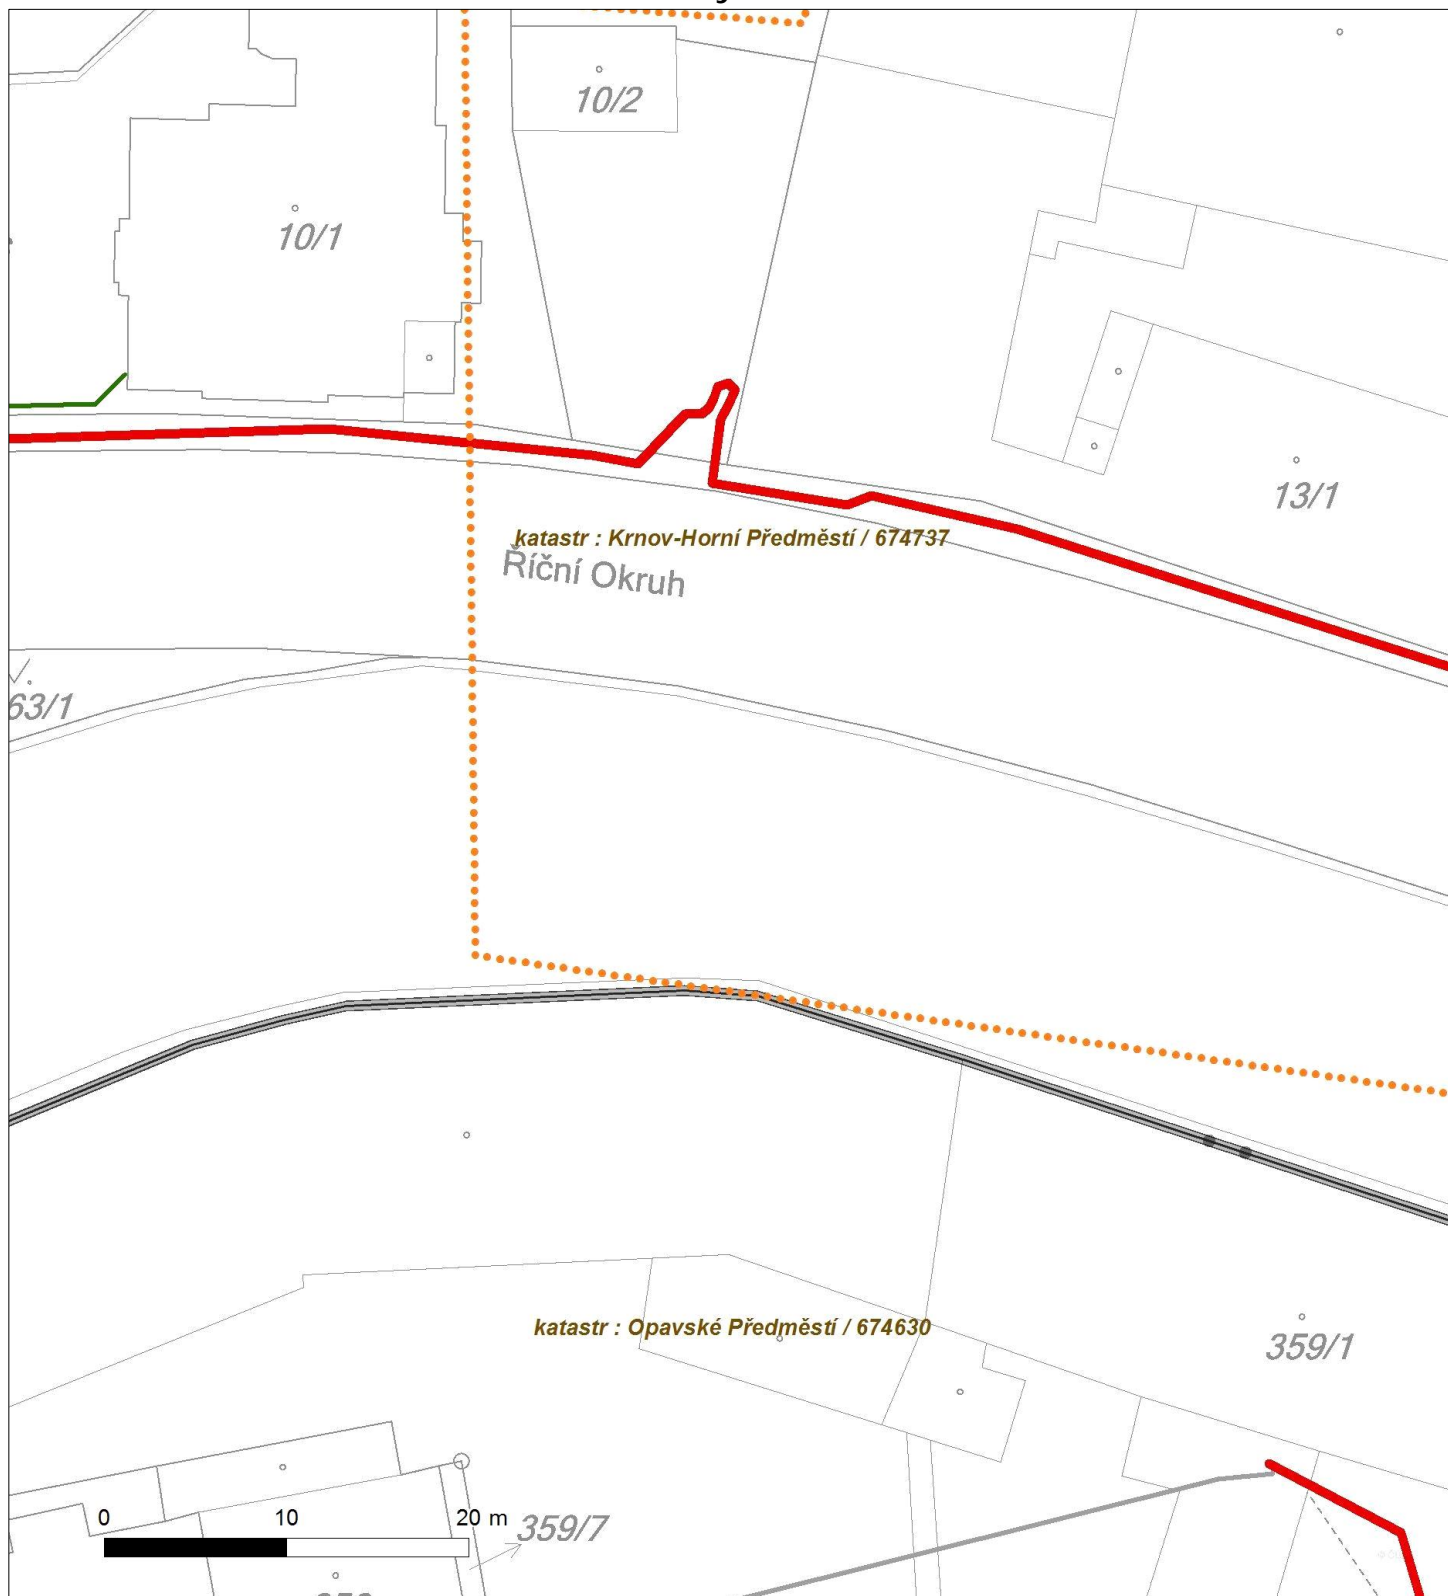



Platí pouze se sdělením číslo 0100271187.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4

