

POZN.

- STOUPACÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR PN16
- POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK
- MIN.SKLOK POTRUBÍ JE 0,3% K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM
- KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE
- POTRUBÍ BUDE VEDENO VOLNĚ PO ZDI A ZAKRYTOVÁNO SÁDROKARTONEM, POPŘ.V DRÁŽKÁCH VE ZDI
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ - $\lambda = 0,040W/m \cdot K$, TL.IZOLACE 13MM
- POTRUBÍ PRO ROZVOD POŽÁRNÍ VODY JE POTRUBÍ NAVRŽENO Z UHLÍKOVÉ OCELI
- OCHRANA VNITŘNÍHO VODOVODU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY DLE ČSN EN 1717
- BUDOU OSAZENY NOVÉ VNITŘNÍ HYDRANTY A TO: V 1. AŽ 4.NP - D25/20
- PRO ZJIŠTĚNÍ TRASY STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY SONDY
- STAVEBNÍ PRÁCE NAPŘ.OSEKÁNÍ OBKLADŮ BUDOU PROVÁDĚNY POUZE V NEZBYTNÉ MÍŘE
- A VEŠKERÉ DRÁŽKY A OBKLADY BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU VČ MALBY

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA - PPr PN16, D-VNĚJŠÍ PRŮMĚR
- POŽÁRNÍ VODA - UHLÍKOVÁ OCEL, D - VNĚJŠÍ PRŮMĚR
- TEPLÁ VODA - PPr PN16, D-VNĚJŠÍ PRŮMĚR


LEGENDA TI - SV

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x2,8	13MM
25x3,5	13MM
32x4,5	13MM
D50/2	13MM

LEGENDA TI - TV

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x2,8	30MM
25x3,5	30MM

POJISTNÁ SESTAVA ZÁS.TUV

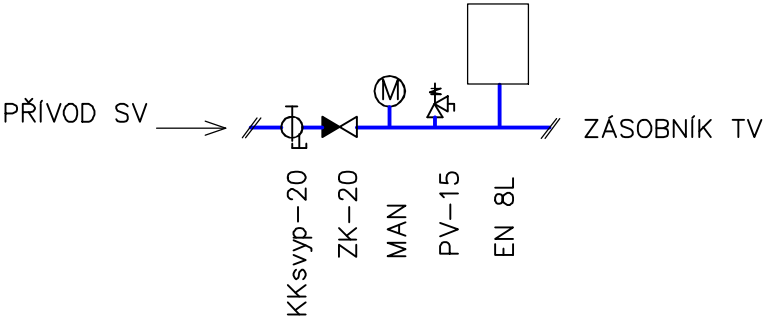

LEGENDA ARMATUR

- KK - KULOVÝ KOHOUT
- KKsvyp - KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- ZK - ZPĚTNÁ Klapka
- ZV - ZPĚTNÝ VENTIL
- PV - POJISTNÝ VENTIL
- MAN - TLAKOMĚR
- EN - EXPANZNÍ NÁDOBA

Zodp. projektant	Navrhl	Ing.Martina PANTŮČKOVÁ	
Ing.Martina Pantůčková	Ing.Martina Pantůčková	Vražné,Hynčice 66	
		t.č.737 636 123	
Investor		Pantuckovam@seznam.cz	
Město Krnov		IČO: 69225117	
Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov			
Akce		Formát	
VÝMĚNA ROZVODŮ VODY ALBRECHTICKÁ 3, KRNOV		Datum	10/ 2021
		Účel	DPS
Obsah		Měřítko	Číslo výkresu
VODOINSTALACE - PŮDORYS 2.NP		1:75	D.1.4.A-3