

RCD1

RCD2

RCD3

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

J14


J15

J16

J17

J18

L123

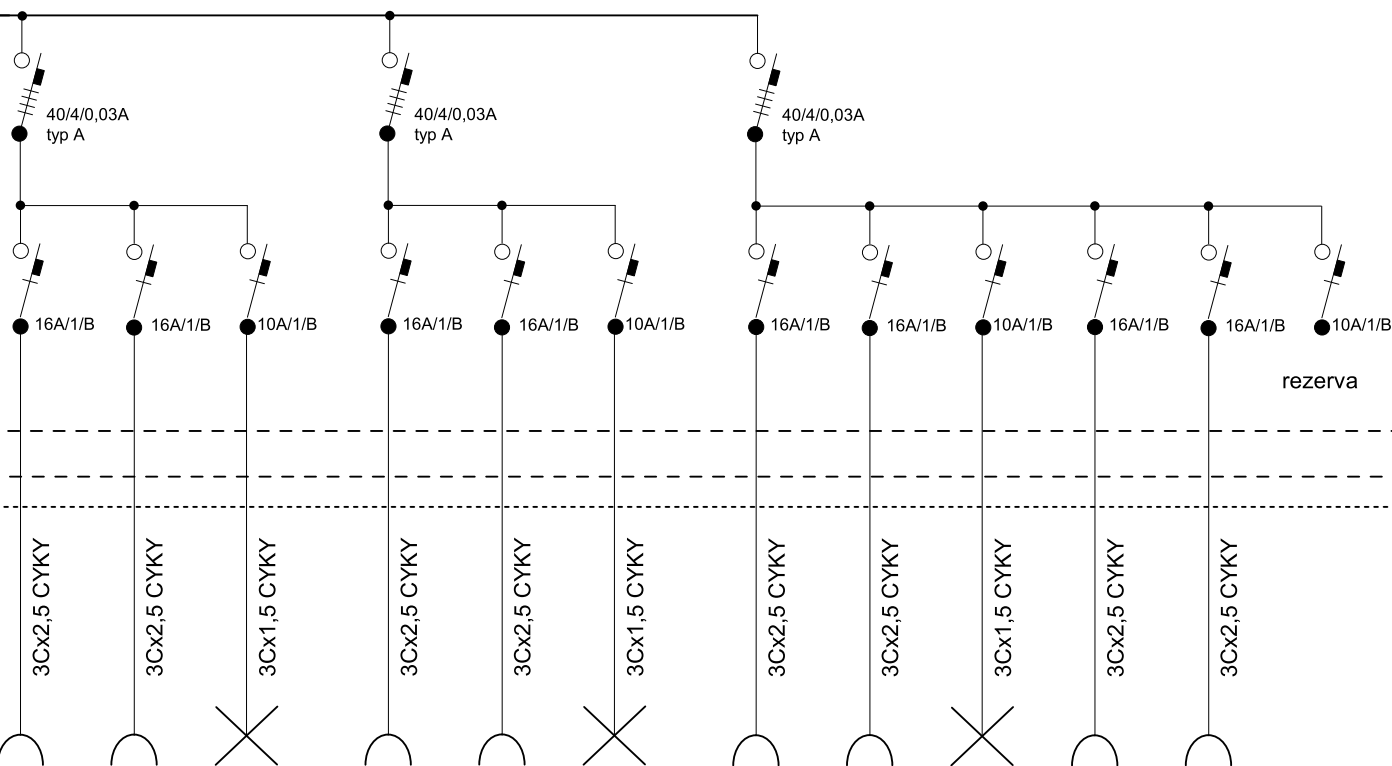

N  
PE

WL

N RCD3  
N RCD2  
N RCD1  
N  
PE  
WL

ČM

číslo místnosti

G2  
myčka  
1,95kW

G2  
3,2kW

G1,2,3  
10  
0,417kW

G10

G3,4  
10

G4,5,6  
7,8,9  
10  
0,61kW

G8,10

G11

G11,13  
14,15,16  
0,418kW

G15  
0,35kW

G16

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		Stupeň : DPS	
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Jiráskova, Krnov		Datum: 03/2021	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RG obvodové schéma		Měřitko: A4	
		Č.výkr.: D.1.4.7.07.02	