


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
2.01	SCHODIŠTĚ	25,10
2.02	VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ	23,52
2.03	CHODBA	75,77
2.04	TĚLOCVIČNA VELKÁ	432,94
2.05	SKLAD POMŮCEK – TENIS	20,19
2.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5,01
2.07	ZÁDVEŘÍ	8,87
2.08	SCHODIŠTĚ	10,15
2.09	SKLAD NÁŘADÍ	22,06
2.10	SKLAD POMŮCEK – BOX	21,60
2.11	neobsazeno	
2.12	CHODBA/VSTUP DIVAKŮ NA BALKON	13,21
2.13	WC ŽENY	3,04
2.14	WC MUŽI	1,76
2.15	PŘEDSÍŇ + PISOÁRY	6,22
2.16	TERASA	121,71

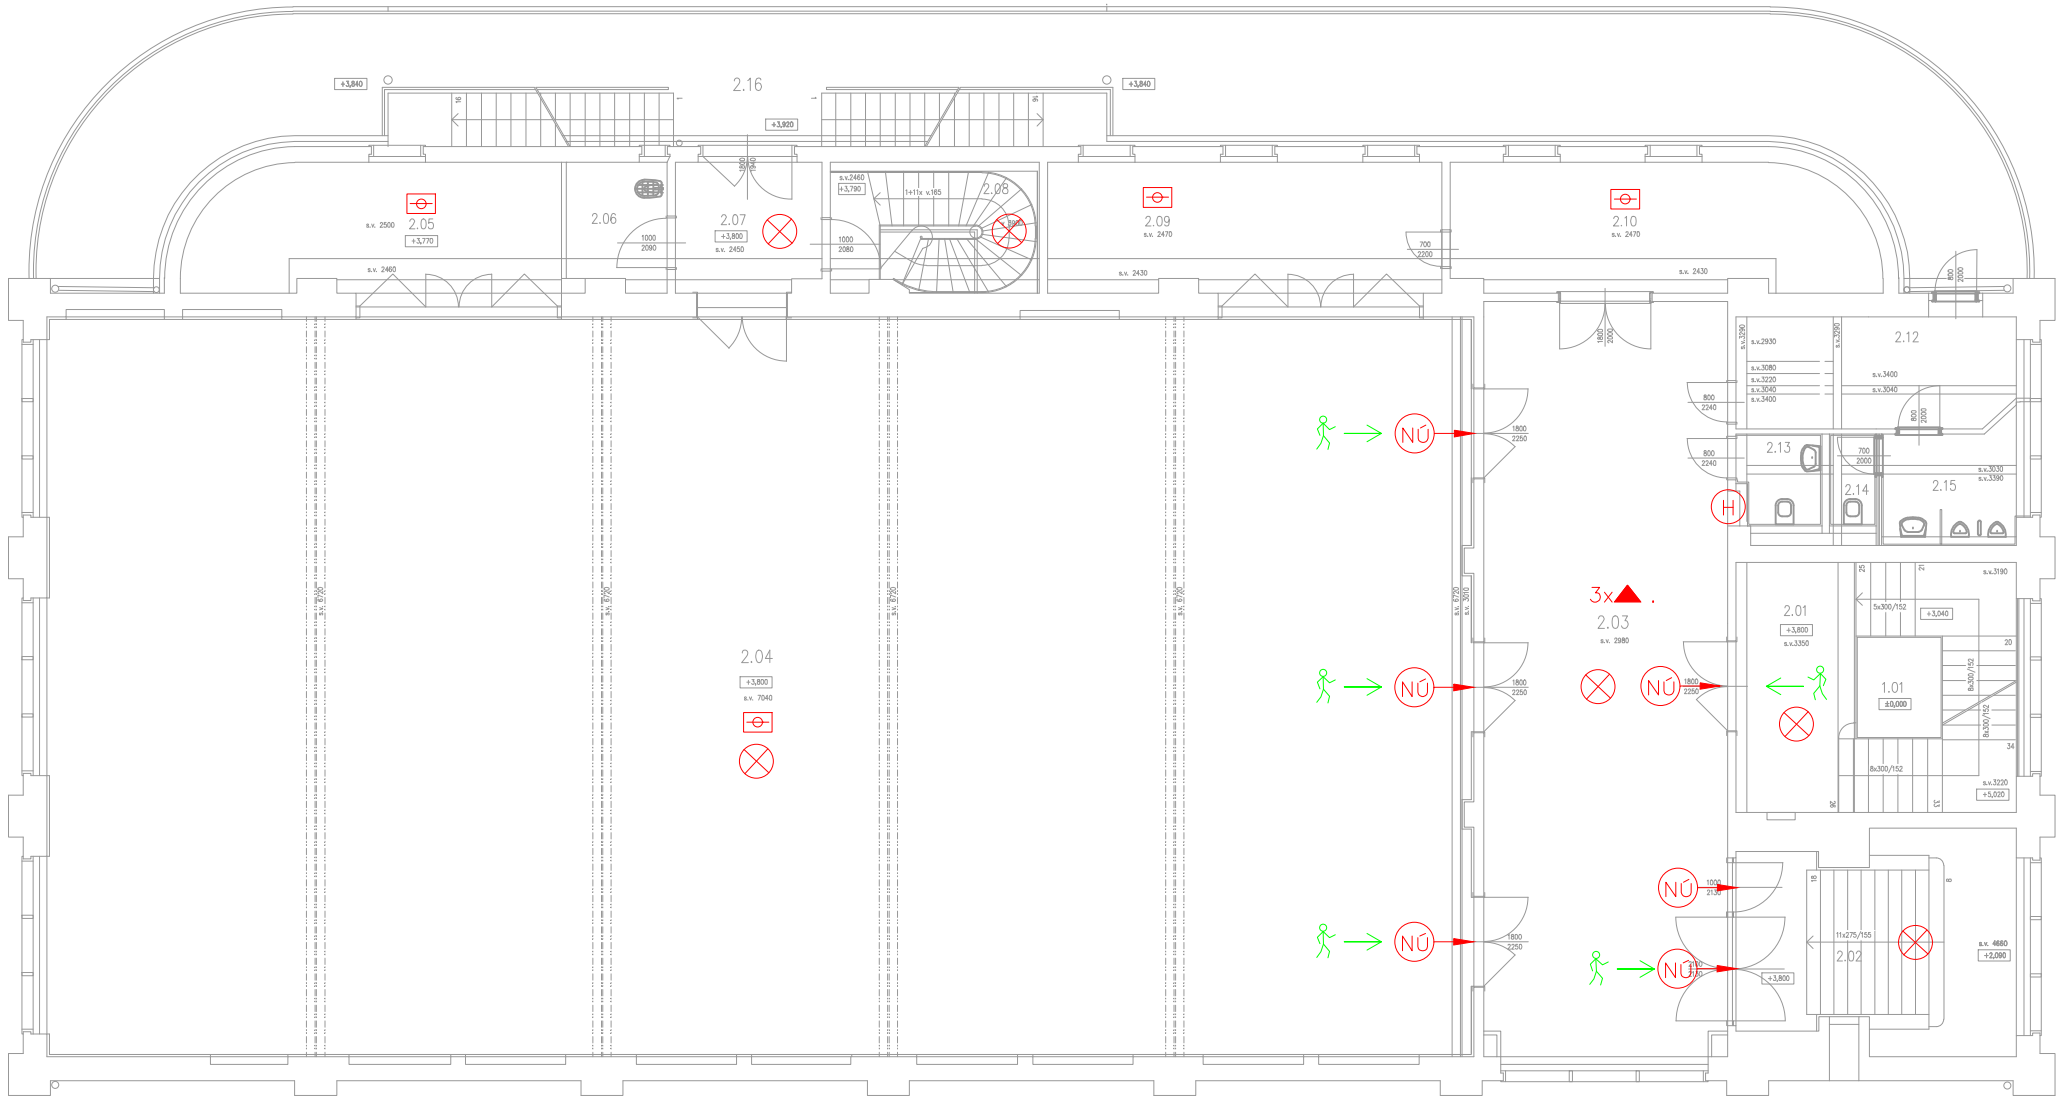

LEGENDA PBR

— · — · — ·	hranice nových PÚ – řešeno v rámci ZS sk. II
N 1.01–II.	označení PÚ – stupeň požární bezpečnosti
←	směr úniku osob
▲	PHP
(H)	vnitřní odběrní místo D25 s tvarově stálou hadicí délky 30m
(NÚ)	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179 – nouzové kování neuzamykatelný uzávěr, pevný klíč
(X)	nouzové osvětlení únikových cest
(⚡)	hlavní rozvaděč el. energie
(☐)	prostor vybavený hlásiči požáru dle ČSN EN 14604 – hlásiče napojeny do systému EZS
(☐)	ústředna EZS
(☐)	požární klapka na VZT potrubí s požární odolností EI30 instalovaná v úrovni požární stěny
(1)	dveře s požární odolností EW30–C/DP3



ZHOVMTEL <b>ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ</b> ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA GEN. PÍKY 2889/6, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITEKT-SONOVSKY.CZ, IČ: 12658391, tel 603 495 728			
NÁZEV STAVBY <b>SOKOLOVNA KRNOV</b> <b>CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY</b>			
VYPRACOVAL	ING. HRDINOVÁ, BC. KONEČNÝ ČKAIT: 1103877		
OBJEDNATEL	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV	STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	DPS
STAVBNÍ OBJEKT	SO 01 - SOKOLOVNA		DATUM VYPRACOVÁNÍ 12/2020
ČÁST	D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO A3 - 1 : 150
NÁZEV VÝKRESU	PBR: PŮDORYS 2.NP		ČÍSLO VÝKRESU 05 - 2019 D.1.3 - 04