


RE- / rozvaděč zapuštěný 2x elektroměrová vana, oddělená instalační část /

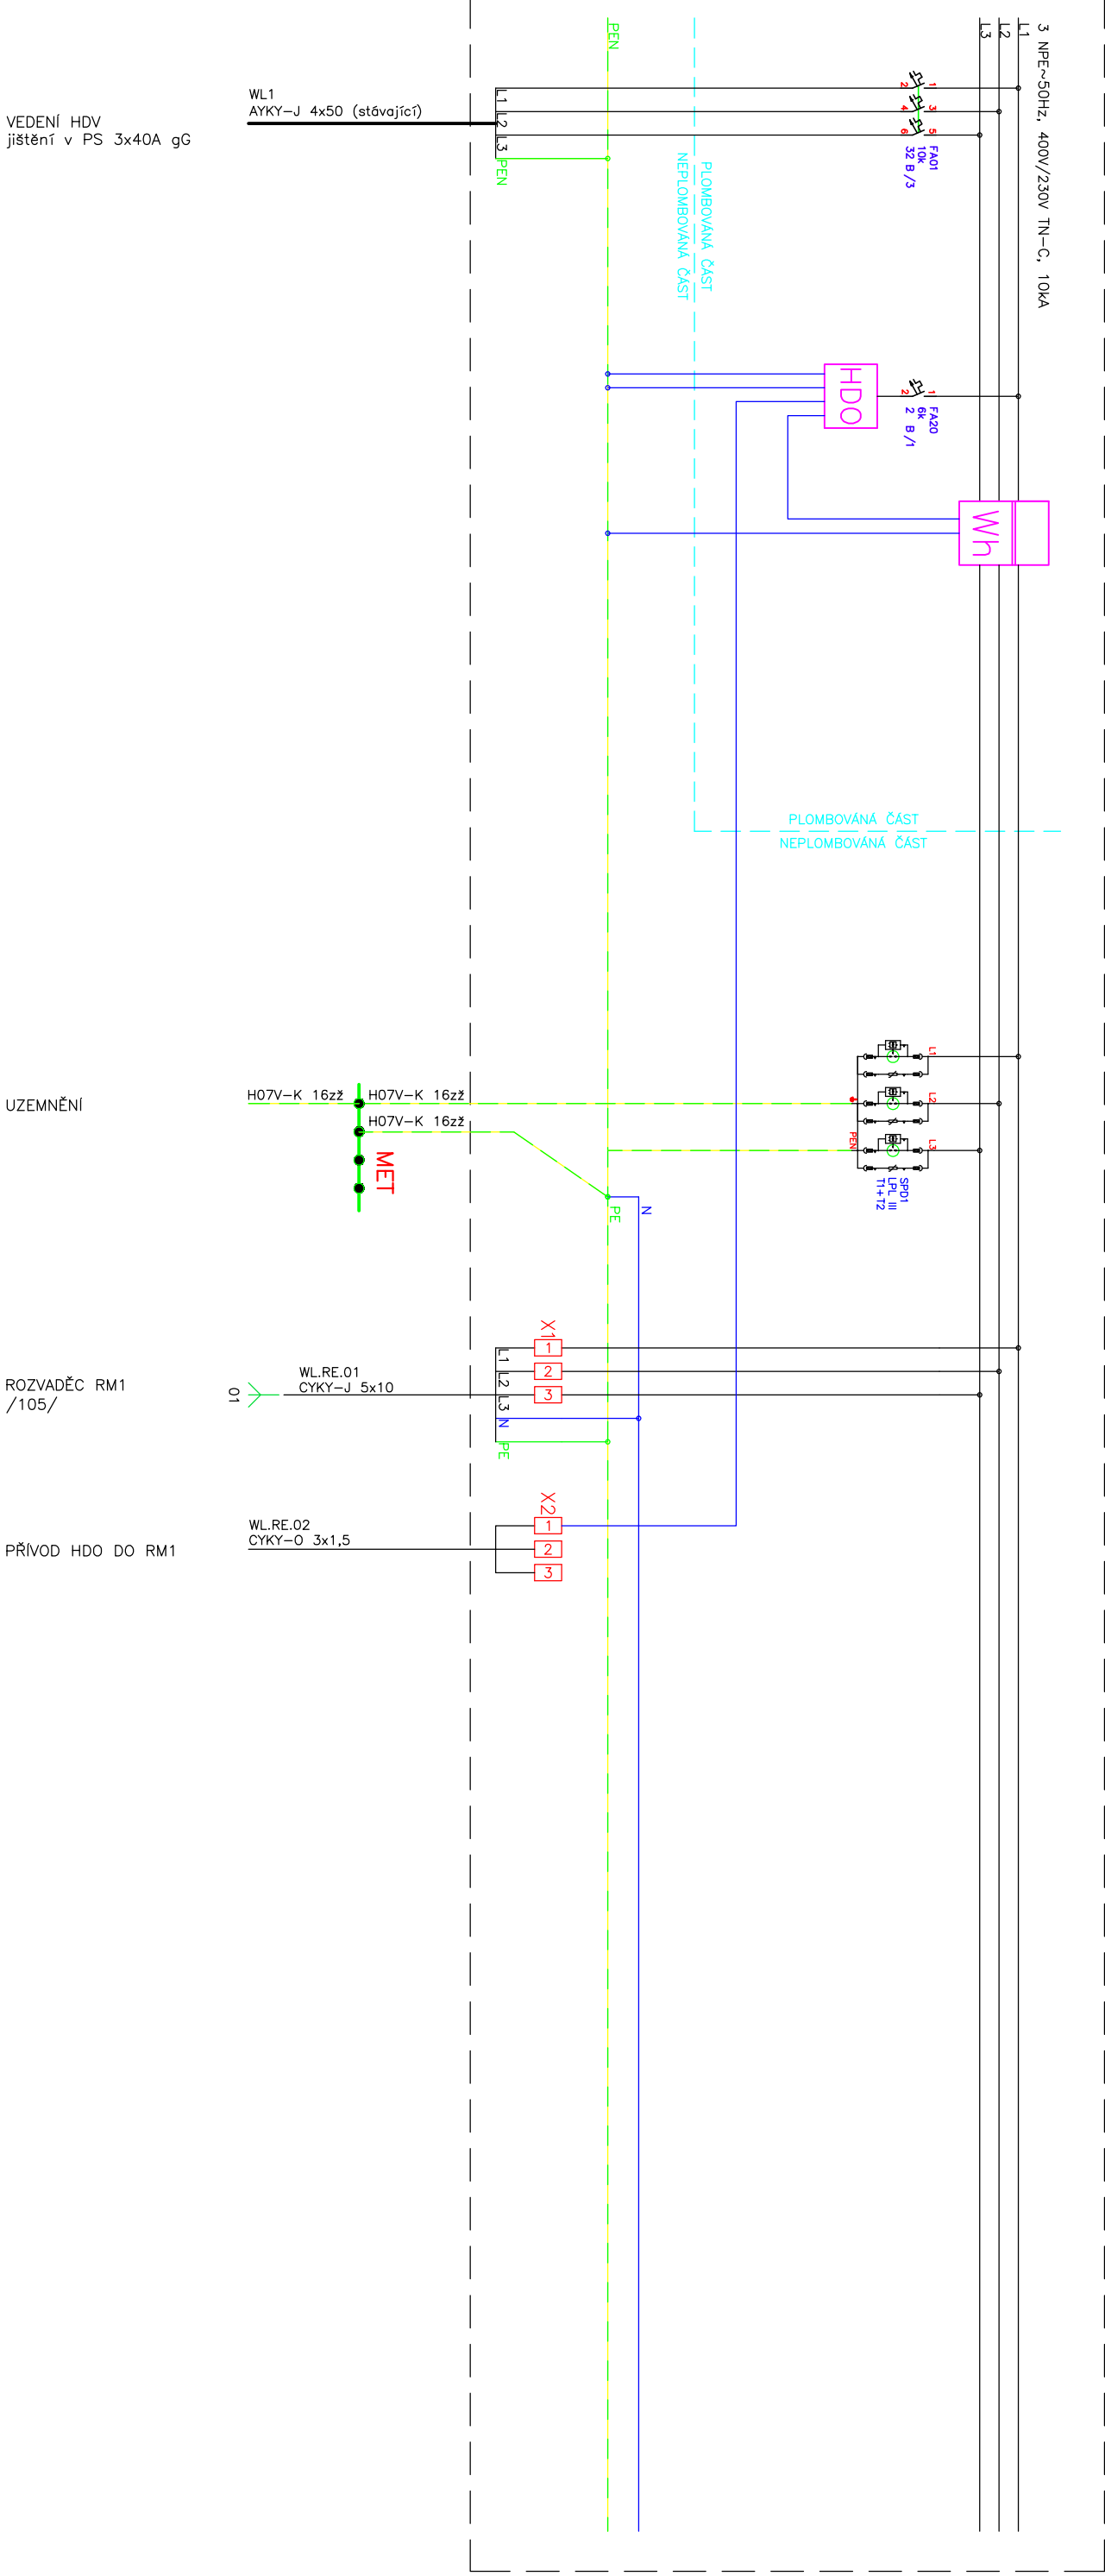

POZNÁMKY

- Provedení a zapojení elektroměrového rozvaděče musí odpovídat přípojovacím podmínkám ČEZ Distribuce a.s.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:




Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE		ROZDĚLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ				 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI					
		REVOLUČNÍ 906/26 a E.F.BURIANA 908/1 KRNOV									
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK			KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK						
MÍSTO	REVOLUČNÍ 906/26 a E.F.BURIANA 908/1 KRNOV						PARE				
INVESTOR	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV										
ČÁST	D.1.4	DATUM	07/2023	ZAKÁZKA	2023/99	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	
ČÁST		SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						ČÍSLO VÝKRESU			
PŘÍLOHA		Rozvaděč RE - schéma zapojení						D.1.4-3			