


SCHÉMA VZT JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ IV.


BEZ MĚŘ.

ZAŘÍZENÍ IV.


REKUPERAČNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
482m³/h, 283 Pa, 72kg, EL. OHŘEV

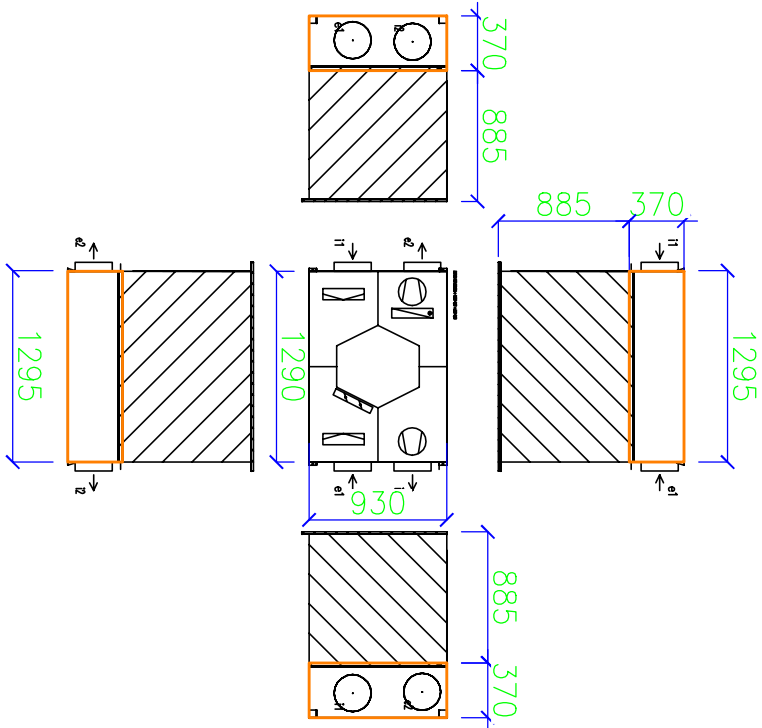


LEGENDA:

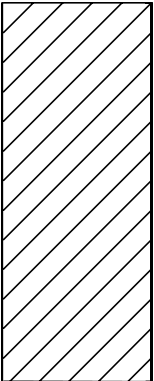

... OBSLUŽNÝ PROSTOR

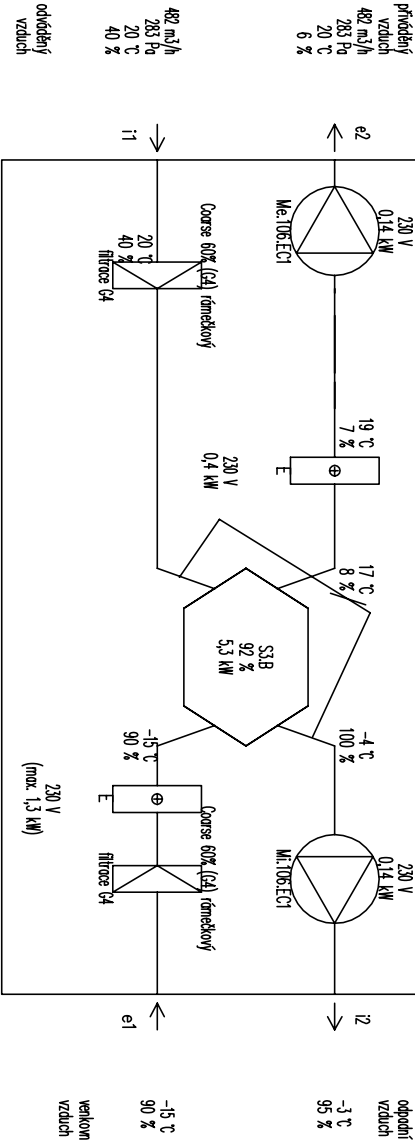

Zimní provoz

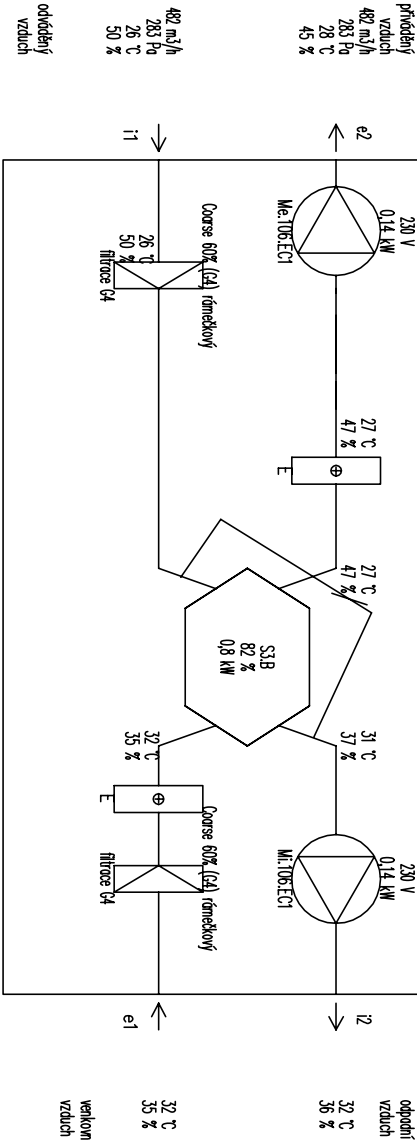

Létní provoz

Zodpovědný projektant: Ing. G. Akritidis		Podpis :
Vyracoval : Radim Bartek		Podpis :
Investor: Město Krnov, Hlavní Náměstí 96/1, 794 01 Krnov		
Místo stavby: Krnov		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY, VZT – MŠ SLUNEČNICE BRUNTÁLSKÁ 1400/80, 794 01 KRNOV		
Část : D.1.4.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
Obsah : VZDUCHOTECHNIKA		
Název : SCHÉMA VZT JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ IV.		
		RADIM BARTEK Jeltochovice 160 742 45 Fulnek Tel.: 604 652 254 email: r.bartek@email.cz
		Číslo zakázky : 39/2021
		Měřítko : ---
		Datum : 05/2021
		Formát : A3
		Stupeň : DPS
		Č. výkresu : D.1.4.1-B4