



Návrh opravy oken v části půdního prostoru (čelní strana)
= zrepasovat stávající výplně :

(T2)



- Dřevěné okno cca 660/1150mm (světlost otvoru cca 600/1060mm)
- jednoduché, jednokřídlové, otevíravé ven - (6L a 6P)
 - rámy oken jsou osazeny k vnějšímu líci fasády se zdobnou špaletou,
 - dvojice oken s meziokenním zděným pilířkem cca š.150mm, hl. 300mm
 - má společné vnější oplechování předsažené ozdobné podokenní římsy cca dl. 19450mm, hl. 210mm
 - stávající profily okna se jeví v poměrně dobrém stavu, profily nejsou prohnilé, či napadené dřevokaznými škůdci.
 - Vlivem vystavení zvýšené intezitě klimatických podmínek (vliv slunce a deště) a rovněž zanedbané údržbě (neprovádění nátěru) jsou místy na křídlech zjevné praskliny ve dřevě (cca 40% spodních profilů).
 - Rozpraskané a vydroné je i kytování a v důsledku špatného osazení jsou skla popraskaná a uvolněná (100%).

S ohledem na stav oken, jejich osazení ve vnějším líci zdiva a snaha o co nejmenší zásahy do fasády, zejména nenarušení stávajících fasádních ozdob, bylo odsouhlaseno s objednatele repasování těchto oken .

Předpoklaný postup repase půdních oken:

Vnější parapet - bude zachováno stávající oplechování podokenní předsažené římsy, která je společná pro dvojici oken

- očištění a nový nátěr v odstínu středně šedá
- v místě napojení na rám dle potřeby utěsnit transparentním silikonem

Vnitřní parapety a ostění - v nutném rozsahu vyspravení omítky včetně utěsnění kolem rámu, bez osazení parapet. desky) u 4 oken doplnit chybějící zděný parapet dozděním v tl. 70mm a hl. 320mm a zapravení omítkou



(T1)

Návrh nových oken ve 2.NP - čelní strana (viz Tech. popis a výpis truhlářských výrobků):

Dřevěné okno kastlové (dvojitě) do stávajícího otvoru
vně - 1140/2180mm, vnitř. 1200/2220mm

- vnější strana- 4dílné okenní křídla s poutcem nahoře, otevíravé dovnitř, horní část dvoukřídla. otevíravá cca 1140/800mm, bez členění
- spodní část dvoukřídla. otevíravá cca 1140/1380mm, s dělicí příčkou uprostřed


- vnitřní strana - 2dílné okenní křídla cca 1200/2220mm
- dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí dovnitř, bez členění



poznámka:

- veškeré práce v čelní straně fasády budou prováděny z interiéru do stávajících otvorů
- krycí nátěr oken bude systémový (včetně odpovídajících mezivrstev a přebrušování) s UV filtrem tak, aby byl zajištěn odolný povrch dřeva zejména z exteriérové strany na povětrnostní podmínky (jedná se o exponovanou jižní stranu objektu), dodavatel zajistí poučení o údržbě odpovídající ochraně povrchové úpravy
- při demontáži a osazování nutno postupovat obezřetně z důvodu zachování vnější špalety okenního otvoru a minimalizovat zásah do fasády
- v nutném rozsahu budou provedeny opravy omítky vnitřního ostění oken (hl. 530mm) s výmalbou cca 1,0 od otvoru, dle nutnosti bude provedno olišťování napojení po obvodě
- Oprava fasády není předmětem PD - řešeno samostatně

(D1)

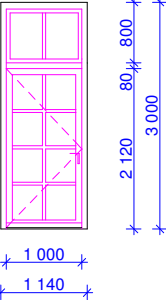

nová dřevěná konstrukce (masiv dub) vstupu do pivnice do stávajícího otvoru 1140/3000mm

(kotvena k vnitřnímu líci obvod. zdiva) - bude sestavena:

- nadsvětlík cca 1000/800mm
- s izol. zasklením, pevný, neotevíravý
- dveře cca 1 000 / 2 120mm

poznámka:

- členění dveřní výplně s nadsvětlíkem bude přizpůsobeno provedení vedlejší vstupní konstrukci do sousedního obchodu (vyměněná dřve, zůstane zachována)
- výkladec provozovny pivnice není předmětem řešení PD

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám.96/1, Krnov, 794 01, IČ:00296139	Albrechtická 1796/194	
NÁZEV:		794 01 Krnov	
Objekt Hlavní náměstí 4, Krnov - výměna oken a vstupních dveří		IČO : 451 743 77	
		DATUM:	07/ 2019
		STUPEŇ PD:	PDPS
OBSAH:	Pohled čelní - návrh	MĚŘÍTKO: 1: 100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.-11