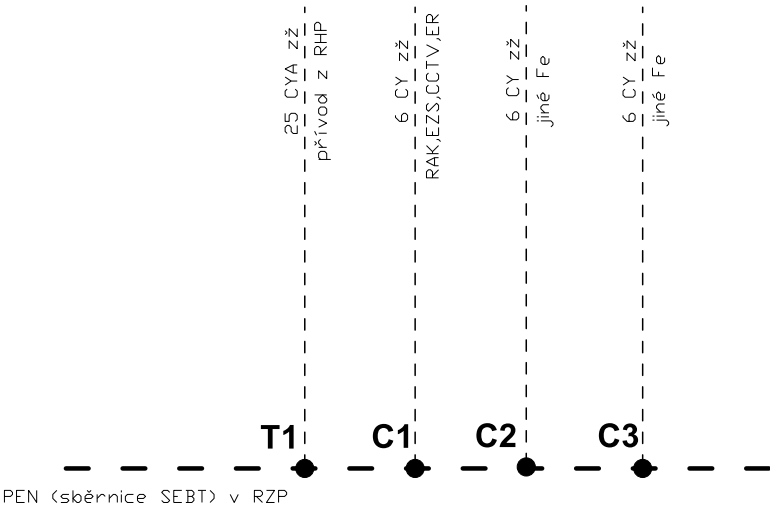






SEBT - svorka doplňujícího pospojování /  
čl. 544 ČSN 332000-5-54 ed.3/

UPOZORNĚNÍ :  
Veškeré přívody a odvody na SEBT musí  
být správně očíslovány za účelem  
následných revizí elektro !



NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339			IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:			
Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk 					
Stavba : OBCHODNÍ DŮM KRNOV, HLAVNÍ NÁM. 2001/43 - STAVEBNÍ ÚPRAVY					Č.zakázky:
Stavebník : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov					Datum: 08/2025
					Měřítko:
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RZP, montážní schéma					Formát: A4
					Č.výkr.: D.1.4.5- 03.08