


OBJEKT B

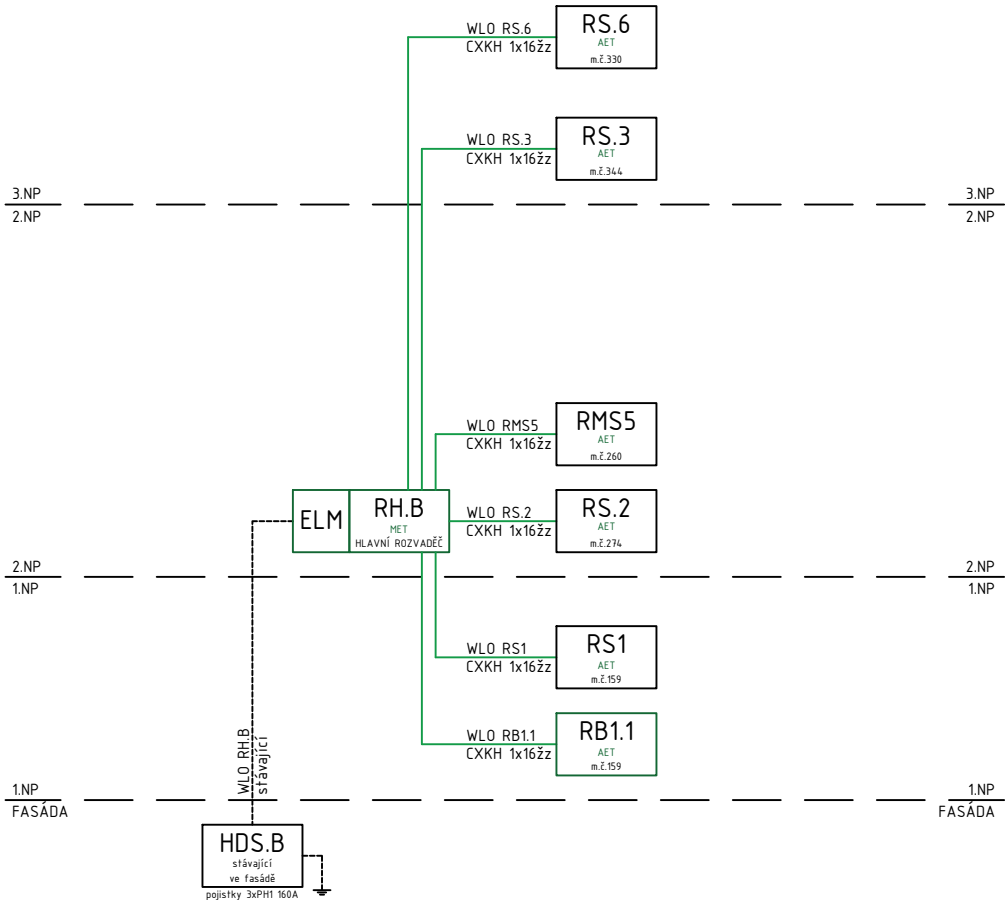

LEGENDA:

- NOVÝ ROZVADĚČ  
MET/AET
- STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ  
NEJÍ ŘEŠENO TOUTO PD!
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ  
NEJÍ ŘEŠENO TOUTO PD!

- V rámci 1. etapy bude provedeno:
- výměna hlavních rozvaděčů
  - nové přívody do patrových rozvaděčů
  - v rámci 2–3.NP budou nové kabelové přívody připojené na stávající rozvaděče (TN–C)
  - v rámci 1.NP budou nové kabelové přívody připojené na nové rozvaděče (TN–S)

NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, p.o., po povodni				
Stavební objekt: D.1.2.5 TPS - Silnoprout				
MĚŘÍTKO:	INVESTOR:	Město Krnov, Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		REVIZE:
-	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Zbranek		00
DATUM:	VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Křemen		ČÍSLO PARÉ:
07/2025	CAD FILE:	D.1.2.5_60-61_00_Schéma napájení a pospojování.dwg		
STUPEŇ	NÁZEV VÝKRESU	Č.ZAKÁZKY	Č.VÝKRESU	
DPS	SCHÉMA POSPOJOVÁNÍ - B	202501	D.1.2.5_61	