

1.NP

prostory restaurace
- nezaměřeno

průchod do atria

atrium

101 S.V. 5470

102 S.V. 4100

103 S.V. 4100

104 S.V. 4100

105 S.V. 4100

106

107

108

109

110

111 S.V. 4100

112

113

114

115 S.V. 4100

116

117 S.V. 4100

118

119

120 S.V. 4100

121

122

123

124

125

126

127

prostory spojitelný
- nezaměřeno

prostory spojitelný
- nezaměřeno

prostory restaurace
- nezaměřeno

průchod do atria

atrium

001 S.V. 2 600

002 S.V. 2 600

003 S.V. 2530-2550

004 S.V. 2 600

005 S.V. 2450-2500

006

007

008 S.V. 2330-2350

009 S.V. 2330-2350

010 S.V. 2330-2350

011

012 S.V. 2330-2350

013 S.V. 2450-2500

014 S.V. 2340-2360

015 S.V. 2340-2360

016 S.V. 2450-2500

016a S.V. 2340-2360

017 S.V. 2350-2360

018 S.V. 2330-2350

019

020

021

022

023 S.V. 2 600

024 S.V. 2 600

025 S.V. 2 600

026 S.V. 2 600

027 S.V. 2 600

028 S.V. 2 600

029 S.V. 2 600

030 S.V. 2 600

031 S.V. 2 600

032 S.V. 2 600

033 S.V. 2 600

034 S.V. 2 600

035 S.V. 2 600

036 S.V. 2 600

037 S.V. 2 600

038 S.V. 2 600

039 S.V. 2 600

040 S.V. 2 600

041 S.V. 2 600

042 S.V. 2 600

043 S.V. 2 600

044 S.V. 2 600

045 S.V. 2 600

046 S.V. 2 600

047 S.V. 2 600

048 S.V. 2 600

049 S.V. 2 600

050 S.V. 2 600

051 S.V. 2 600

052 S.V. 2 600

053 S.V. 2 600

054 S.V. 2 600

055 S.V. 2 600

056 S.V. 2 600

057 S.V. 2 600

058 S.V. 2 600

059 S.V. 2 600

060 S.V. 2 600

061 S.V. 2 600

062 S.V. 2 600

063 S.V. 2 600

064 S.V. 2 600

065 S.V. 2 600

066 S.V. 2 600

067 S.V. 2 600

068 S.V. 2 600

069 S.V. 2 600

070 S.V. 2 600

071 S.V. 2 600

072 S.V. 2 600

073 S.V. 2 600

074 S.V. 2 600

075 S.V. 2 600

076 S.V. 2 600

077 S.V. 2 600

078 S.V. 2 600

079 S.V. 2 600

080 S.V. 2 600

081 S.V. 2 600

082 S.V. 2 600

083 S.V. 2 600

084 S.V. 2 600

085 S.V. 2 600

086 S.V. 2 600

087 S.V. 2 600

088 S.V. 2 600

089 S.V. 2 600

090 S.V. 2 600

091 S.V. 2 600

092 S.V. 2 600

093 S.V. 2 600

094 S.V. 2 600

095 S.V. 2 600

096 S.V. 2 600

097 S.V. 2 600

098 S.V. 2 600

099 S.V. 2 600

100 S.V. 2 600

101 S.V. 2 600

102 S.V. 2 600

103 S.V. 2 600

104 S.V. 2 600

105 S.V. 2 600

106 S.V. 2 600

107 S.V. 2 600

108 S.V. 2 600

109 S.V. 2 600

110 S.V. 2 600

111 S.V. 2 600

112 S.V. 2 600

113 S.V. 2 600

114 S.V. 2 600

115 S.V. 2 600

116 S.V. 2 600

117 S.V. 2 600

118 S.V. 2 600

119 S.V. 2 600

120 S.V. 2 600

121 S.V. 2 600

122 S.V. 2 600

123 S.V. 2 600

124 S.V. 2 600

125 S.V. 2 600

126 S.V. 2 600

127 S.V. 2 600

128 S.V. 2 600

129 S.V. 2 600

130 S.V. 2 600

131 S.V. 2 600

132 S.V. 2 600

133 S.V. 2 600

134 S.V. 2 600

135 S.V. 2 600

136 S.V. 2 600

137 S.V. 2 600

138 S.V. 2 600

139 S.V. 2 600

140 S.V. 2 600

141 S.V. 2 600

142 S.V. 2 600

143 S.V. 2 600

144 S.V. 2 600

145 S.V. 2 600

146 S.V. 2 600

147 S.V. 2 600

148 S.V. 2 600

149 S.V. 2 600

150 S.V. 2 600

151 S.V. 2 600

152 S.V. 2 600

153 S.V. 2 600

154 S.V. 2 600

155 S.V. 2 600

156 S.V. 2 600

157 S.V. 2 600

158 S.V. 2 600

159 S.V. 2 600

160 S.V. 2 600

161 S.V. 2 600

162 S.V. 2 600

163 S.V. 2 600

164 S.V. 2 600

165 S.V. 2 600

166 S.V. 2 600

167 S.V. 2 600

168 S.V. 2 600

169 S.V. 2 600

170 S.V. 2 600

171 S.V. 2 600

172 S.V. 2 600

173 S.V. 2 600

174 S.V. 2 600

175 S.V. 2 600

176 S.V. 2 600

177 S.V. 2 600

178 S.V. 2 600

179 S.V. 2 600

180 S.V. 2 600

181 S.V. 2 600

182 S.V. 2 600

183 S.V. 2 600

184 S.V. 2 600

185 S.V. 2 600

186 S.V. 2 600

187 S.V. 2 600

188 S.V. 2 600

189 S.V. 2 600

190 S.V. 2 600

191 S.V. 2 600

192 S.V. 2 600

193 S.V. 2 600

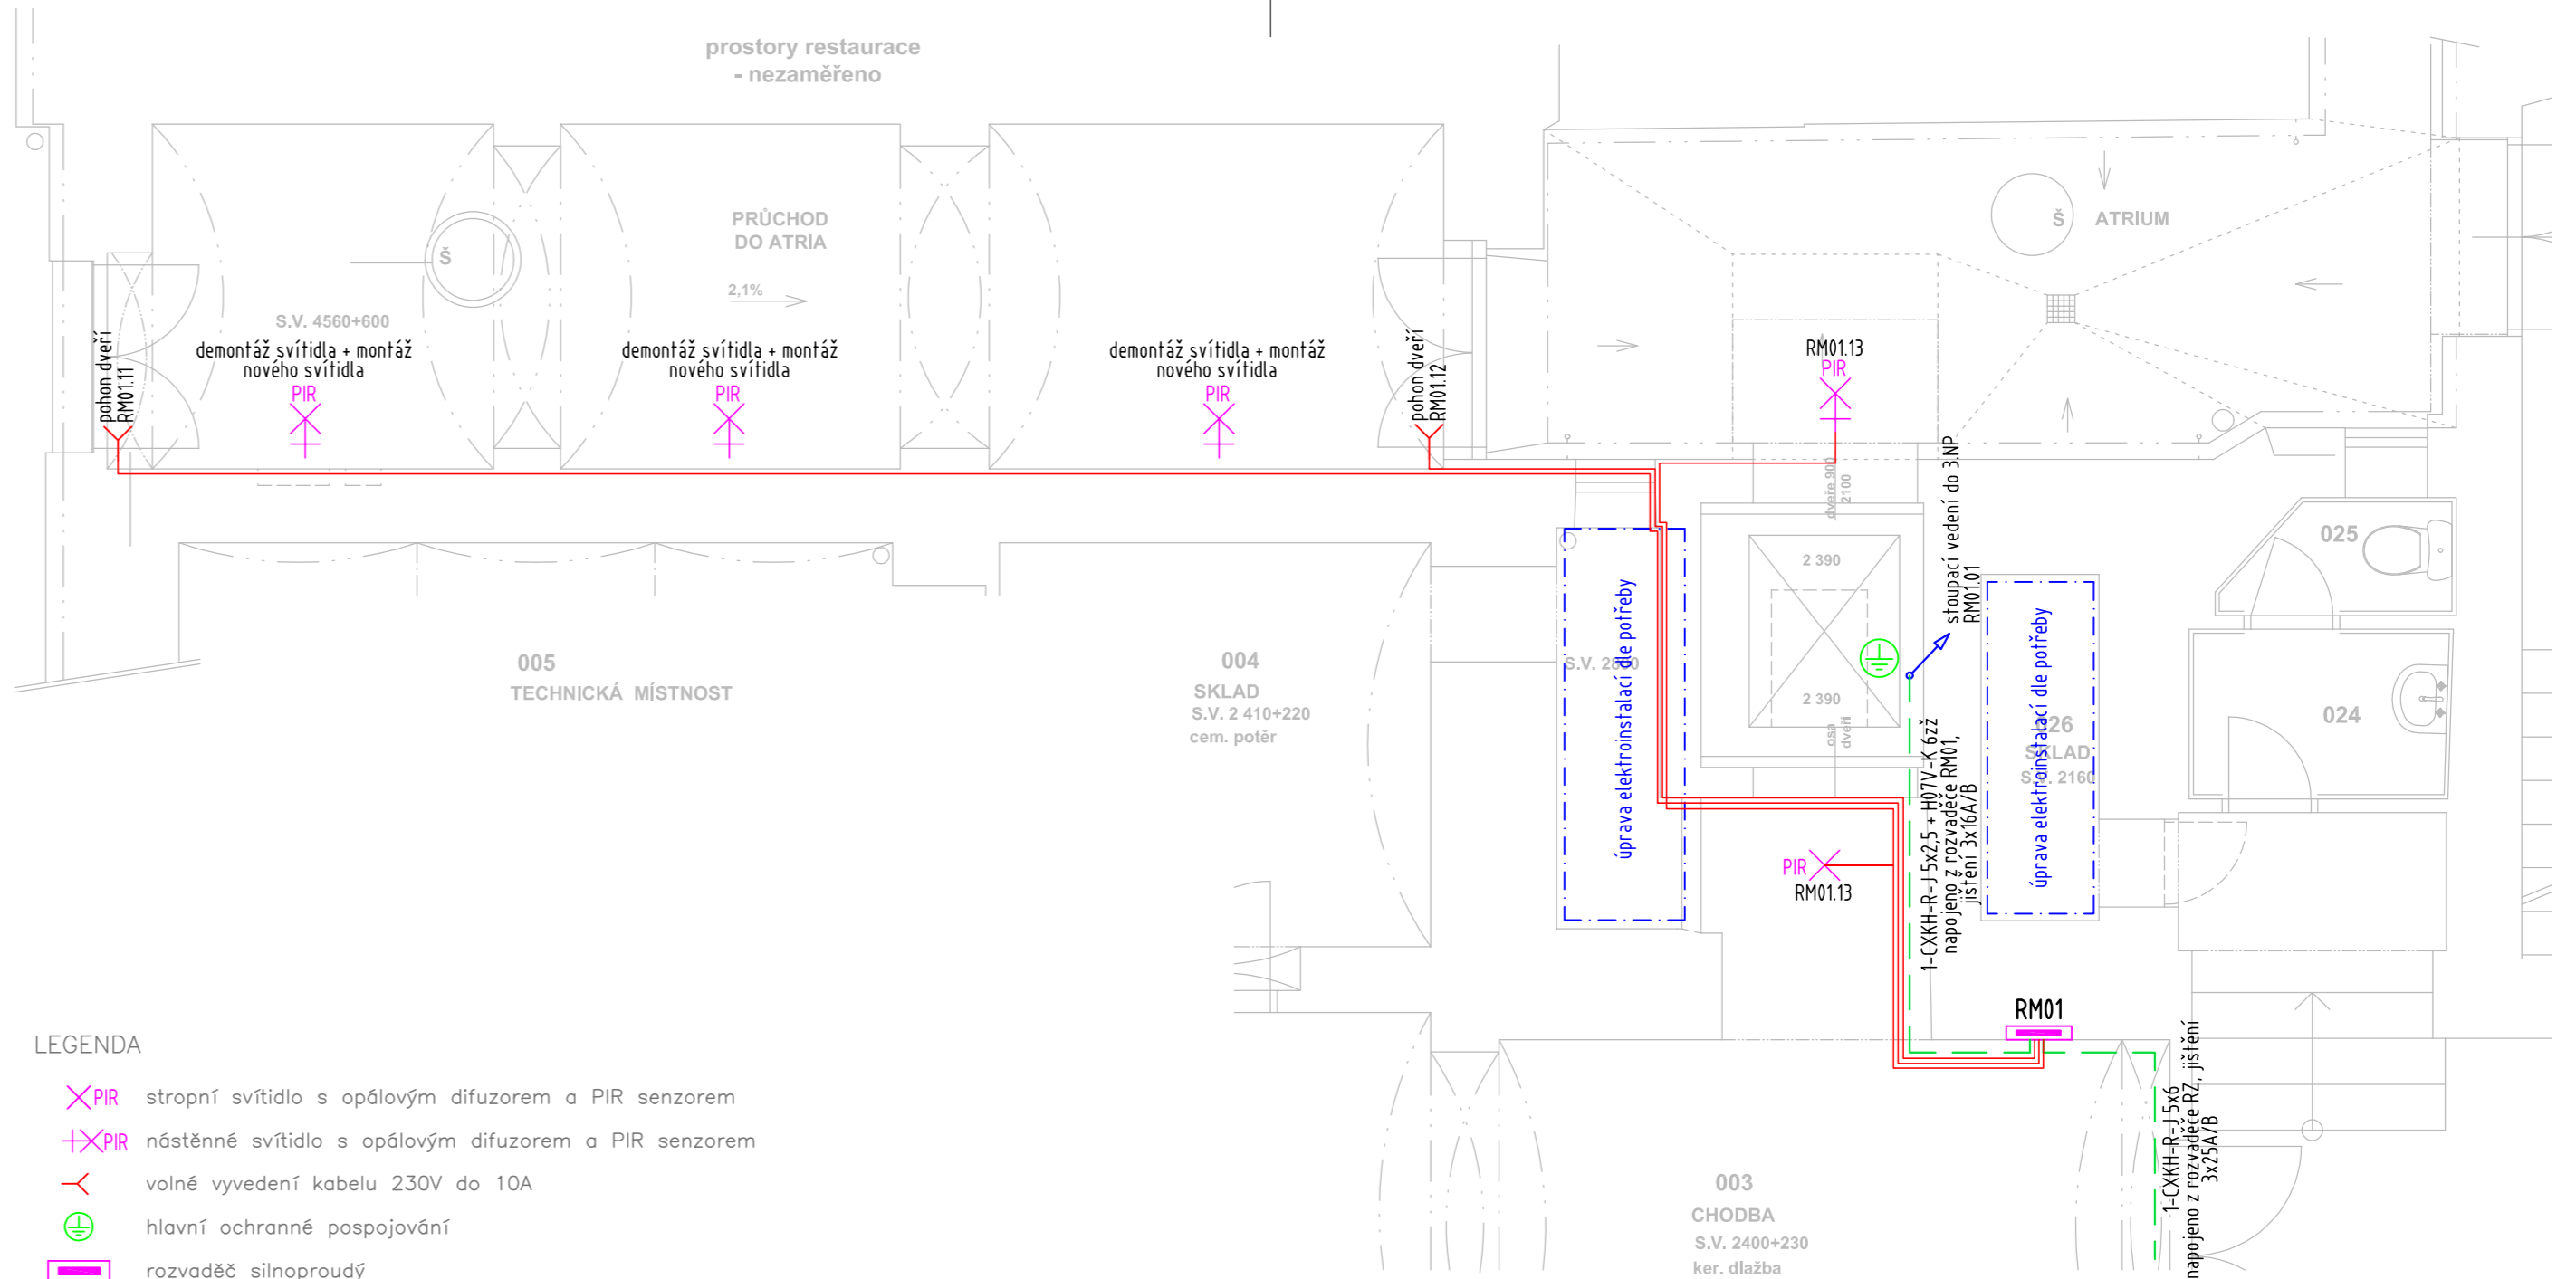
194 S.V. 2 600

195 S.V. 2 600

196 S.V. 2 600

197 S.V. 2 600

198 S.V. 2 600

[illegible]

	stropní svítidlo s opálovým difuzorem a PIR senzorem
	nástěnné svítidlo s opálovým difuzorem a PIR senzorem
	volně vyvedení kabelu 230V do 10A
	hlavní ochranné pospojování
	rozdávěč silnoprůdů
	okruhy CYKY 230V do 10A
	kabeláž 400V

RH.101/a

označení zařízení
číslo jističe / obvodu
označení napájecího rozvaděče




- Upřesnění úprav elektroinstalací řešit dle potřeby v době rekonstrukce.

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Vybrané okruhy jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovací proudem 30mA.



AKCE		Budova městského úřadu - stavební úpravy výtahu včetně bezbariérového přístupu				 ELEKTRO BLÁŽK OD NÁVRHU PO REALIZACI	
VYPRACOVAL RADIM BLÁŽK				Kontroloval RADIM BLÁŽK			
MÍSTO parc.č. 213, k.ú. Krnov–Horní Předměstí						PARE	
INVESTOR Město Krnov, IČ :00296139, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov							
ČÁST D.1.4.4	DATUM 07/2024	ZAKÁZKA 2024/68	STUPEŇ DPS	FORMÁT 3xA4	MĚŘÍTKO 1:50		
ČÁST PŘÍLOHA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Elektroinstalace - 1.PP						ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.4-2	

Radim Blaťák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz