
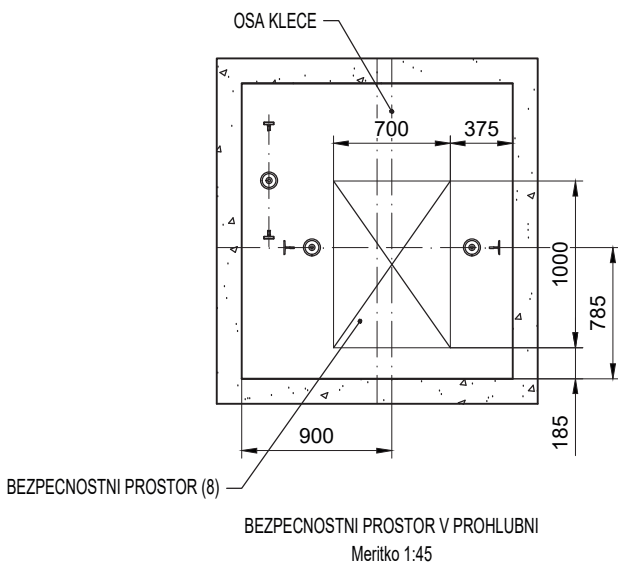
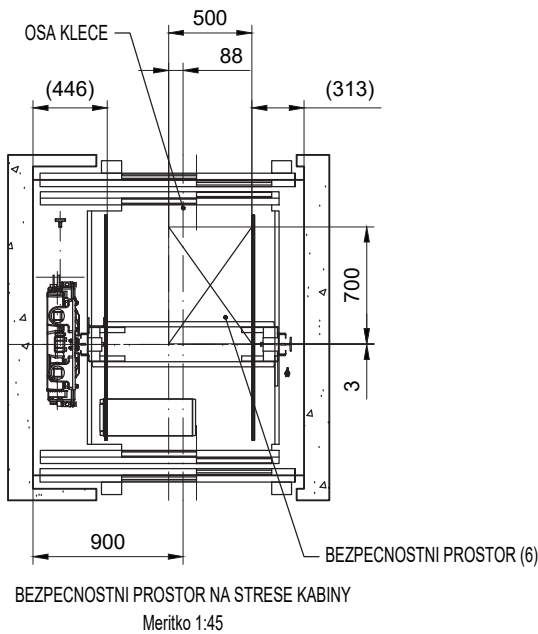


PREJEZD KABINY	: 85 mm
STLACENI NARAZNIKU KABINY	: 72 mm
CELKEM	: 157 mm
NADSKOCENI KABINY	: 35 mm
PREJEZD VYVAZOVACIHO ZAVAZI	: 79 mm
STLACENI NARAZNIKU VYVAZOVACIHO ZAVAZI	: 66 mm
CELKEM	: 180 mm

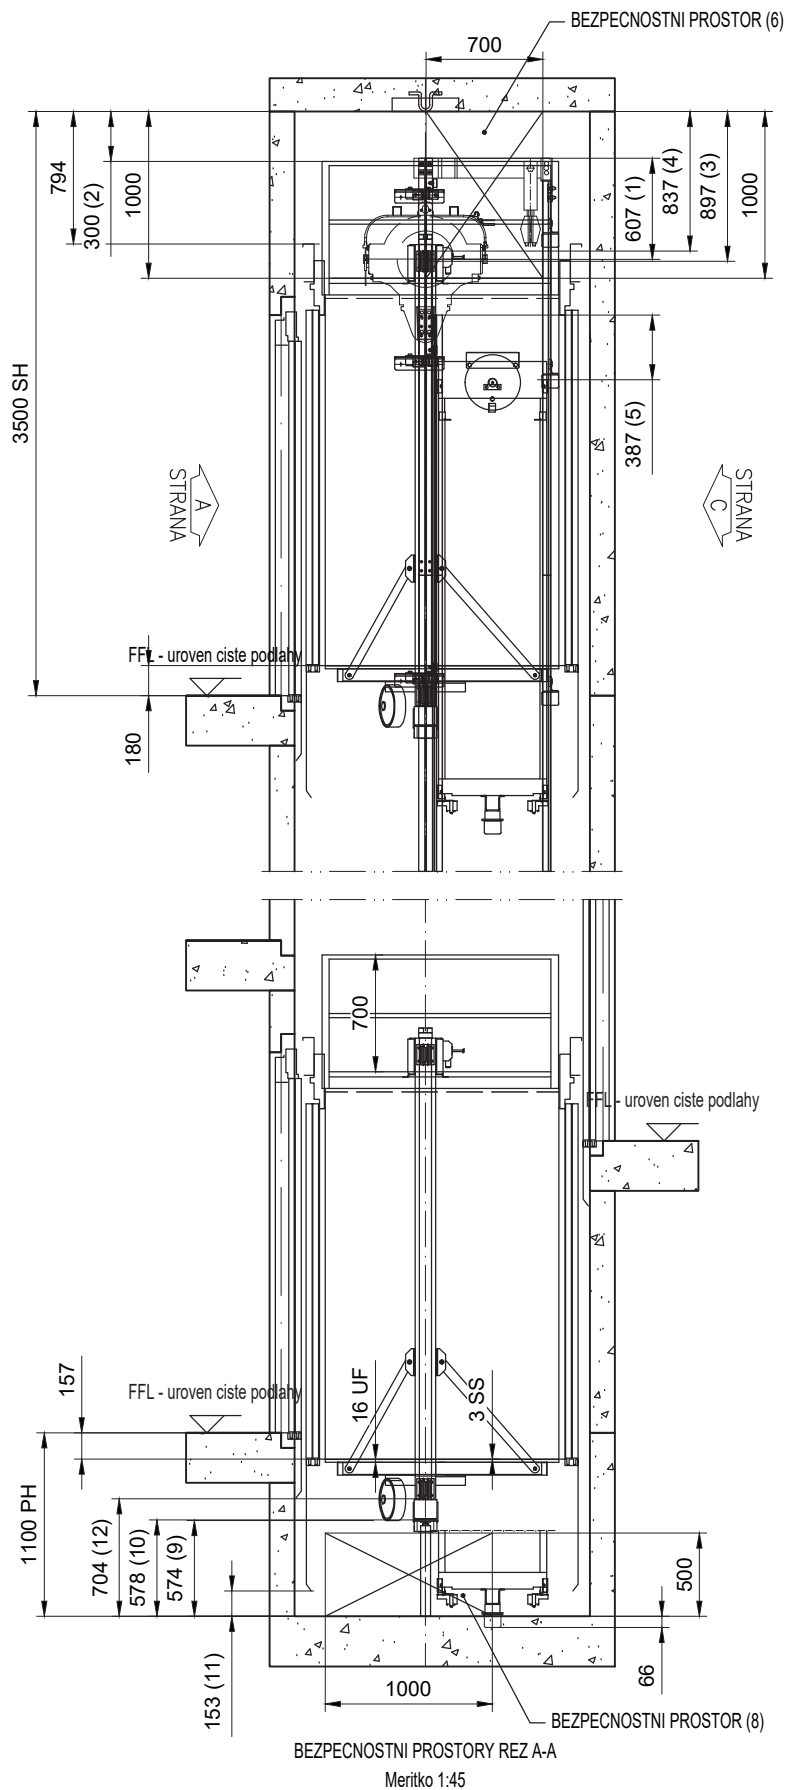

HLAVNI LEGISLATIVNI PREDPIS:			OSTATNI LEGISLATIVNI PREDPISY:		
EN81-20:2020			EN81-73:2020		
Odchylky:			Odchylky:		
Postup pro ES posouzeni shody			CAP2 EU-typove prezkouseny vytah		
VELIKOST HORNIHO PREJEZDU & PROHLUBNE					
re : PODLE NORMY					
ODSTAVEC EN81-20		SKUTECNY		MINIMUM EN81-20	
Horni prejezd	1.	5.2.5.6.2	607	100	
	2.	5.2.5.7.2 (c1)	300	300	
	3.	5.2.5.7.2 (a)	897	500	
	4.	5.2.5.7.2 (b)	837	100	
	5.	5.2.5.6.2	387	100	
	6.	5.2.5.7.1	Bezpecnostni prostor 0.5x0.7x1.0m		
	7.				
Sachetni prohluben	8.	5.2.5.8.1	Bezpecnostni prostor 0.7x1.0x0.5m		
	9.	5.2.5.8.2 (a)	574	500	
	10.	5.2.5.8.2 (a)	578	500	
	11.	5.2.5.8.2 (a1)	153	100	
	12.	5.2.5.8.2 (a2)	704	100	

Akce: Budova městského úřadu  
- stavební úpravy výtahu včetně bezbariérového přístupu

D.2.7. - bezpečnostní prostory