


STŘECHA



1NP

LEGENDA

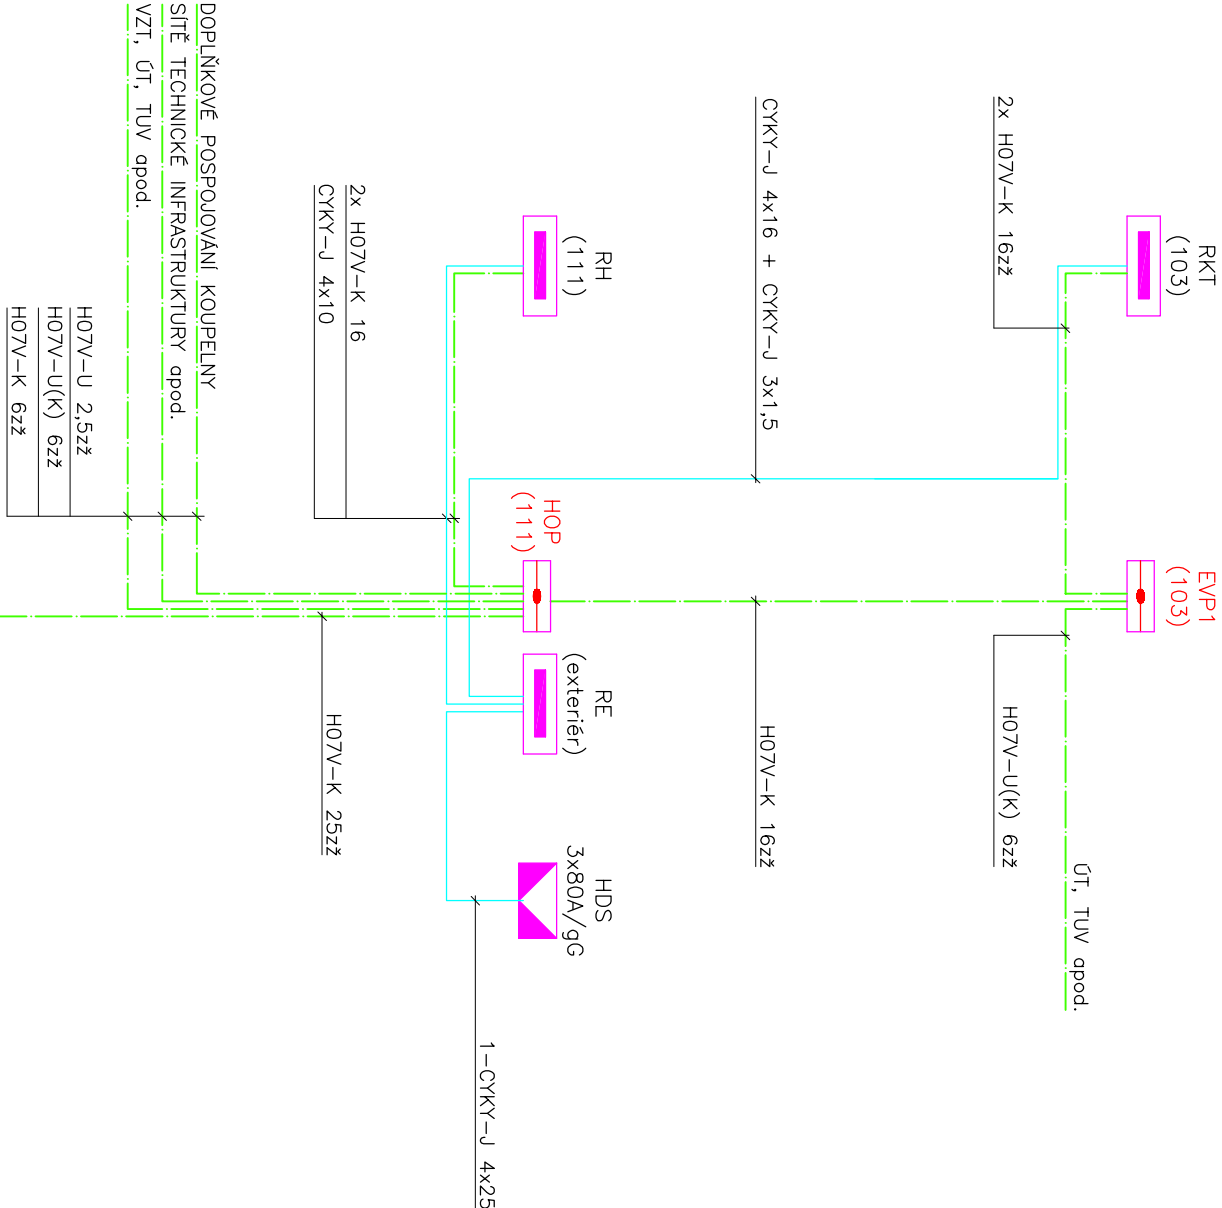

- rozsadč silnoproutý
- rozsadč technologí
- rozsadč pro obchodní měření
- HDS přípojková skříň
- RH hlavní rozsadč
- RM1 podružný rozsadč
- RKT rozsadč kotelny
- DR datový rozsadč
- MR rozsadč měření a regulace
- ekvipotenciální přípojnice

LEGENDA ČAR:

- běžná kabeláž CYKY
- ochranné vodiče H07V-K / H07V-U

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–C–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY KABIN FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL CHOMÝŽ, parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY										ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI	
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK			KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK							
MÍSTO	parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY										PARE	
INVESTOR	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV											
ČÁST	D.1.4	DATUM	05/2018	ZAKÁZKA	2018/103	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO		
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU	
PŘÍLOHA	Blokové schéma rozvaděčů/systém ochranného pospojování										D.1.4-4	