

Váš dopis zn.: 0000019764

Ze dne: 21.8.2018

Naše zn.: 19100/2018-SŽDC-OR OVA-OPS-Ben

Vyřizuje: ing. Benková Jana

Telefon: 972 766 703

Mobil: 602 544 847

E-mail: benkovaj@szdc.cz

Datum: 5.9.2018

**PIS Pechal, s.r.o.**

**Ing. Marván David**

**Lidická 42/1876**

**602 00 Brno**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava vydává

souhrnné stanovisko k sítím pro akce

**„Oprava lávky na ulici Nádražní v Krnově.“**

**Trať: Olomouc hl.n. – Krnov km 86,920 a OPD 86,900 – 86,935**

**TUDU: 2191**

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí v předmětné lokalitě, Vám sdělujeme:

1. Nutno respektovat vyjádření:

- SŽDC, s.o., OR Ostrava, správy elektrotechniky a energetiky ze dne 5.9.2018/ pod č.j. 18550/18-SEE/590 viz dopl. připomínky + zakres
- SŽDC, s.o., OR Ostrava, správy sdělovací a zabezpečovací techniky ze dne 31.8.2018 pod č.j. 18550/2018-SŽDC OR OVA-SSZT vid dopl. údaje + zakres

2. Stavbou nesmí dojít k zamezení přístupů a příjezdu z veřejné komunikace Města Krnova-p.č.3219 k výpravní budově žst.Krnov na p.č.3216/1 vše k.ú. Krnov – Horní Předměstí ve správě OR Ostrava-SNB.

3. Obdobné vyjádření si zajistíte od ČD-Telematiky, a.s., centrální podatelna U2, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 nebo na portále <http://vyjadreni.cdt.cz/>

Vyjádření se týká akce pouze v rozsahu dle předložené dokumentace s platností 2 let od data vydání.

**Toto vyjádření k sítím nelze použít pro ohlášení stavby, územní řízení ani stavební povolení.**

**Další stupeň PD nám předložte k vyjádření.**

**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(04)

Za správnost:







Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.: 18550/2018  
Ze dne: 21.8.2018  
Naše zn. (č.j.): 18550/18-SEE/590  
Vyřizuje: Čabala Ivan  
Telefon.: 972 762 202  
Fax: 972 762 210  
E-mail: Cabala@szdc.cz  
Datum: 5.9.2018

### INTERNÍ SDĚLENÍ

OPS - ing. Benková  
Oblastní ředitelství Ostrava

## Správa elektrotechniky a energetiky

### I.

#### **Věc: ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K DRÁŽNÍM PODZEMNÍM SILNOPROUDÝM KABELOVÝM VEDENÍM A JEJICH SOUČÁSTÍM**

Žádáme, podle §19 odst.22 vyhlášky č.5/1987 Sb. o dokumentaci staveb, o poskytnutí ověřených údajů o prostorovém umístění (existenci) drážních podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí ve staveništi (trase):

**„Oprava lávky na ulici Nádražní v Krnově“ (sítě).  
Trať SŽDC Olomouc – Krnov v km 86,900 – 86,935 (křížení v km 86,920).**

(přesné vyznačení staveniště /trasy/ podle místních poměrů) vyznačené v připojené situaci č. \_\_\_\_\_ v měřítku **1:1000** určené pro plánovanou stavbu,  
a to ke dni: **srpen 2018**

.....  
žadatel - podpis a razítko

### II.

## VYJÁDŘENÍ

### Dílčí vyjádření pro Oblastní ředitelství Ostrava, OPS

Při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených zemních prací **dojde** ke styku (souběhu), křížování s drážními podzemními silnoproudými kabelovými vedeními a jejich součásti, která **jsou** chráněna ochranným pásmem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **září 2020**

*Vyzýváme vás proto, aby se k nám dostavil vámi pověřený zaměstnanec dne \_\_\_\_\_, kdy mu bude umožněno potřebné zakreslení z technické dokumentace.*

## Odborné vyjádření:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel :

- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozorní na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení elektrodispečinku: elektrodispečer I.: č.tel.:972 762 581; elektrodispečer II.: č.tel.:972 762 683
- bude respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

### **Doplňující připomínky:**

• Ochranné pásmo kabelového vedení nn (1m) ve správě SEE, OŘ Ostrava (viz situace) je nutno respektovat dle § 46 zákona č.458/2000 Sb., uložení kabelů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, při souběhu a křížení ČSN 73 6005.

• Ke kabelovým trasám a zařízení (kabelové skříně KS, zařízení EOv) ve správě SEE OŘ Ostrava, požadujeme zachovat snadný přístup z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou.

• Vytýčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky VM ED Opava, p. Nekvasil, č. tel.: 972 758 462 (e-mail: Nekvasil@szdc.cz).

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Polohu drážního podzemního kabelového vedení nn ☒, vn ☐, vn - 6kV ☐, nn – DOÚO – ☐ naskenoval podle podkladů dokumentace dne: 5.9.2018 **pověřený zaměstnanec správce**

Čabala Ivan

jméno

podpis a razítko

Ing. Jaromír Hubač


Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky  
Oblastní ředitelství Ostrava

~~Kabelau~~ ~~hieses~~ nm, Setz


1/30/25

140253200/1

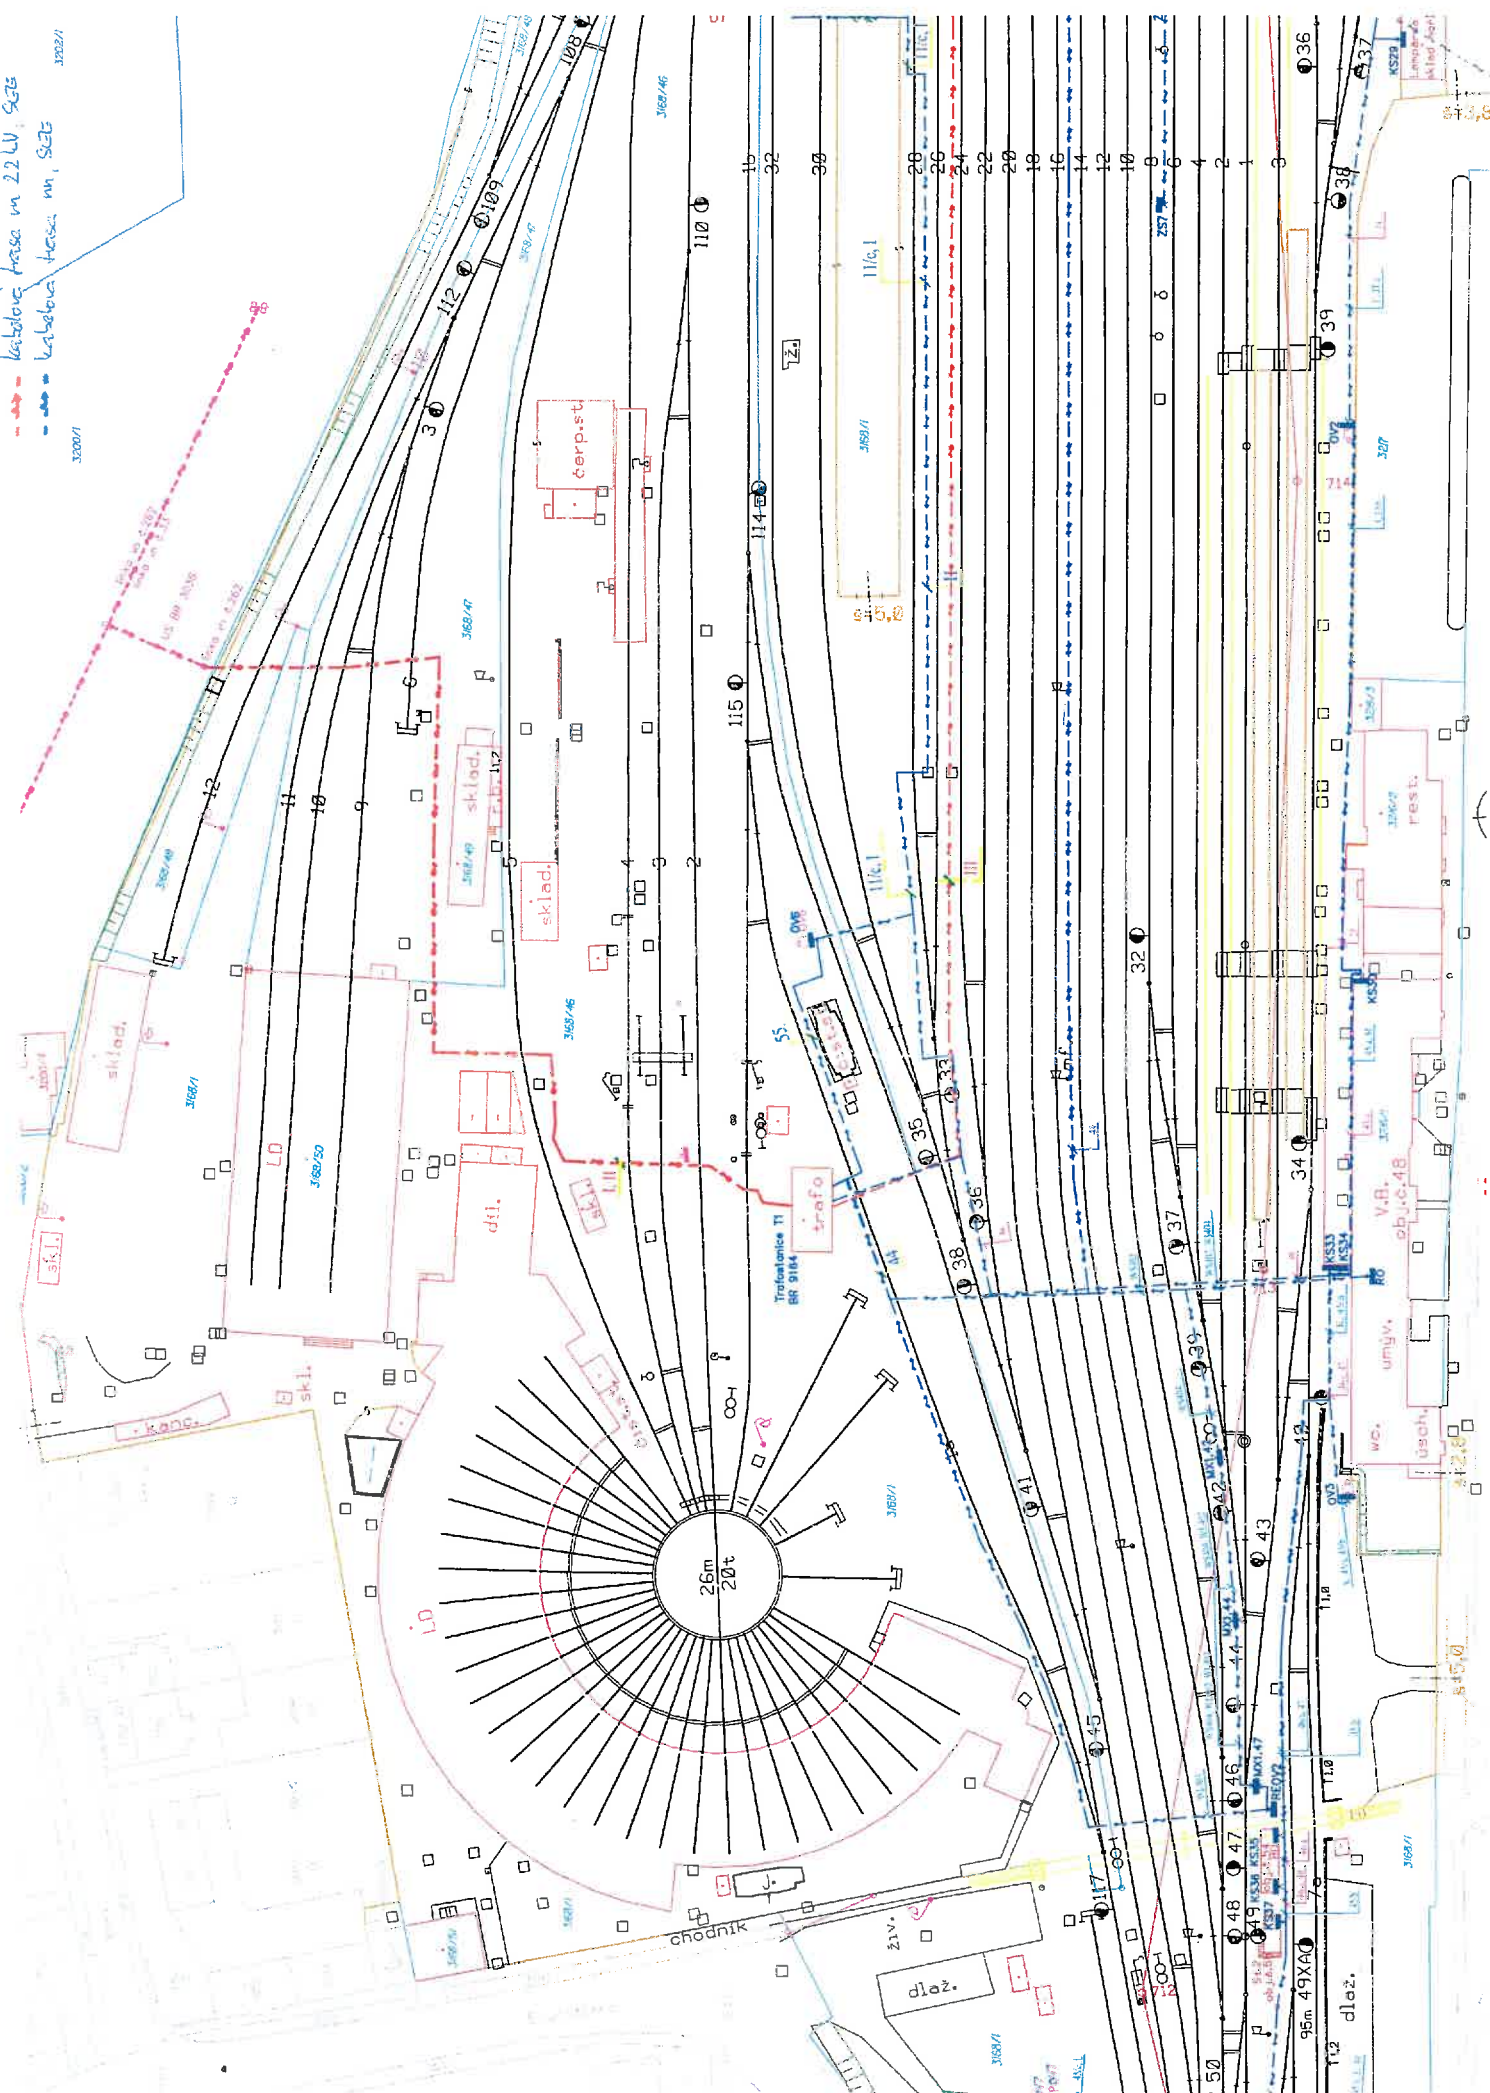





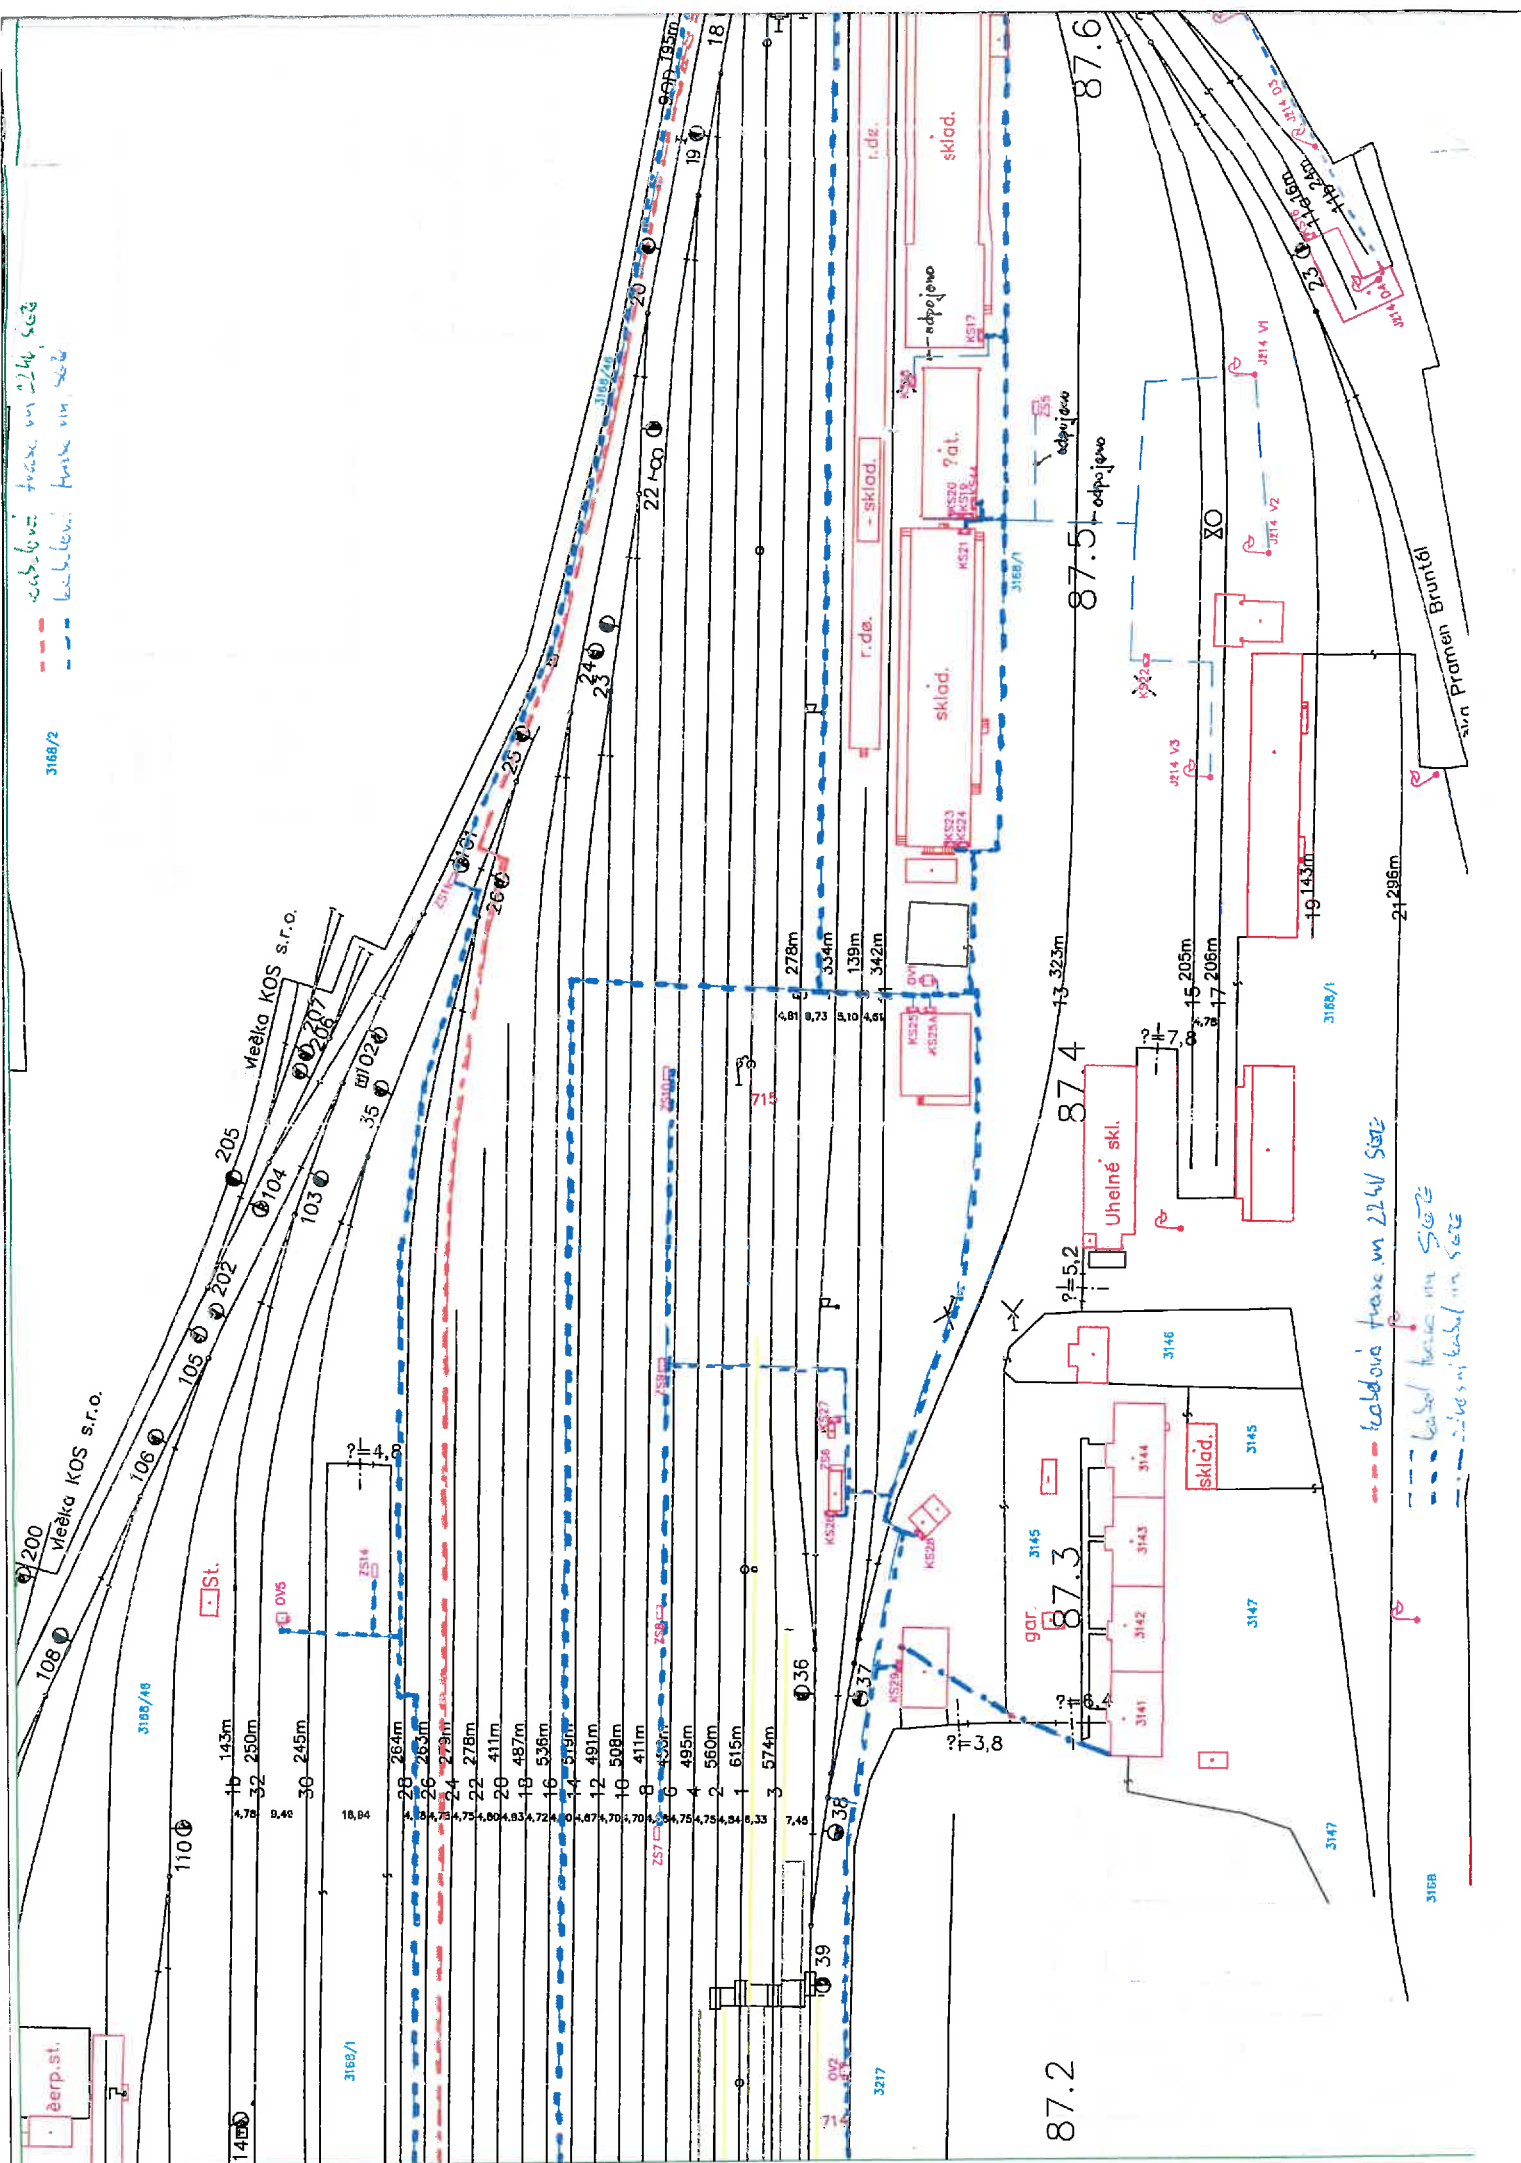







Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.: 18550/2018  
Ze dne: 21. 8. 2018  
Naše zn.: 18550/2018-SZDC-ORŮ OVA-SSZT

Vyřizuje: Bc. Dalibor Wajda  
Telefon: 972 766 434  
Fax: 972 766 104  
Mobil:  
E-mail: [Wajda@szdc.cz](mailto:Wajda@szdc.cz)  
Datum: 31. 8. 2018

### INTERNÍ SDĚLENÍ

OTR – Ing. Benková

**Věc: Vyjádření k drážním podzemním kabelovým vedením a součástím zabezpečovacího a sdělovacího zařízení ve správě SZDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)**

Vyjádření o prostorovém umístění (existenci) podzemních, nadzemních zabezpečovacích kabelových vedení a zařízení ve staveništi (trase).

Přesné vyznačení staveniště, trasy: **žst. Krnov km 86,900 – 86,935**

Název, účel stavby: **Oprava lávky na ulici Nádražní v Krnově**

Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** k dotčení (souběhu, křížování) kabelových tras (zařízení) ve správě SZDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, která jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Na základě tohoto vyjádření **je** nutné požádat o jejich vytyčení.

Vyjádření pozbývá platnosti dne: 31. 8. 2020

Upozorňujeme, že o vyjádření je nutno požádat i u ČD-Telematika, a.s., centrální podatelna U2, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 (není-li součástí souhrnného vyjádření).

## Všeobecné podmínky

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí je nutno:

- zajistit před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámit prokazatelně (pisemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozornit na možnou odchylku  $\pm 30\text{cm}$  uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
- upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti **1,5 metru** po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozornili správce zařízení (kabelu)
- dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- **ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření**
- při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění
- respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění

### Vytyčení trasy

Je-li nutné vytyčení kabelových tras ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, je vytyčení provedeno pracovníky SSZT. Vytyčení se děje na základě písemné objednávky a telefonické domluvy nejméně 2 týdny před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace, dále přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku a také situační schéma.

Objednávku zasílejte na adresu

**Správa železniční dopravní cesty, s. o.**  
**Oblastní ředitelství Ostrava**  
**Správa sdělovací a zabezpečovací techniky**  
**Muglinovská 1038/5**  
**702 00 OSTRAVA**

Kontakt: **Vaškůj Radim**  
Tel.: **972 762 324**  
Mobil: **725 797 098**  
E-mail: **Vaskuj@szdc.cz**

**Upozornění:** V případě, že žadatel poškodí kabel (y), zařízení ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava:

- je povinen uhradit náklady na opravu a provozuschopnost,
- uhrazené náklady nenahrazují možné postihy ve smyslu zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalších zákonů, zejména pak zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

#### Doplňující údaje:

- Ochranné pásmo kabelové trasy (1,5 m od osy krajního kabelu na každou stranu) ve správě SSZT požadujeme respektovat včetně nepojíždění těžkými mechanizmy mimo zpevněnou plochu.
- Ke kabelovým trasám a zařízení požadujeme zachovat snadný přístup z provozních důvodů (údržba, oprava a výměna).
- V příloze posíláme orientační polohopisnou situaci kabelových tras ve správě SSZT (1xA4).

**Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.**

**Správa železniční dopravní cesty,**  
státní organizace  
**Oblastní ředitelství Ostrava**  
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(54)

  
**Ing. Michaela Hanová**  
přednostka Správy  
sdělovací a zabezpečovací techniky

