


RTO - rozváděč toalet

Typ např ...-Z-3S42, oceloplastová
instalovat pod omítku do zdi Tř2 IP30/20

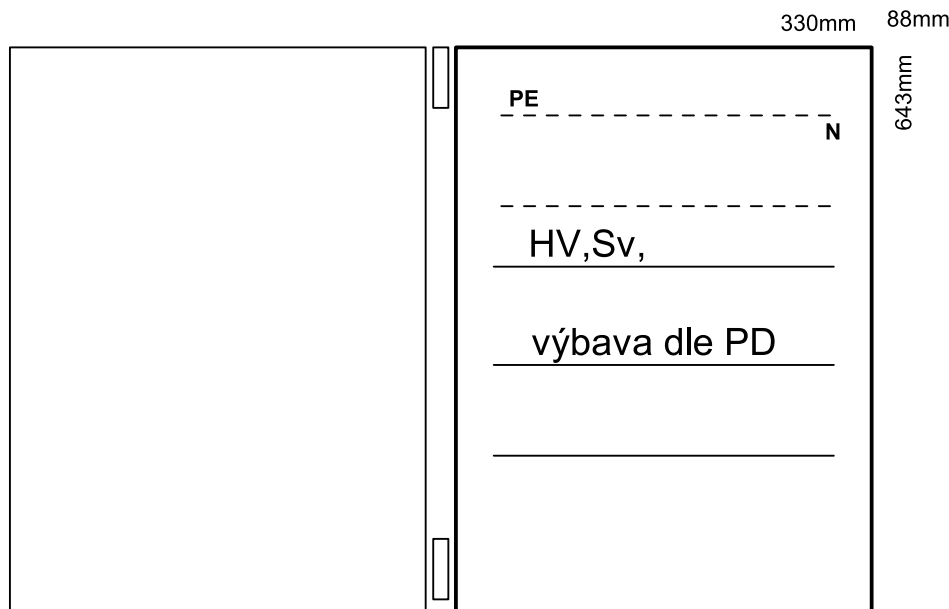

Instalovaný Pi	Den kW	Noc kW
osvětlení	0,437	
vysoušeč rukou	2	
vysoušeč rukou	2	
pisoáry	0,03	
VZT1	0,053	
VZT2 + VZT2	0,1	
jiné	0,3	
Celkem Pi	4,92	

Veškeré přístroje NN typ např. ...
vypínací schopnost 10kA

Svodiče např. fa

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frydl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing.Miroslav Geryk			
Stavba :		Č.zakázky:	
Kino Mír - oprava pánských a dámských WC		Datum: 3/2018	
Stavebník :		Měřítko:	
Město Křov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Křov		Formát: A2	
Výkres:		Č.výkr.: D.1.4.7.01	
ELEKTROINSTALACE - RTO montážní schéma			