


Měření objemové aktivity radonu



Podmínky měření: normální provoz za pobytu dětí

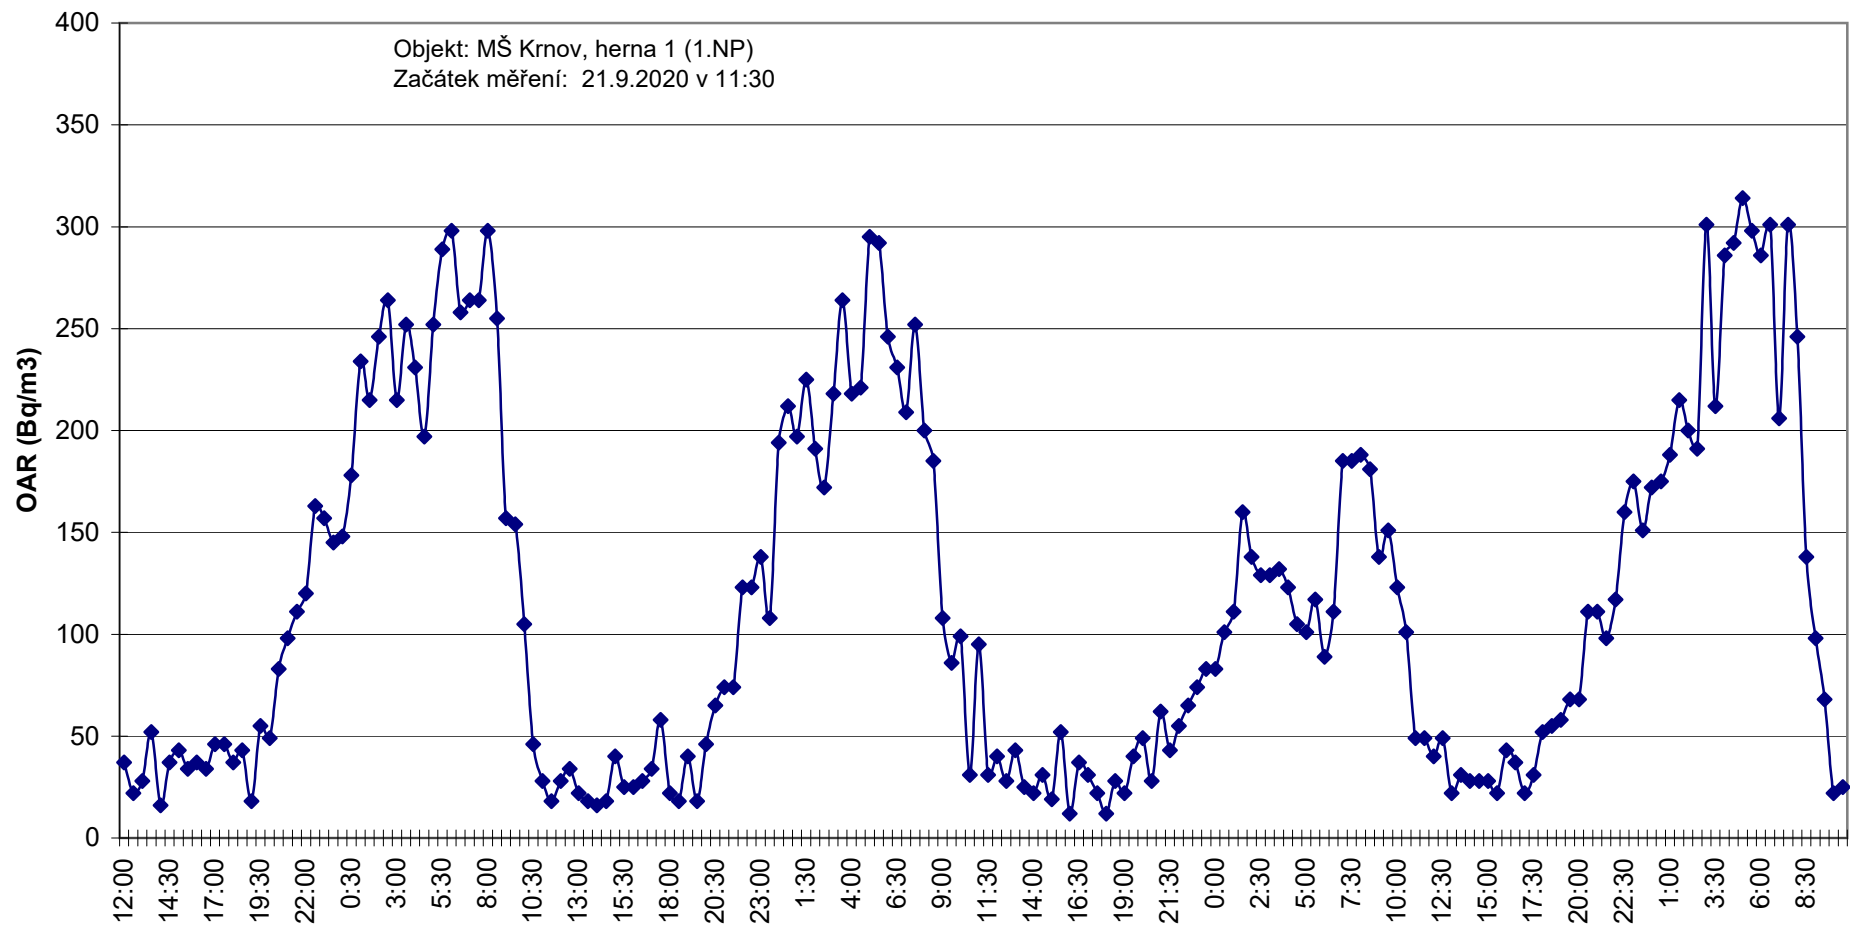