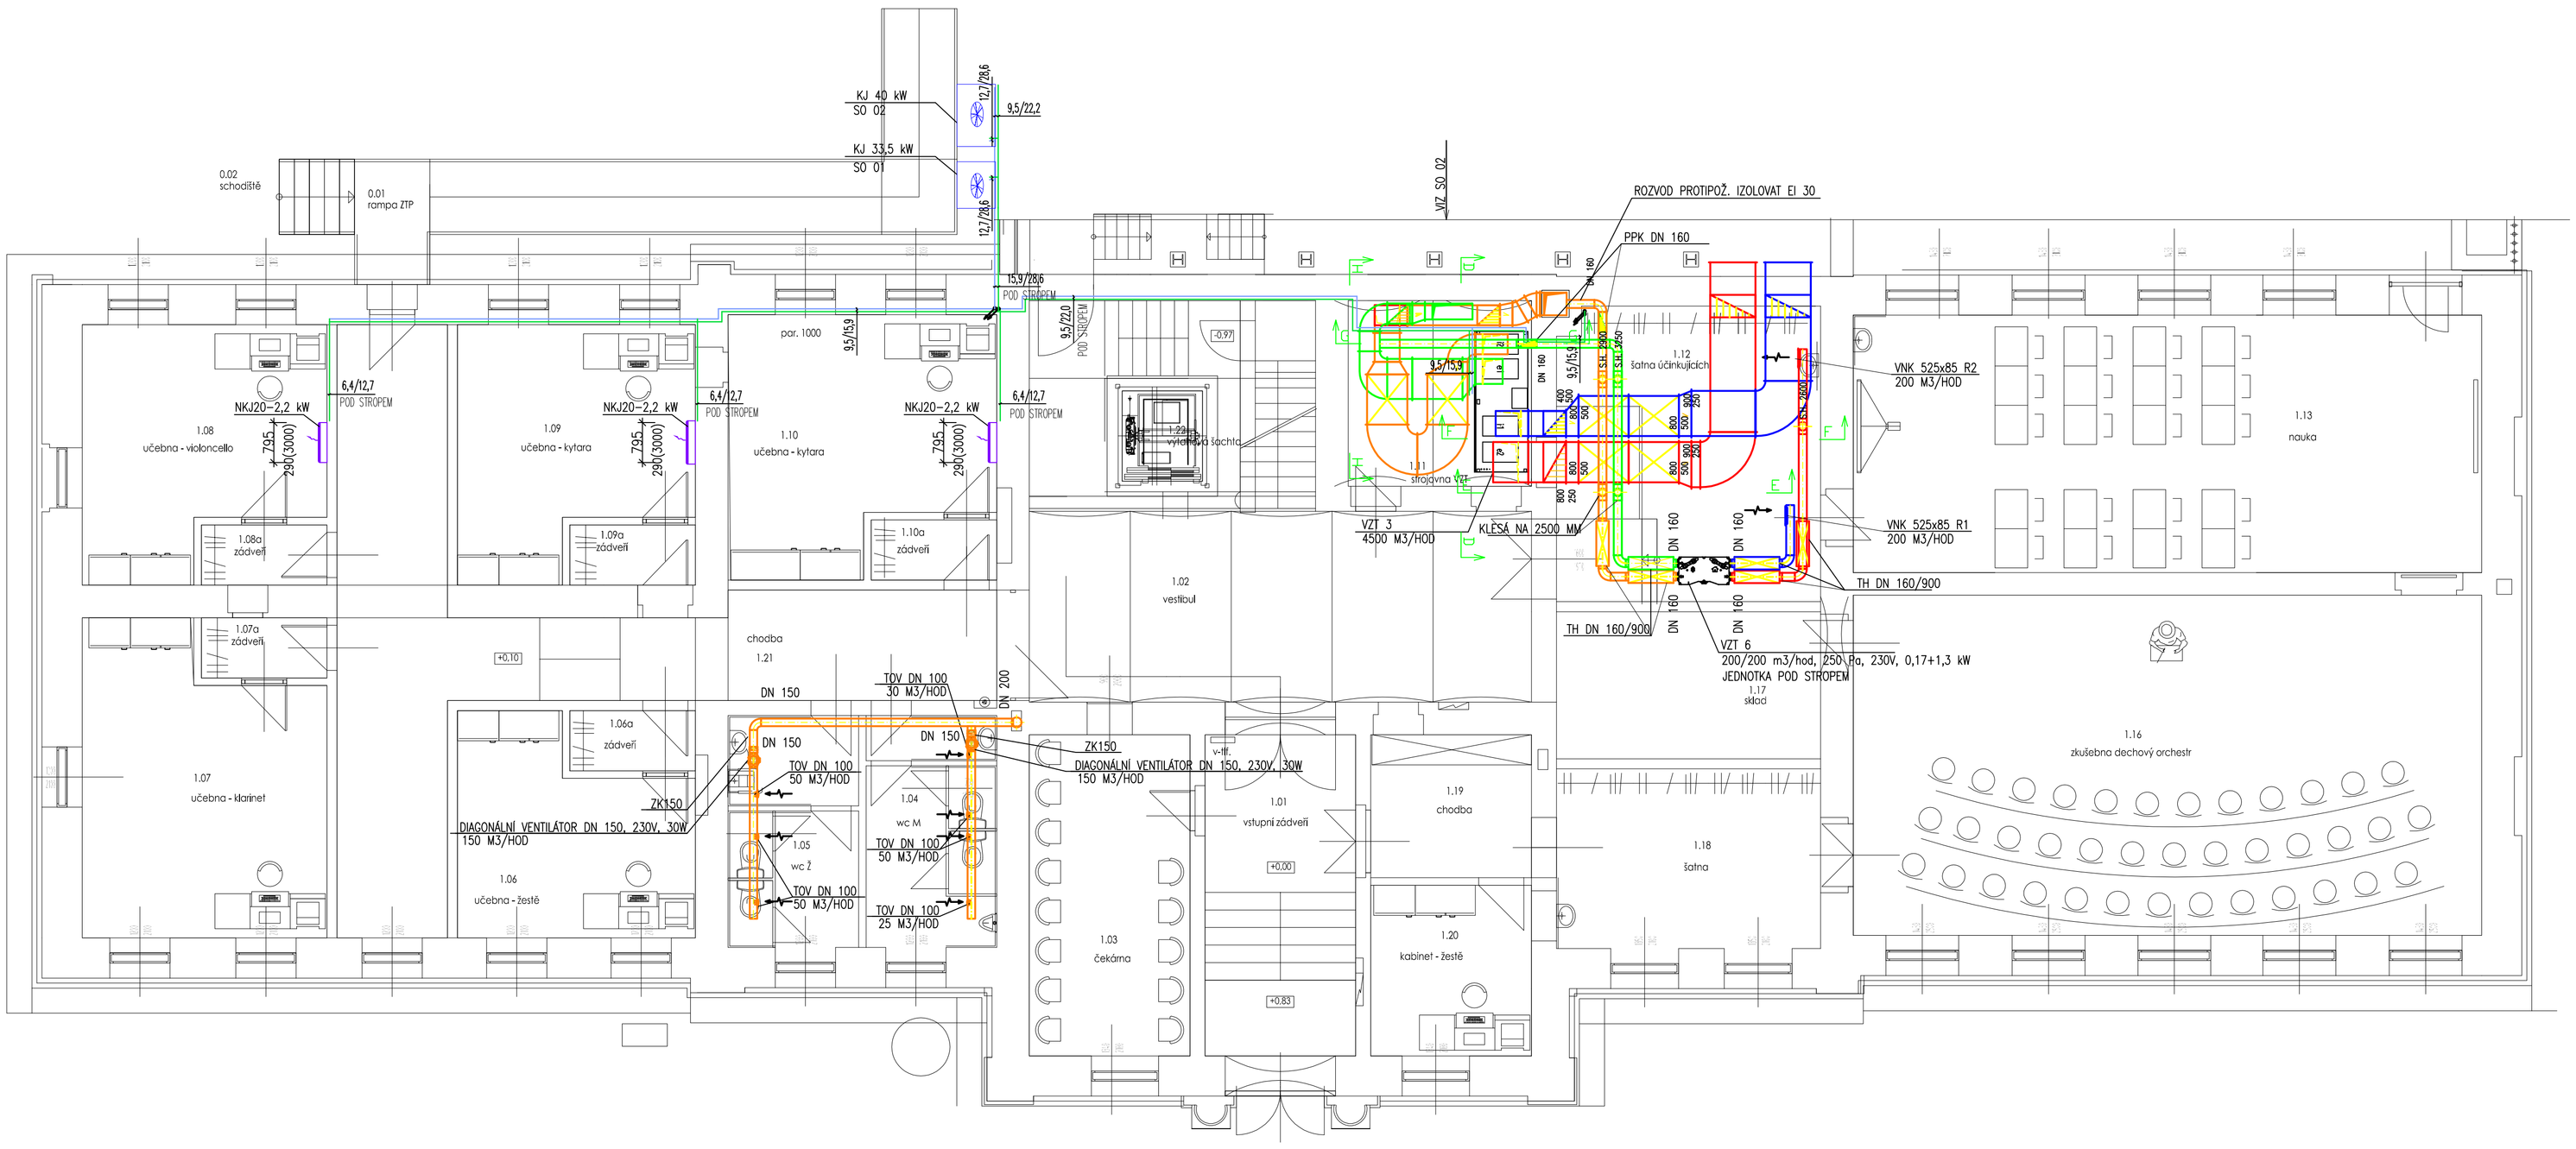

LEGENDA POTRUBÍ

- OCELOVÉ POZINOVANÉ POTRUBÍ SK.I – ODVODNÍ VZDUCH
- OCELOVÉ POZINOVANÉ POTRUBÍ SK.I – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- OCELOVÉ POZINOVANÉ POTRUBÍ SK.I – ČERSTVÝ VZDUCH
- OCELOVÉ POZINOVANÉ POTRUBÍ SK.I – ODPADNÍ VZDUCH
- SPIRO POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
- SPIRO POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- SPIRO POTRUBÍ – ČERSTVÝ VZDUCH
- SPIRO POTRUBÍ – ODPADNÍ VZDUCH
- ROZVODY CHLADIVA

LEGENDA VZT PRVKŮ

- TOV 100 – TALÍŘOVÝ VENTIL DN 100 ODPADNÍHO VZDUCHU
- POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR
- ZK 100 – ZPĚTNÁ KLAPKA DN 100
- PŽ 1200x500 – PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 1200x500 MM
- NKJ 20 – NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Qch=2,2 kW
- PPK 800x250 PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA 800x250 MM PROVEDENÍ RUČNÍ A TEPLOTNÍ
- TH DN 160/900 TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ DN 160 DÉLKY 900 MM
- TH 800x500/1000 TLUMIČ HLUKU KULISOVÝ DÉLKY 1000 MM
- KJ1 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Qch=33,5 kW, VEL. V*Š*H=1685*930*765 MM
- KJ2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Qch=40,0 kW, VEL. V*Š*H=1685*1240*765 MM

POZNÁMKA

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA A ROZVODY, KTERÉ SLOUŽÍ PRO SÁL, JSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SO 02
UMÍSTĚNÍ A VELIKOST ZÁKLADU POD KONDEZAČNÍ JEDNOTKY UPŘESNIT DLE SKUTEČNĚ DODANÝCH JEDNOTEK

projekční a inženýrská kancelář
Ing. Karel Grygera, Ileší 69/4
747 06 opava - podvihov
[+420 775 230 155, 553 794 832
projekce.grygera @ seznam.cz

stavba: Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru

vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera

D.1.4 Vzduchotechnika

zodpovědný projektant: Ing. Jiří Krajcar

vypracoval: Ing. Jiří Krajcar

stavebník: město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou města

SO 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ

zak. č.: 151.14 | datum: 11/2020

místo stavby: k.ú. Opavské Předměstí, parc.č. 341, 344/1

měřítko: 1:75 | formát: A1

kraj: Moravskoslezský

výkres: půdorys 1. np

stupeň: DPS-ZDS | číslo výkresu: D1.4.VZT 03