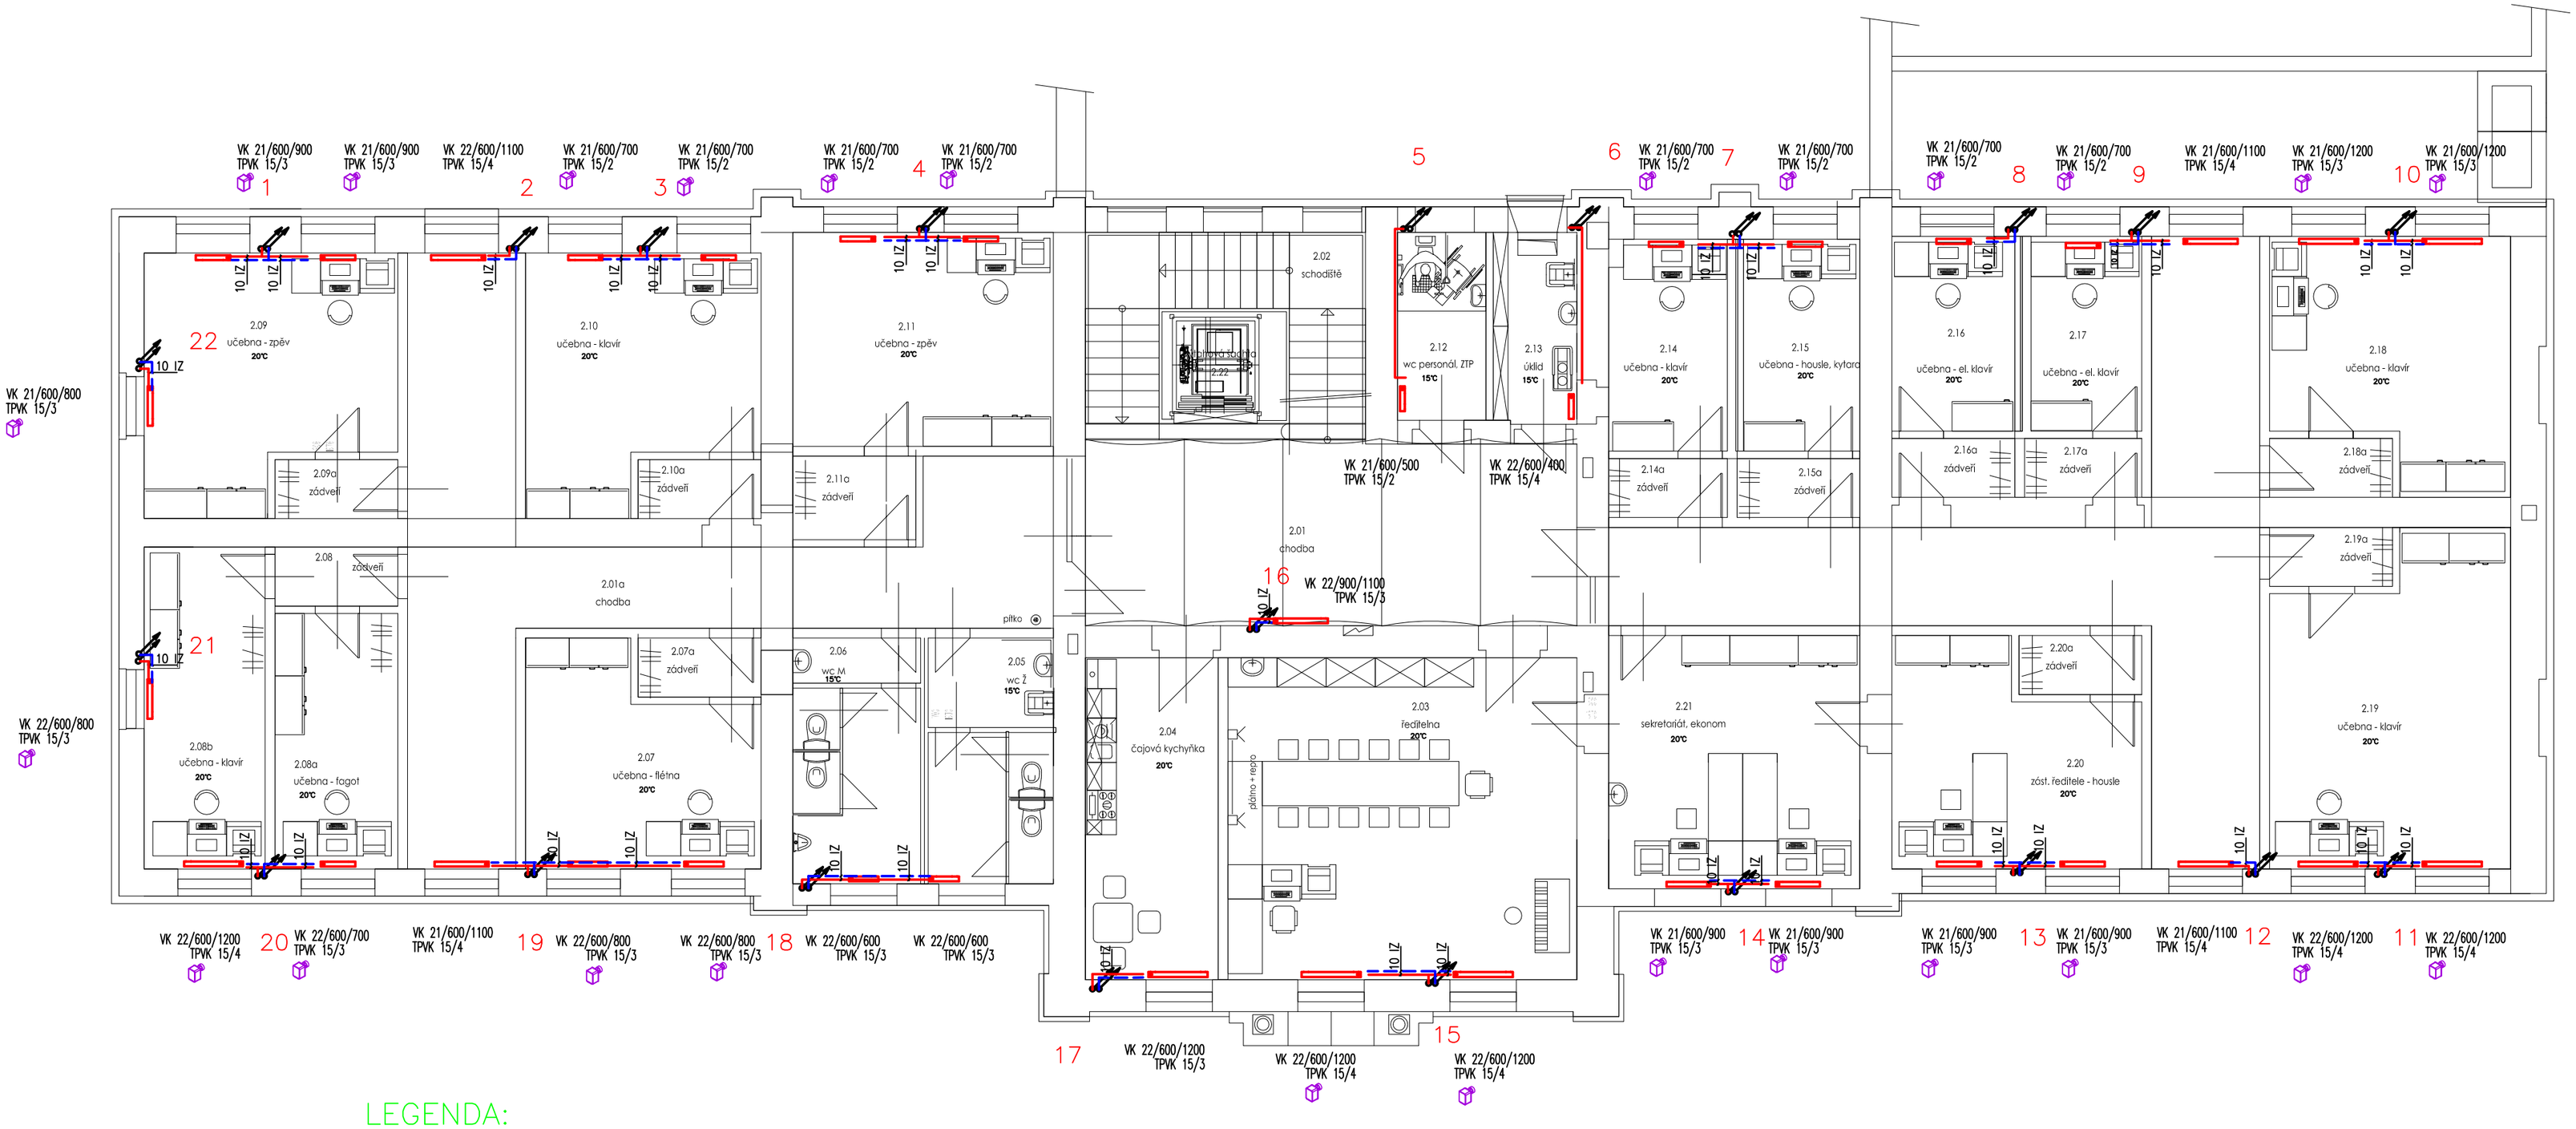

LEGENDA:

PŘÍVOD VYTÁPĚNÍ

ZPÁTEČKA VYTÁPĚNÍ

VK 22/500/800 TPVK 15/2 — OTOPNÉ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VENTILKOMPAKT TYP 22, VÝŠKY 500 MM, DÉLKY 900 MM
RADIÁTOROVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM JE SOUČÁSTÍ OTOPNÉHO TĚLESA – STUPEŇ NASTAVENÍ 2
UZAVÍRACÍ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM DN 15 PRO TĚLESA VENTIL KOMPAKT
TERMOELEKTRICKÝ POHON – DODÁVKA A OVLÁDÁNÍ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU MaR

POZNÁMKA:

PŘÍPOJKY K OTOPNÝCH TĚLESŮM BUDOU VEDENY V OBVODOVÉM ZDIVU
ROZVODY, KTERÉ BUDOU VEDENY V PODLAZE A ZDIVU, BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9 MM

projekční a inženýrská kancelář
ing. karel grygera, lesní 69/4
747 06 opava - podvihov
+420 775 230 155, 553 794 832
projekce.grygera @ seznam.cz

stavba: Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru

vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera

zodpovědný projektant: Ing. Jiří Krajcar

vypracoval: Ing. Jiří Krajcar

stavebník: město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou města

D.1.4.VS Vytápění staveb

SO 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ

místo stavby: k.ú. Opavské Předměstí, parc.č. 341, 344/1

kraj: Moravskoslezský

výkres: půdorys 2.NP

zak. č.: 151.14 | datum: 11/2020

měřítko: 1:100 | formát: A2

stupeň: DPS-ZDS | číslo výkresu: D1.4.VS04