


LEGENDA POTRUBÍ






- SPRO POTRUBÍ – ODVODNĚNÍ VZDUCHU
- SPRO POTRUBÍ – PŘÍKOVNÍ VZDUCHU
- SPRO POTRUBÍ – ČISTÝ VZDUCH
- SPRO POTRUBÍ – OPRÁVNĚNÍ VZDUCHU
- ROZKOVÝ CHLAZENÍ

LEGENDA VZT PRVKŮ

- TOV 100 – TĚLŮVÝ VENTIL DN 100 OPRÁVNĚNÍ VZDUCHU
- POTRUBÍ DIAKONALNÍ VENTILÁTOR
- ZK 100 – ZPĚTNÁ KLÁPKA DN 100
- ZK 200 – ŽALUZIOVÁ KLÁPKA DN 200
- NKJ 32 – MÍSTNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Oa=3,6 kW

ŘEZ O-O

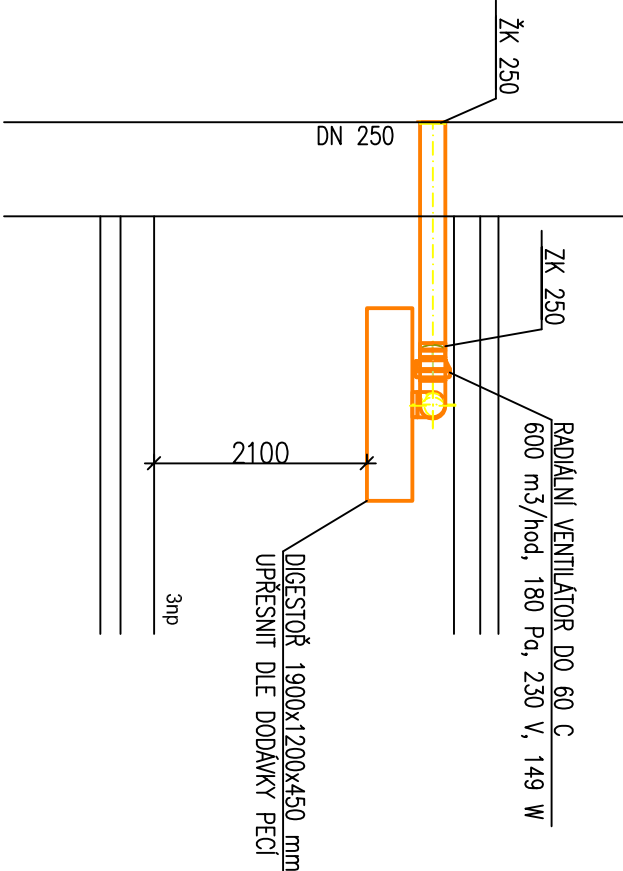

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  | projekt a realizace stavby<br>Ing. Karel Gloger<br>720 06 - opava - pozice<br>projekt a realizace stavby<br>Ing. Karel Gloger                         | Rekonstrukce budovy ZIS náměstí Míru   | vedoucí projektant<br>Ing. Karel Gloger  |
|  | projekt a realizace stavby<br>Ing. Karel Gloger<br>720 06 - opava - pozice<br>projekt a realizace stavby<br>Ing. Karel Gloger                         | D.1.4 Vzdutovací technika  | zodpovědný projektant, inženýr   |
|  | stavba, město Opava, Hlavní náměstí 1.<br>720 06 - opava - pozice<br>stavba, město Opava, Hlavní náměstí 1.<br>stavba, město Opava, Hlavní náměstí 1. | SO.01 Stavba budovy budovy ZIS   | zpracovatel, inženýr   |
|  | stavba, město Opava, Hlavní náměstí 1.<br>720 06 - opava - pozice<br>stavba, město Opava, Hlavní náměstí 1.<br>stavba, město Opava, Hlavní náměstí 1. | výhled<br>budovy 3. NP   | zpracovatel, inženýr   |
|  | stavba, město Opava, Hlavní náměstí 1.<br>720 06 - opava - pozice<br>stavba, město Opava, Hlavní náměstí 1.<br>stavba, město Opava, Hlavní náměstí 1. | zpracovatel, inženýr<br>zpracovatel, inženýr<br>zpracovatel, inženýr<br>zpracovatel, inženýr | zpracovatel, inženýr<br>zpracovatel, inženýr<br>zpracovatel, inženýr<br>zpracovatel, inženýr |