




Situace  
M 1:500

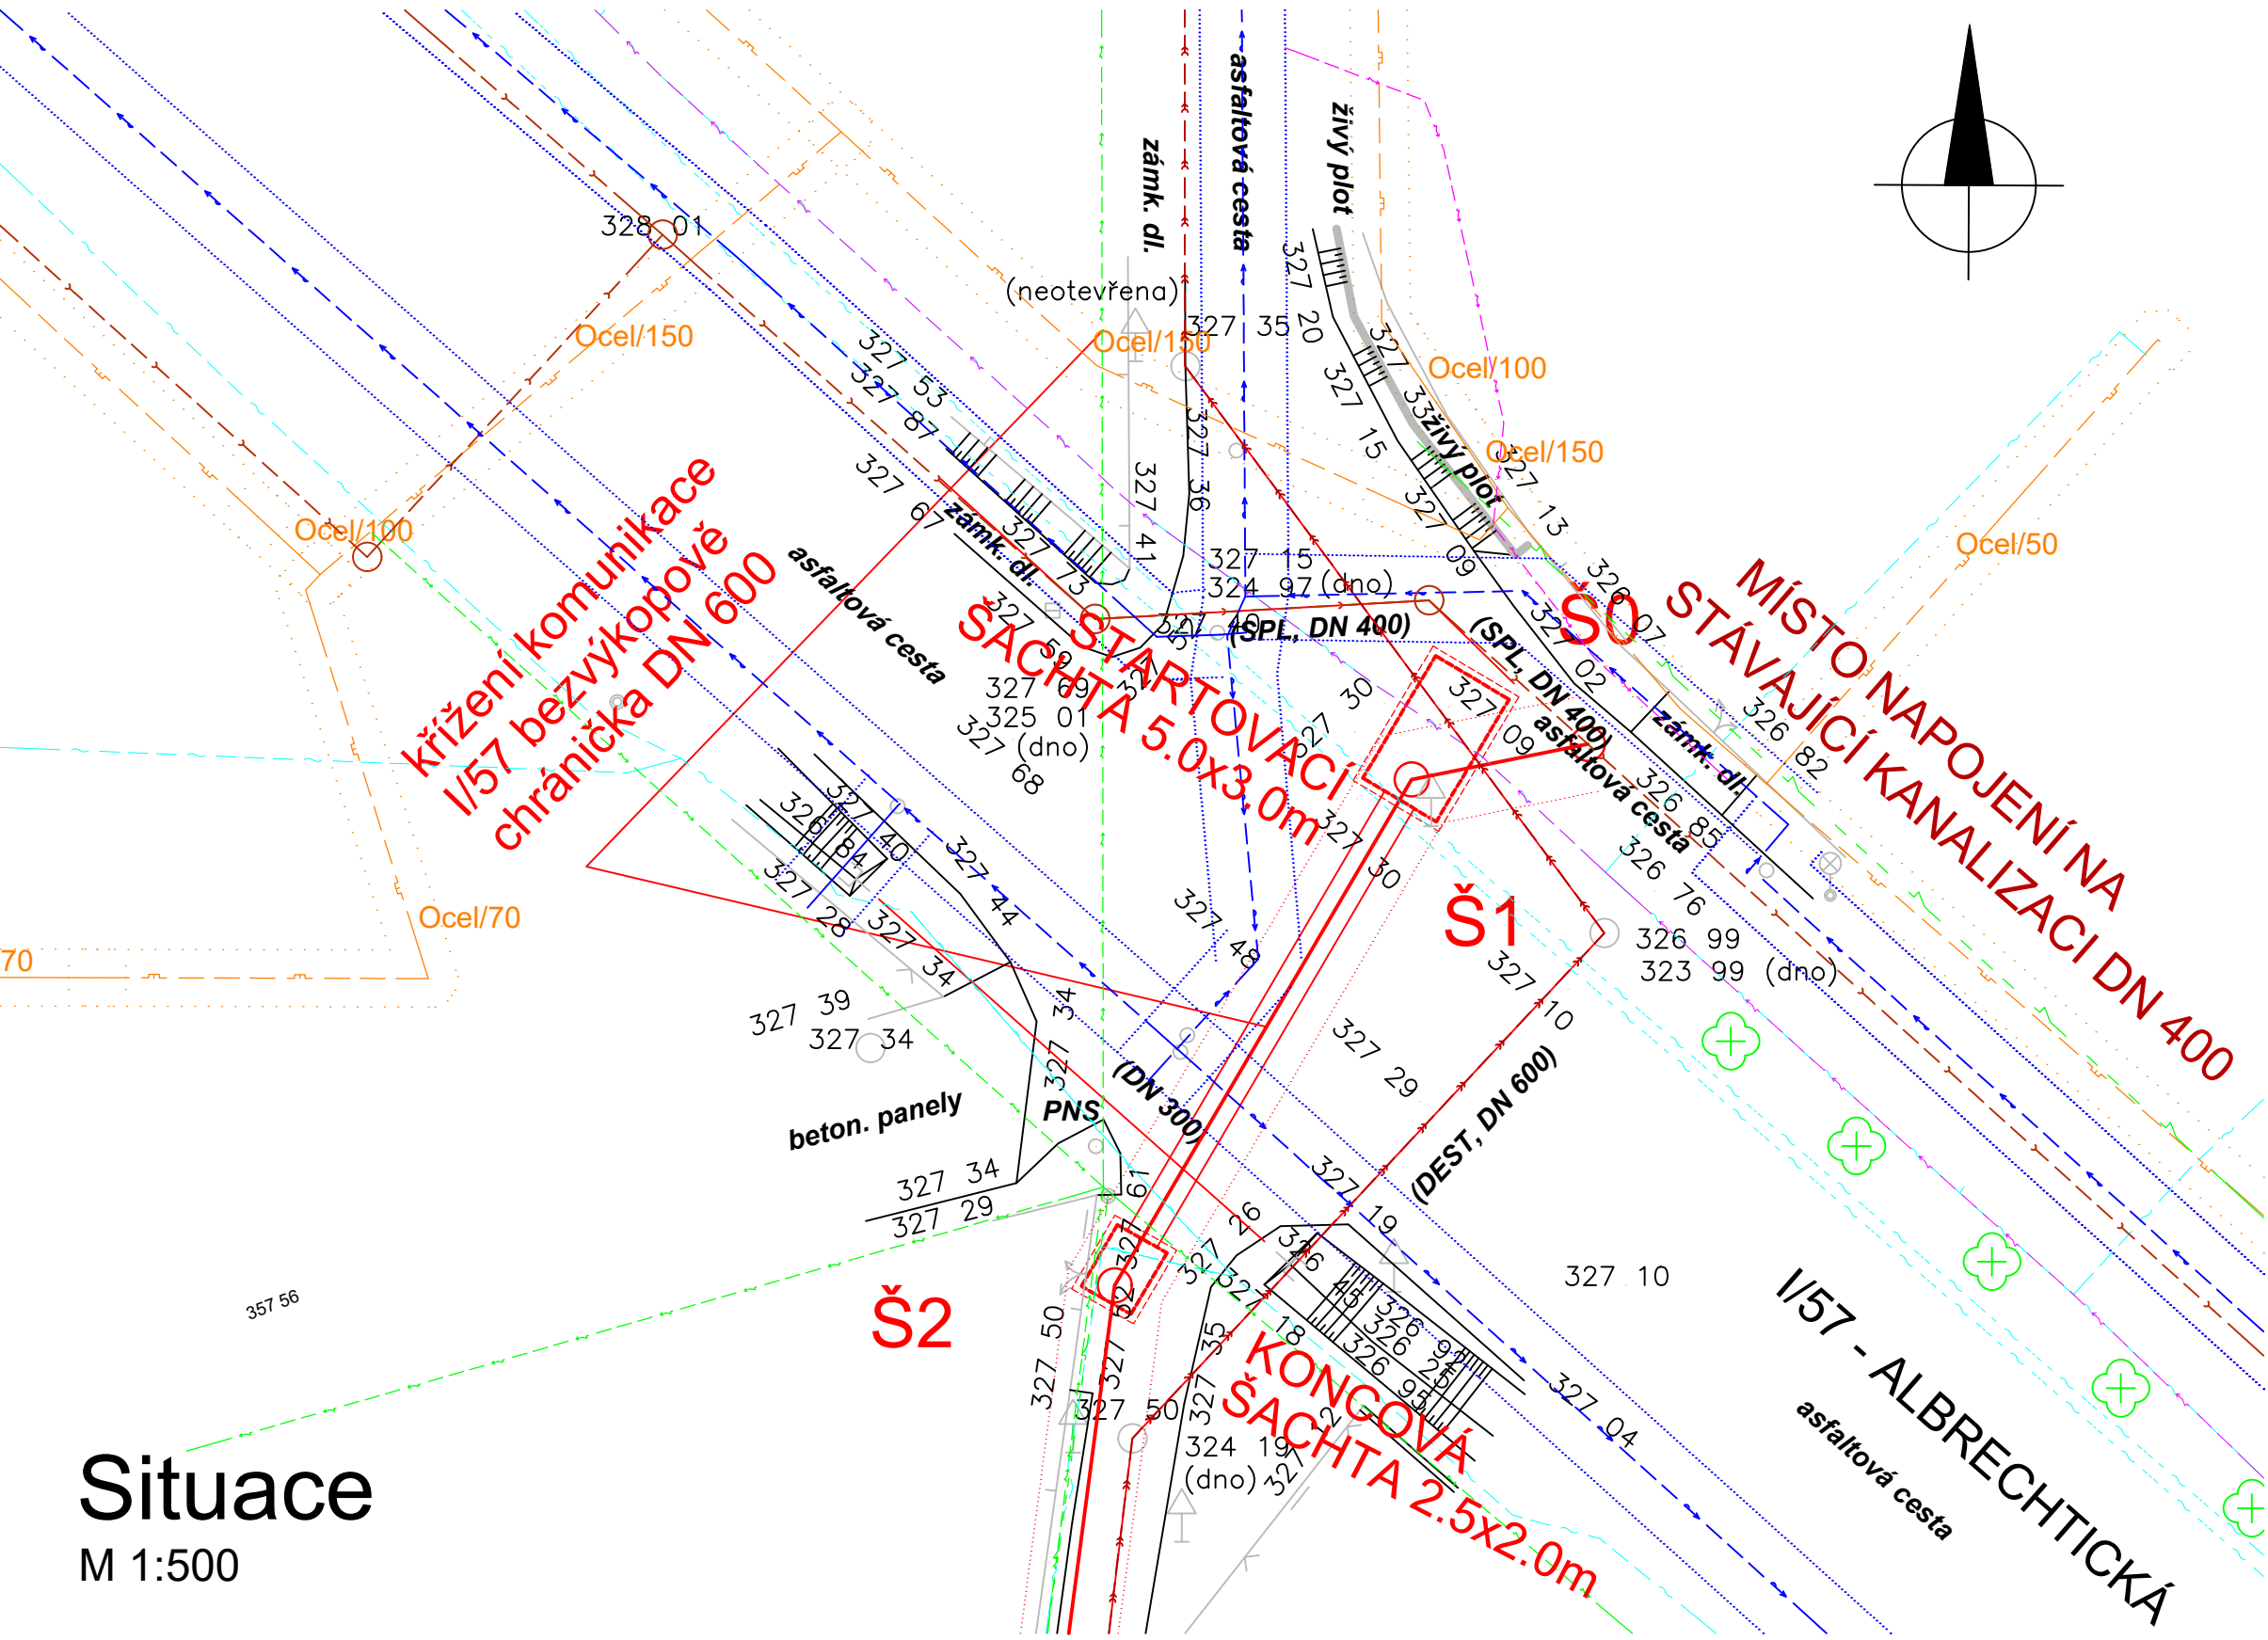

Podélný profil stoky B12  
MĚŘITKO 1:100 / 1:100

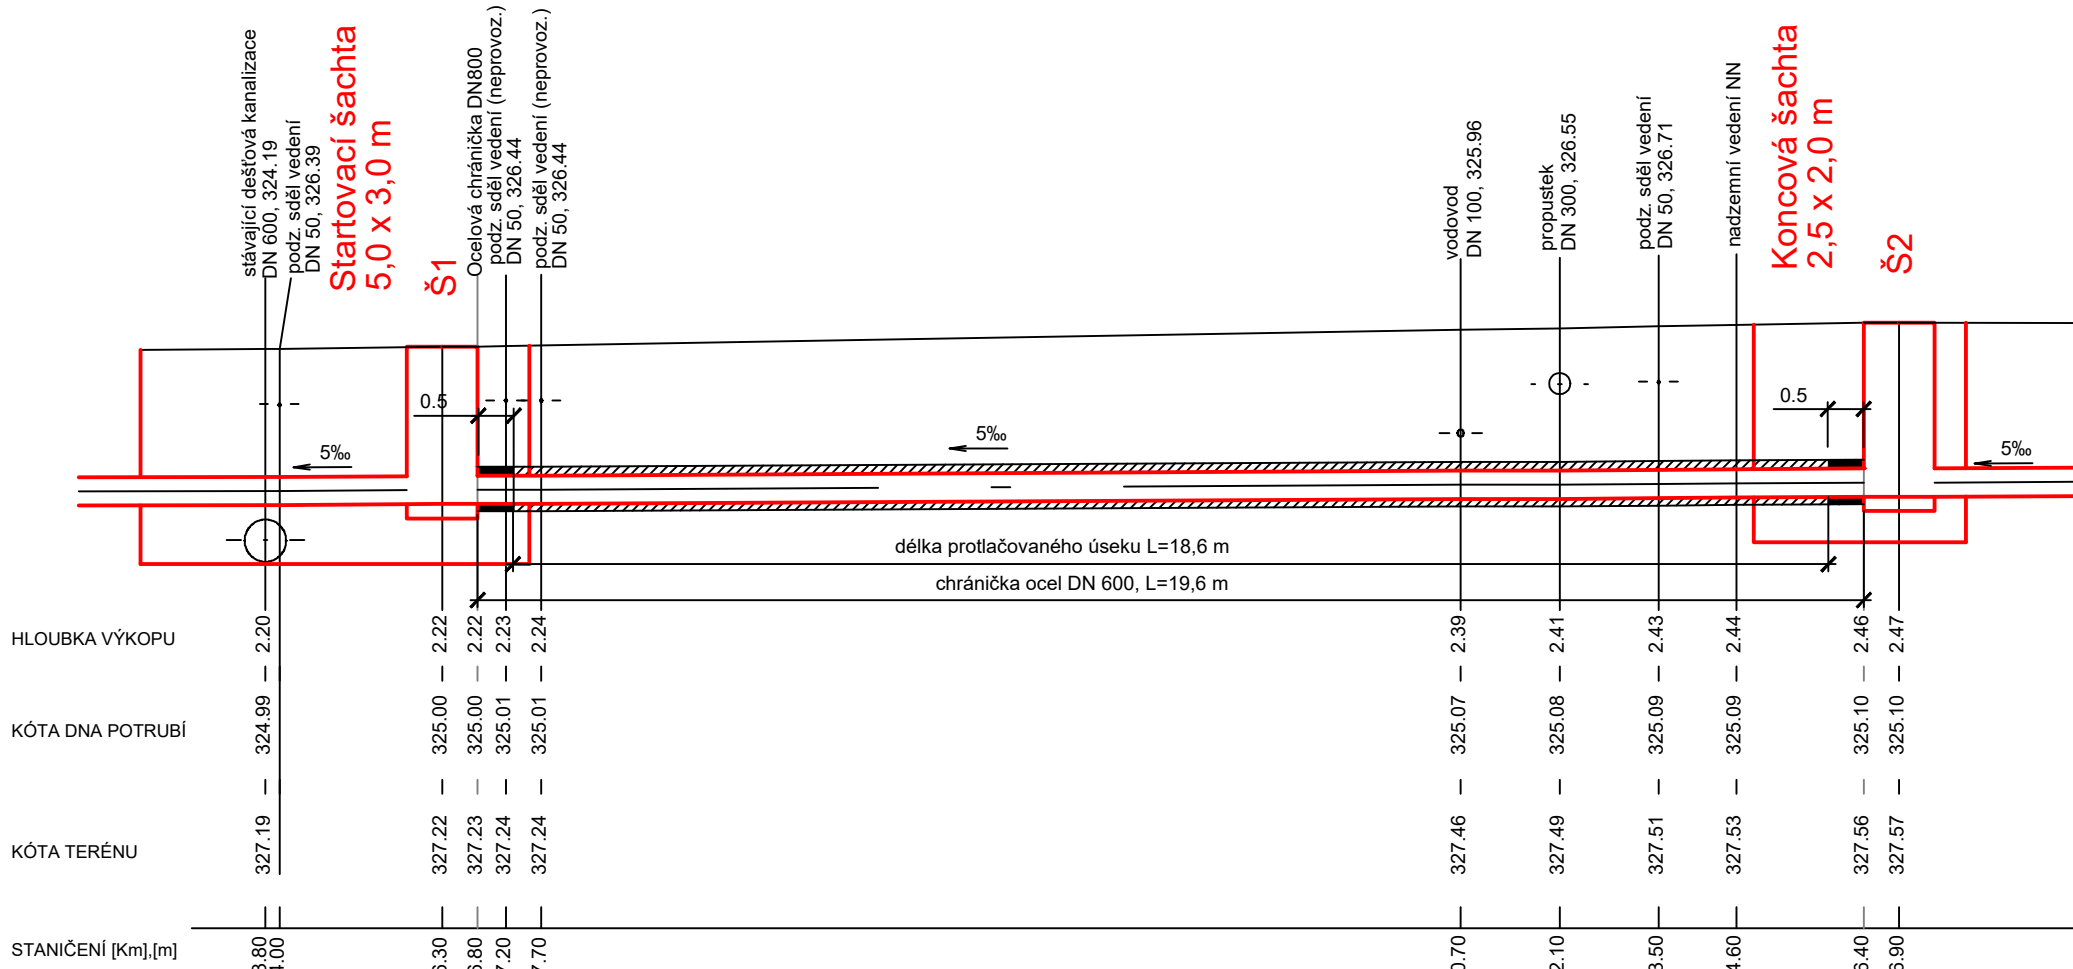

ULOŽENÍ POTRUBÍ  
ZA POUŽITÍ BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE  
PP ŽEBROVANÉ, SN 10, DN 300 (DN 400)  
CHRÁNIČKA OCEL, 630×9 mm-protlak v kom. III/45810, I/57

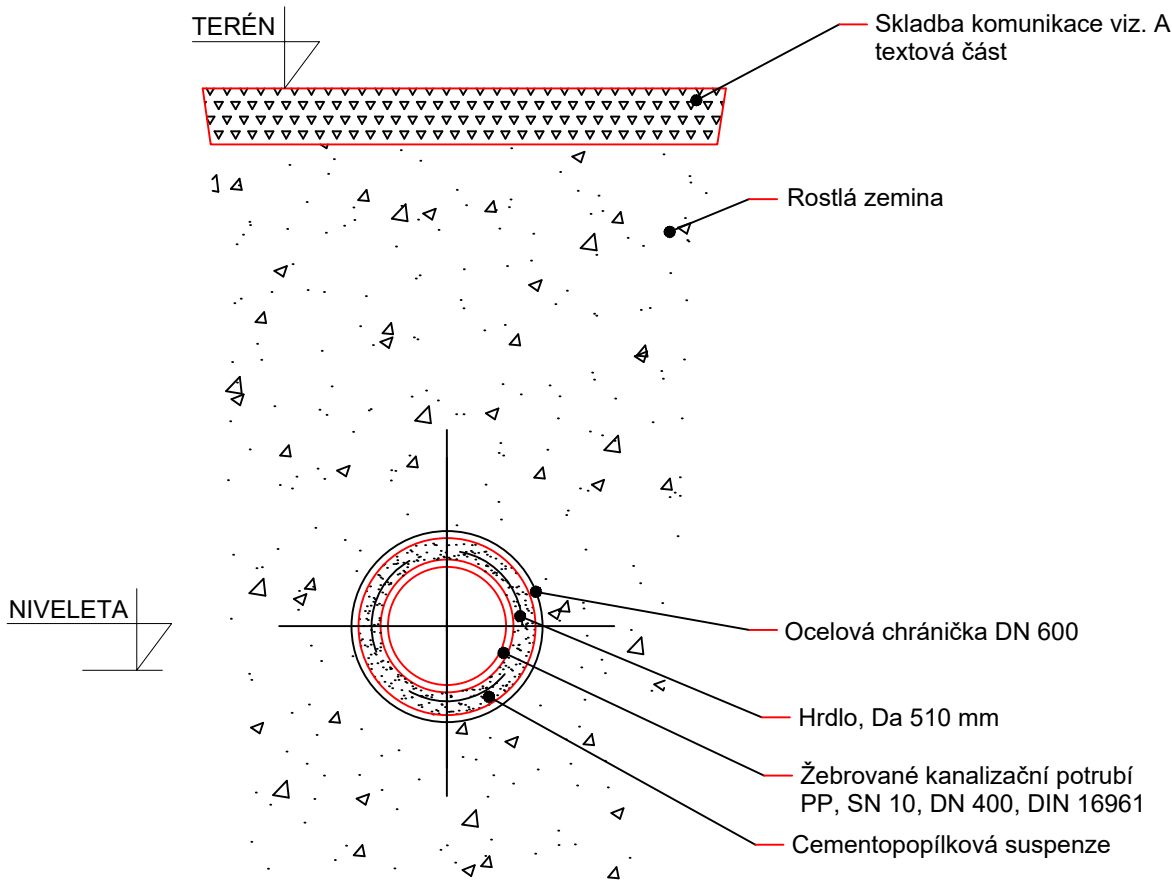

LEGENDA :

NÁVRH

GRAVITAČNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ ODDÍLNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY

STÁVAJÍCÍ SÍŤ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
- VEDENÍ VO
- VODOVOD
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - O2 (OPTICKÝ KABEL)
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - O2 (METALICKÝ KABEL)

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.2 DOKUMENTACE OBJEKTŮ

		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8 TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz			
Investor :		Město Krnov		Hlavní inženýr projektu :	
Akce :		Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník		Zodp. projektant :	
Objekt :		SO 01 Kanalizace		Vypracoval :	
Zakázkové číslo :		3179/DSP-2018		Kontrola :	
Archivní číslo :		3179/01		Stupeň :	
Měřítko :		-		Datum :	
Číslo přílohy :		D.2.1.b.6		TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM	