



PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA POSPOJOVÁNÍ


ČSN 33 2000-7-710 požadavek pro skupinu 2 : P0-soustava TN-S, P1-ochranné uzemnění, P2-ochranné pospojování ,P4-proudové chrániče,

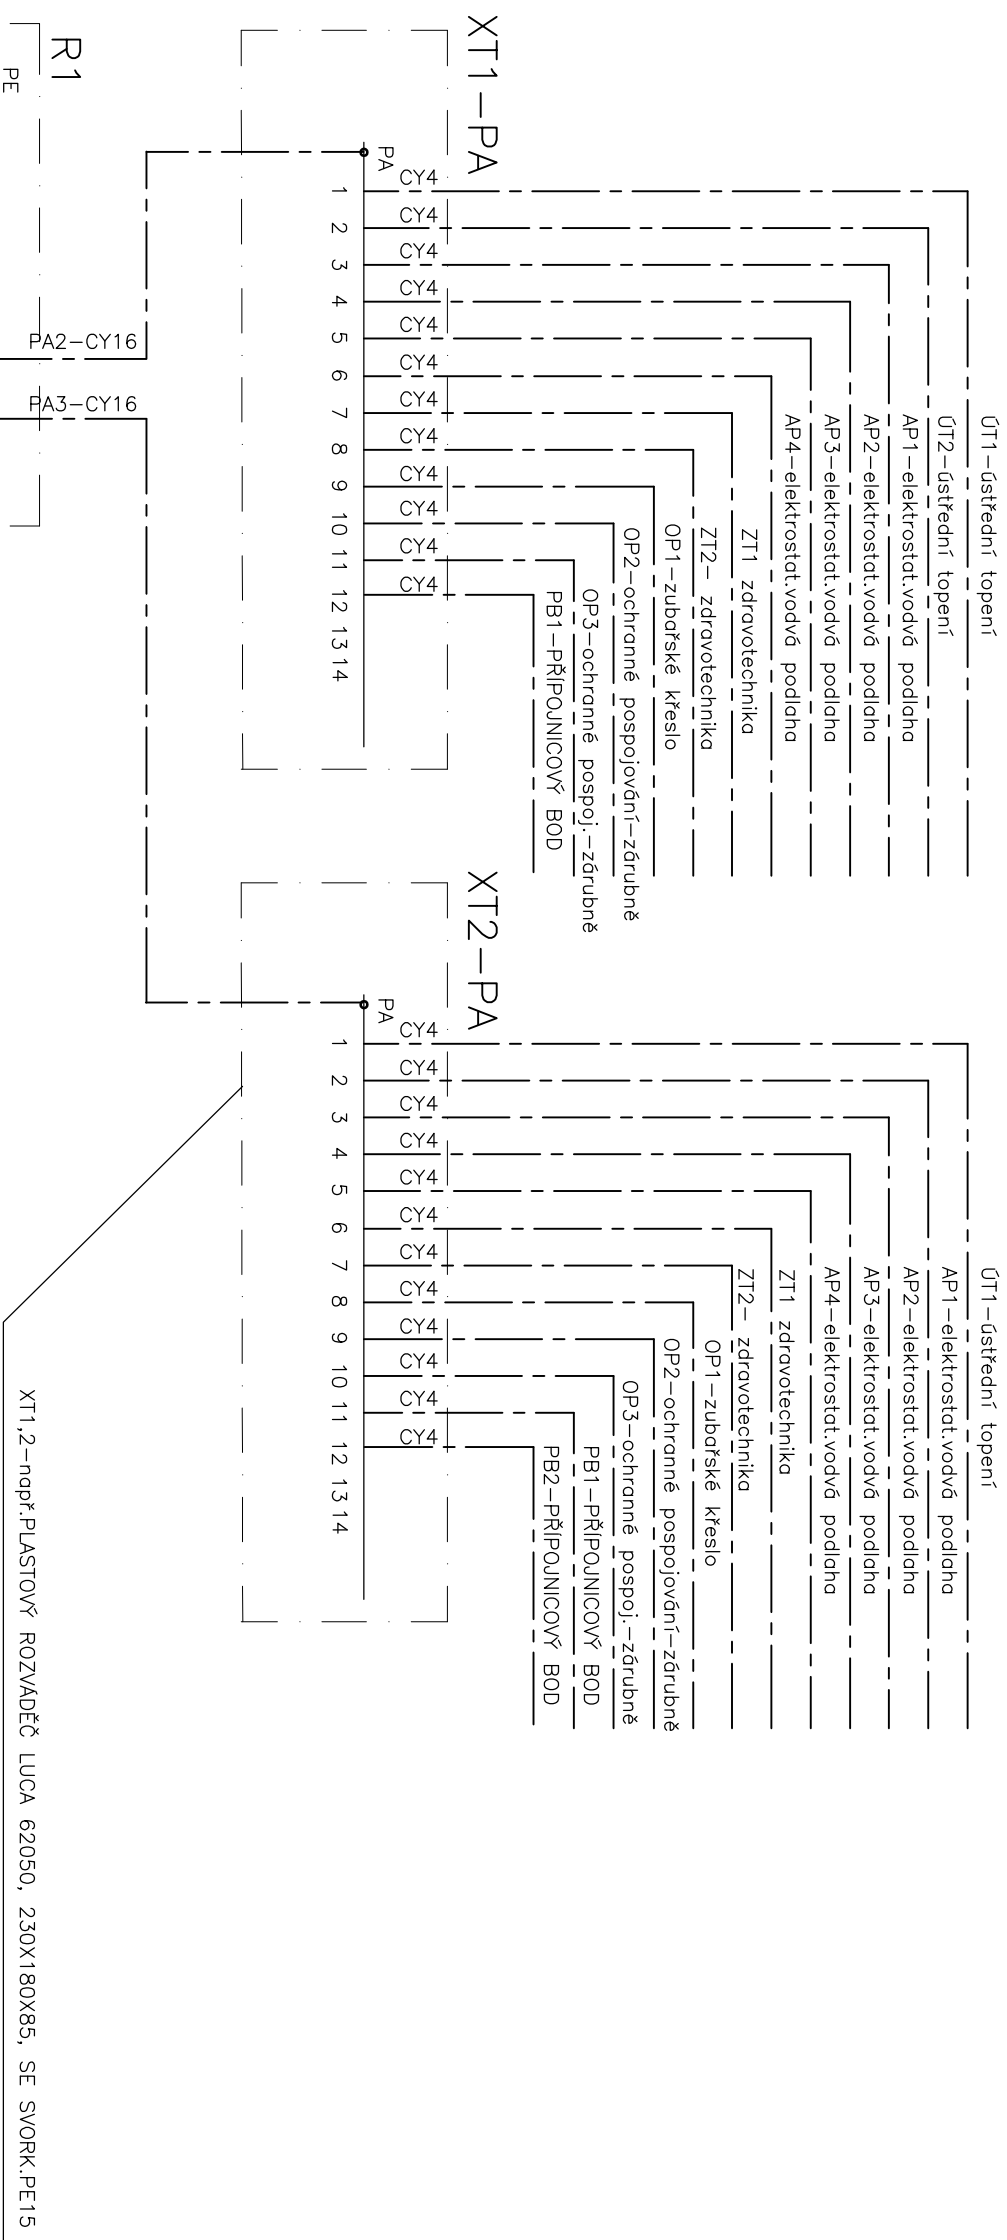

HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ OBJEKTU

Die ČSN 33 2000-4-41ED3

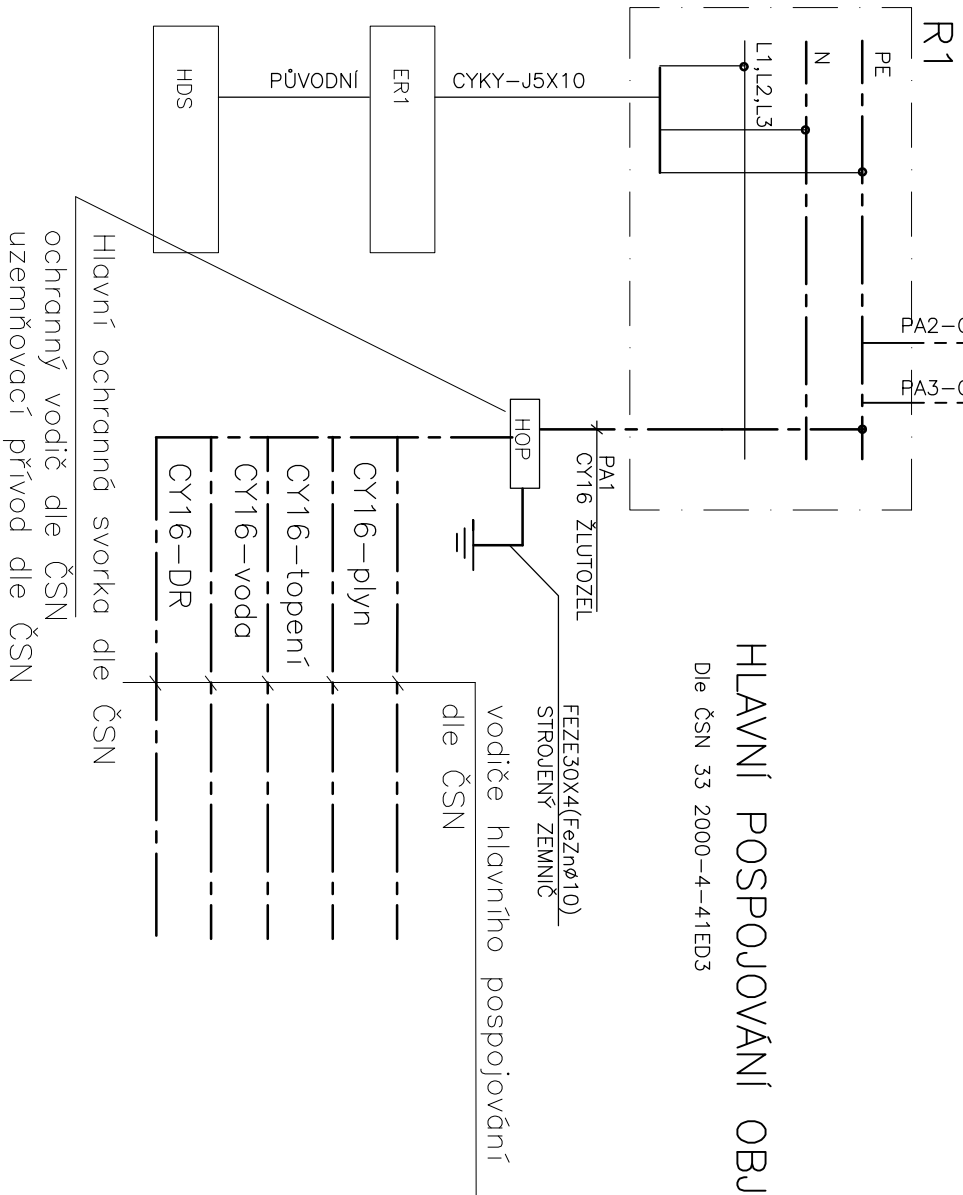

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	 Ing. Michael KOTAS TEŠLOVA 2B 05 170 00 v.o. IČO:14567105 e41.737412019
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov	
Stavba.	STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G	
Objekt	AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV, UL.I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV	Zakázka 12120
Název	ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ	Stupeň DPS
		Datum XI.2020
		Měřítko
		f A4 A3
		Seznam D-01
Obsah	Archivní číslo D.1.4. 06	