

RCD4

RCD5

J16 J17 J18

J19 J20 J21 J22 J23 J24



L123

N
PE


WL

N RCD5
N RCD4
N
PE
WL

ČM
číslo místnosti

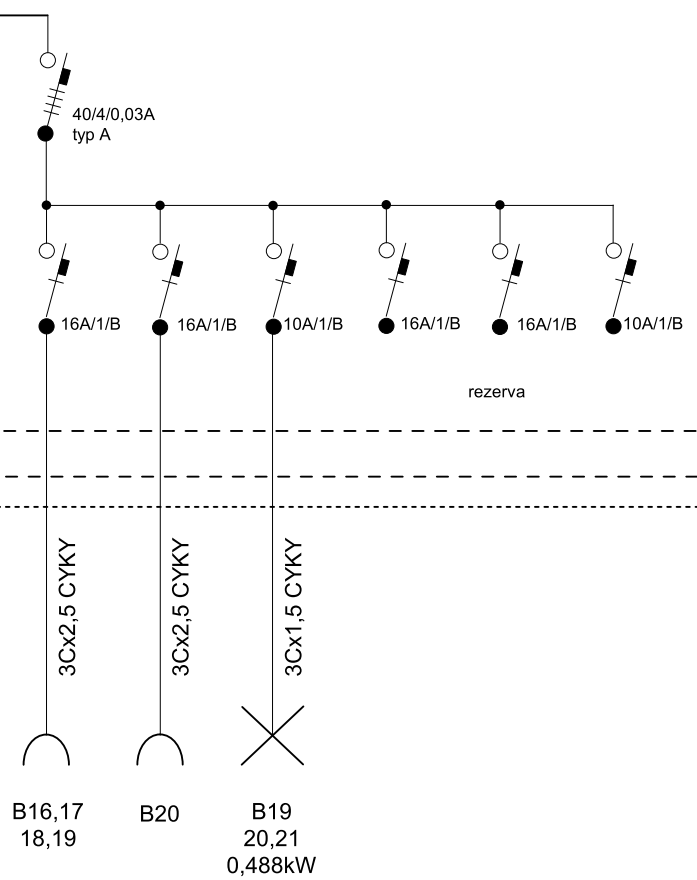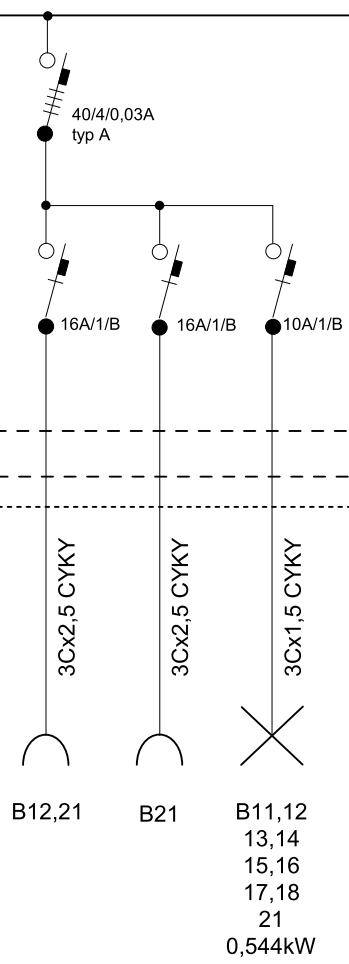

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov				Stupeň : DPS
Název akce:				Datum: 03/2021
Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Jiráskova, Krnov				Měřítko:
				Formát: A4
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RB obvodové schéma				Č.výkr.: D.1.4.7.04.03