


# RD - Rozváděč 1NP (část D)

typ OEZ - DistriSet DZ54-2403-EI30S, IP54  
provedení do zdi, oceloplechový, protipožární provedení

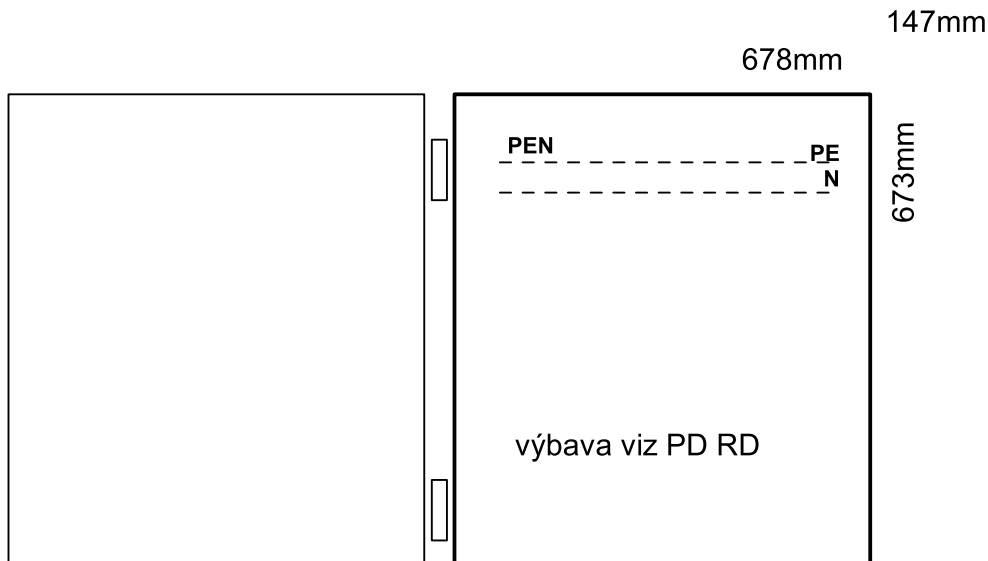


	Název výrobku	ks
DZ54-2403-EI30S	Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštěná, požární odolnost EI30S	1
PD-D-KMV10-24	Modulární systém DZ s výřezem, výška 150 mm	3
PD-D-KM10-24	Modulární systém DZ bez výřezu, výška 100 mm	1
PD-R-ZAS100	Časlečka (RAL 7035), 55 modulů	1
PD-D-L35-VU154	Terminál TH35-15	3
PD-D-UM51	Montovací šrouby, 4 ks	1
PD-RB-DV54PS	Samolepicí schránka	1
MSO-40-3	Spínač MSO	1
SVC-350-3	SVZS přepetí typ 2	1
LTN-20B-3	Jistič LTN	1
LTN-10B-1	Jistič LTN	4
LTN-16B-1	Jistič LTN	12
LFN-40-4-D30A	Prostorový chránič LFN	3
	plus ostatní veškerý potřebný materiál pro kompletaci RD	

Instalovaný Pi RD	Den kW	Noc kW
myčka	1,95	
osvětlení	1,529	
VO	0,5	
jiné	5,2	
<b>Celkem Pi</b>	<b>9,179</b>	

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ  
vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Investor:		Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		
Název akce:		Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Jiráskova, Krnov		
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - RD montážní schéma		Stupeň : DPS
				Datum: 03/2021
				Měřítko:
				Formát: A4
				Č.výkr.: D.1.4.7.06