


# R3NP - rozváděč 3NP

typ OEZ - DistriSet DZ54-2403-EI30S  
provedení do zdi, oceloplechový,  
s požární odolností EI30S, IP54

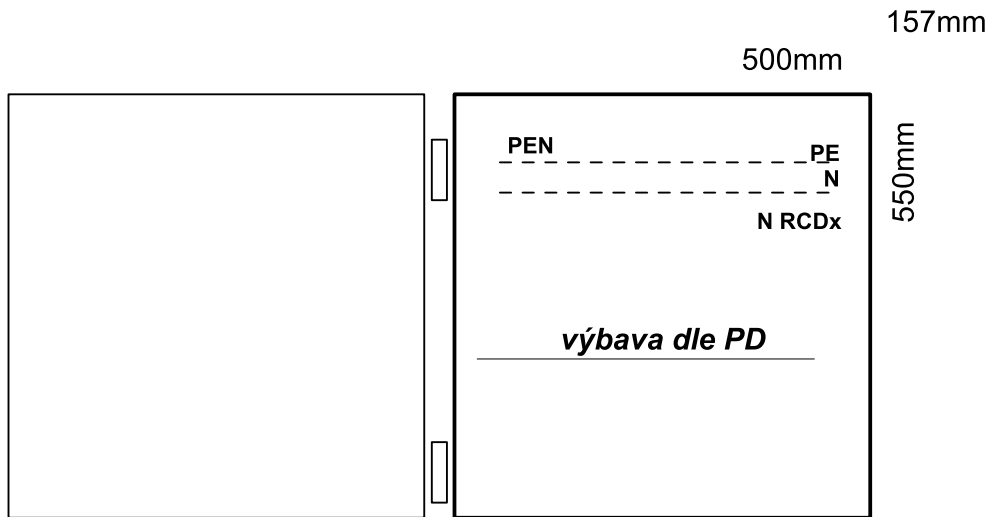

Typ	Název výrobku	ks
DZ54-2403-EI30S	Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštěná, požární odolnost EI30S	1
SJBC-25E-3-MZS	Svodič bleskových proudů typ 1 + typ 2	1
LTN-20B-3	Jistič LTN	1
LTN-32B-3	Jistič LTN	1
LTN-10B-1	Jistič LTN	9
LTN-16B-1	Jistič LTN	8
OLI-16B-1N-030A	Proudový chránič OLI	1
OLI-10B-1N-030A	Proudový chránič OLI	1
LFN-40-4-030A	Proudový chránič LFN	2

<i>Instalovaný Pi R3NP</i>	<i>Den kW</i>	<i>Noc kW</i>
osvětlení	1,19	
RVZT4	2,5	
TUV ohřev	2	
jiné	4	
<b>Celkem Pi</b>	<b>9,69</b>	

**Veškeré přístroje NN typ např. OEZ**  
vypínací schopnost 10kA

<b>NAPÁJENÍ :</b>	<b>3x240/400V + PE + N, 50Hz AC</b>
<b>OCHRANA :</b>	<b>automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S</b>

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ</b> ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA <small>GEN. PÍKY 2889B, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITEKT-SONOVSKY.CZ, IČ: 12658391, tel 603 495 728</small>	<b>Vypracoval:</b> Zdeněk Frýdl 793 93 Brantice 339, IČ 18101411 
<b>Stavební objekt:</b>	<b>Část:</b>	
	<b>SO 01 - SOKOLOVNA D.1.4.5 - ELEKTROINSTALACE</b>	
<b>Objednatel:</b>	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV	<b>Stupeň :</b> DPS
<b>Název stavby:</b>	<b>CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY</b>	<b>Datum:</b> 2020
<b>Název výkresu:</b>	Montážní schéma R3NP	<b>Měřítka:</b> A4
		<b>Č.výkr.:</b> D.1.4.5 - 05