


ROZVÁDĚČÍ SYSTÉMU MoR


OZNAČENÍ PRVKU

NAPĚTÍ, PŘÍKON:

--- KABEL VEDEN V TRUBCE PVC PŘÍP. V LIŠTĚ PVC

--- HLAVNÍ KABELOVÝ ŽLAB (SAMOSTATNÉ KABELY SILNO A MoR)

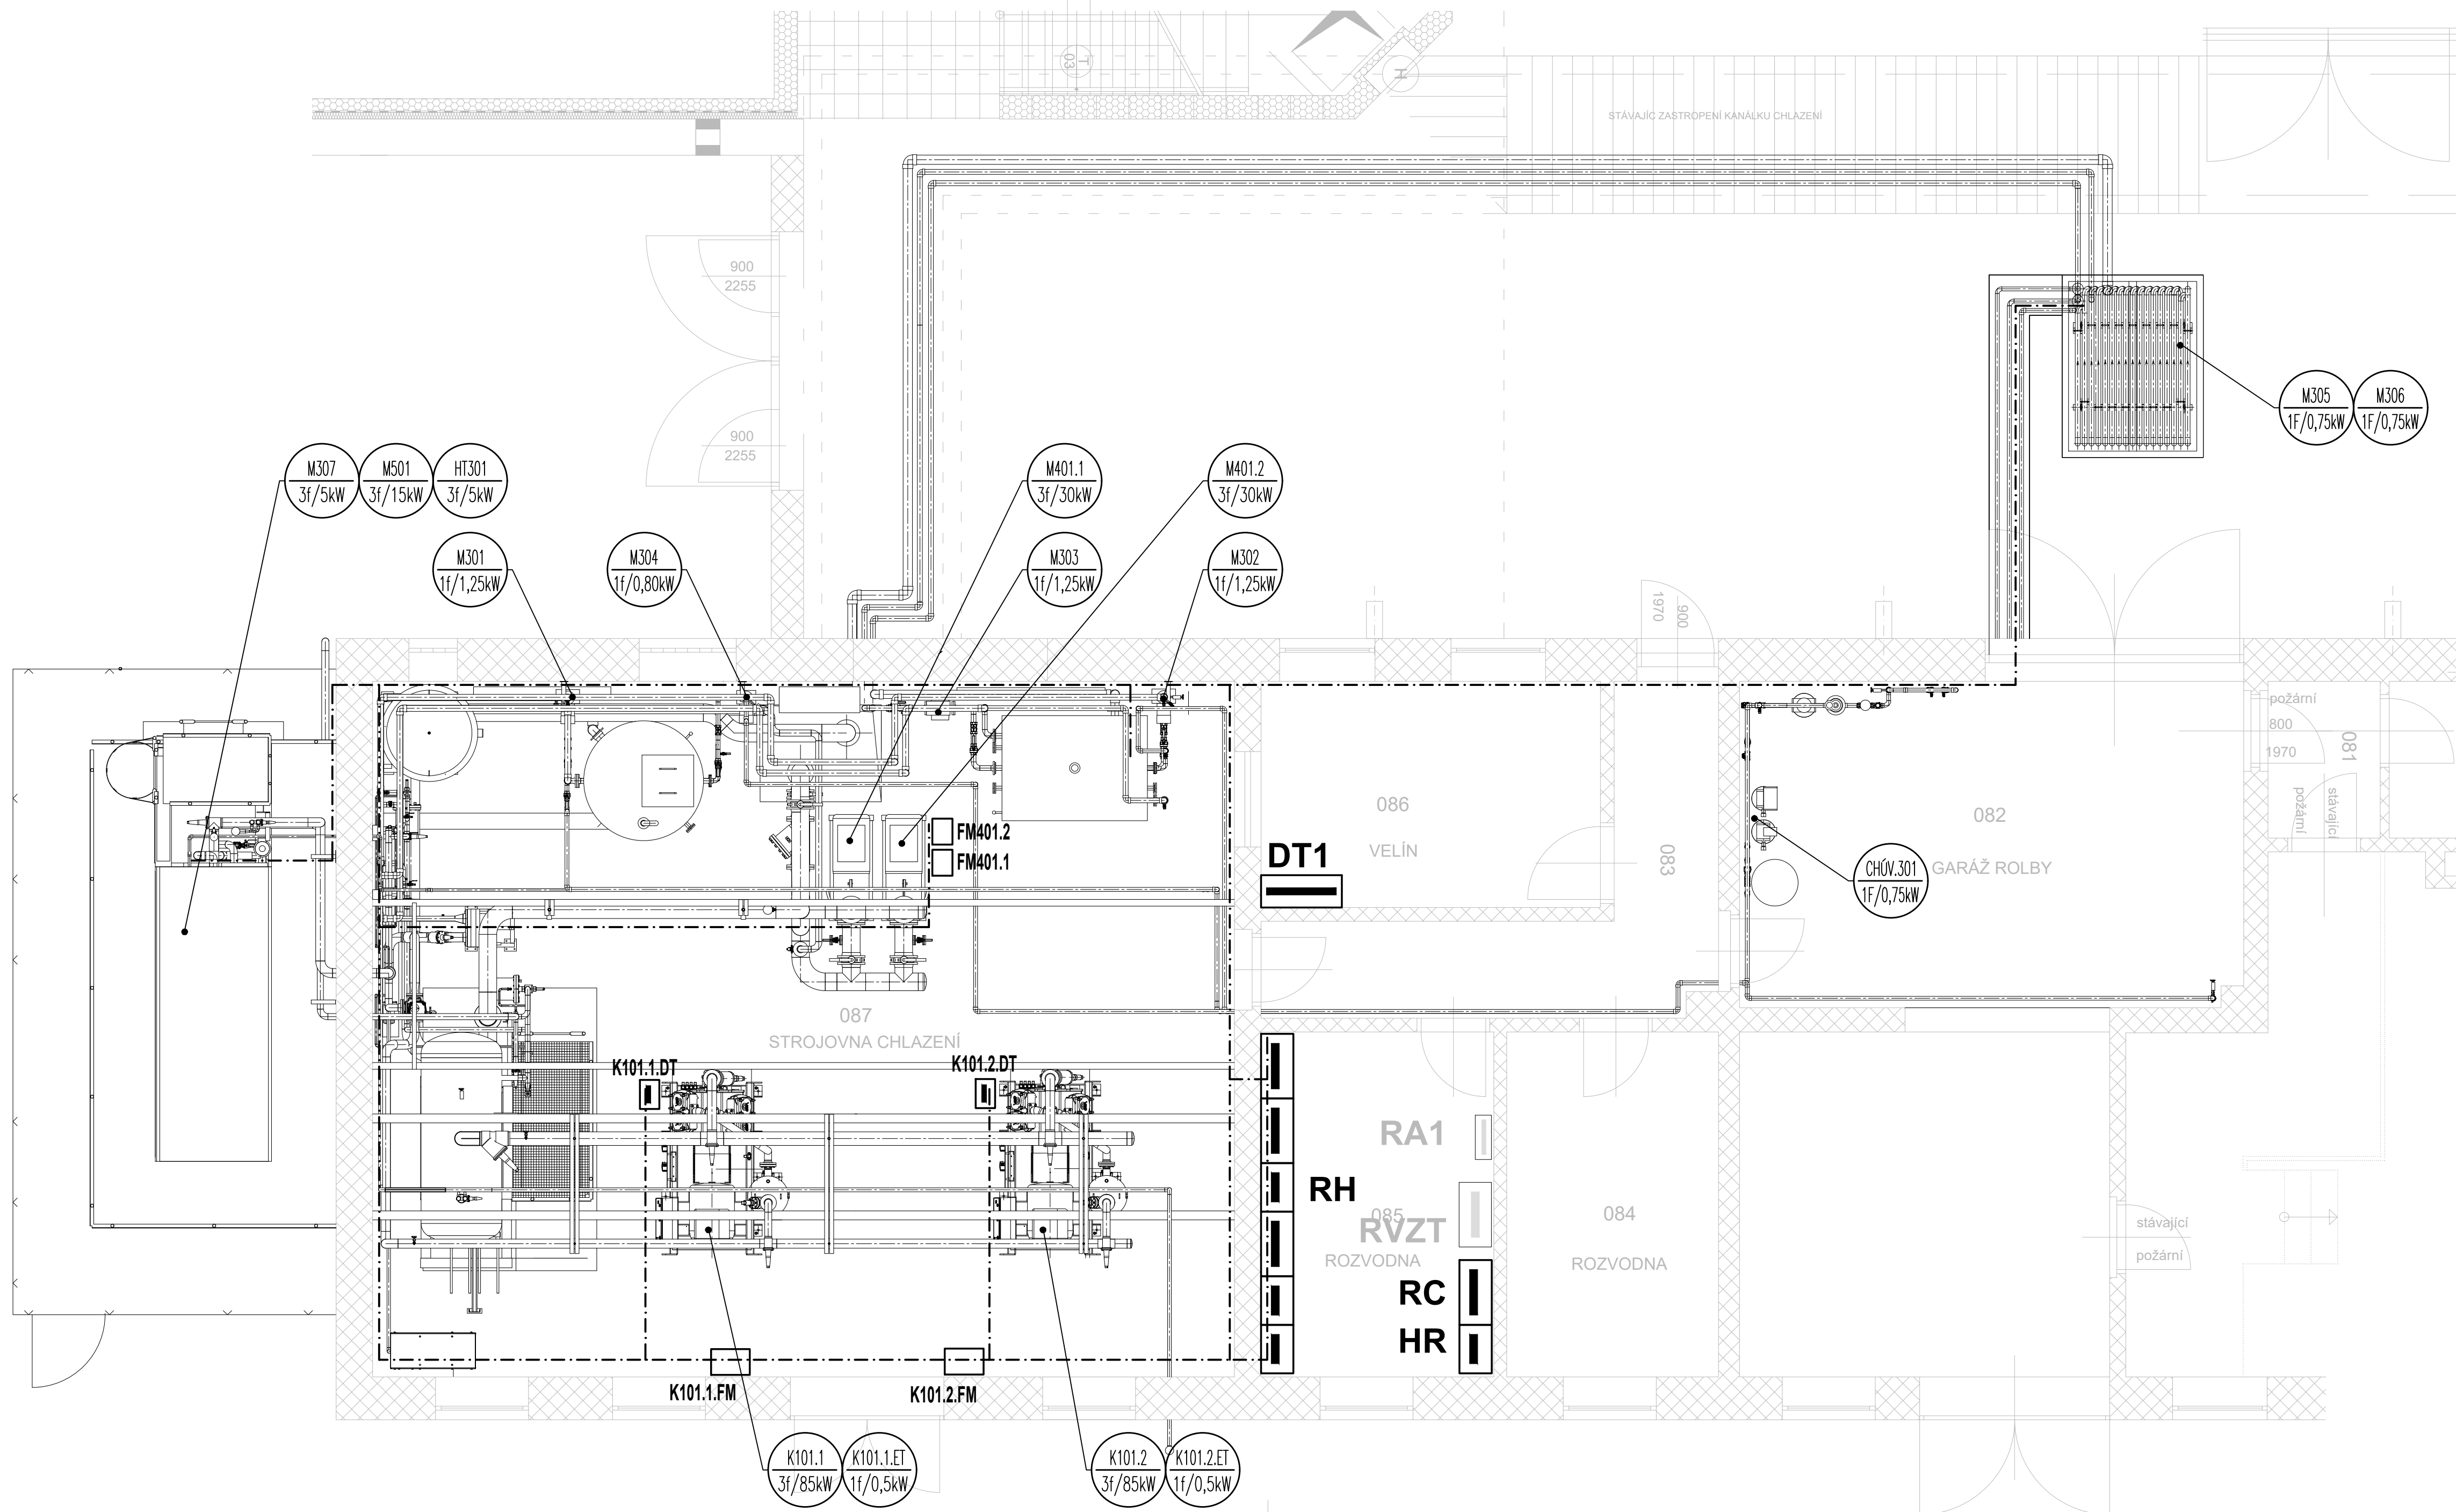

MEŘÍTKO 1:100	Jméno R. VESELÝ	Podpis 12/22	Datum 12/22	
SKARTAČNÍ ZNAK	KONTROLOVAL R. VESELÝ	12/22	Značka Návrh Konstruktivní Schválil Dělník	
	ZAKÁZKA 25 KROVŮ – REK. OHLAŽUJÍCÍ ŽAR		ČELEK EM + MOR	
	NÁZEV EMI + MaR PŮDORYS – MOTORICKÁ INSTALACE		ARCHIVNÍ ČÍSLO 2.05	
				Listů 6 List