


RV1, RV3 – /Rozvaděč nástěnný 12M IP54/

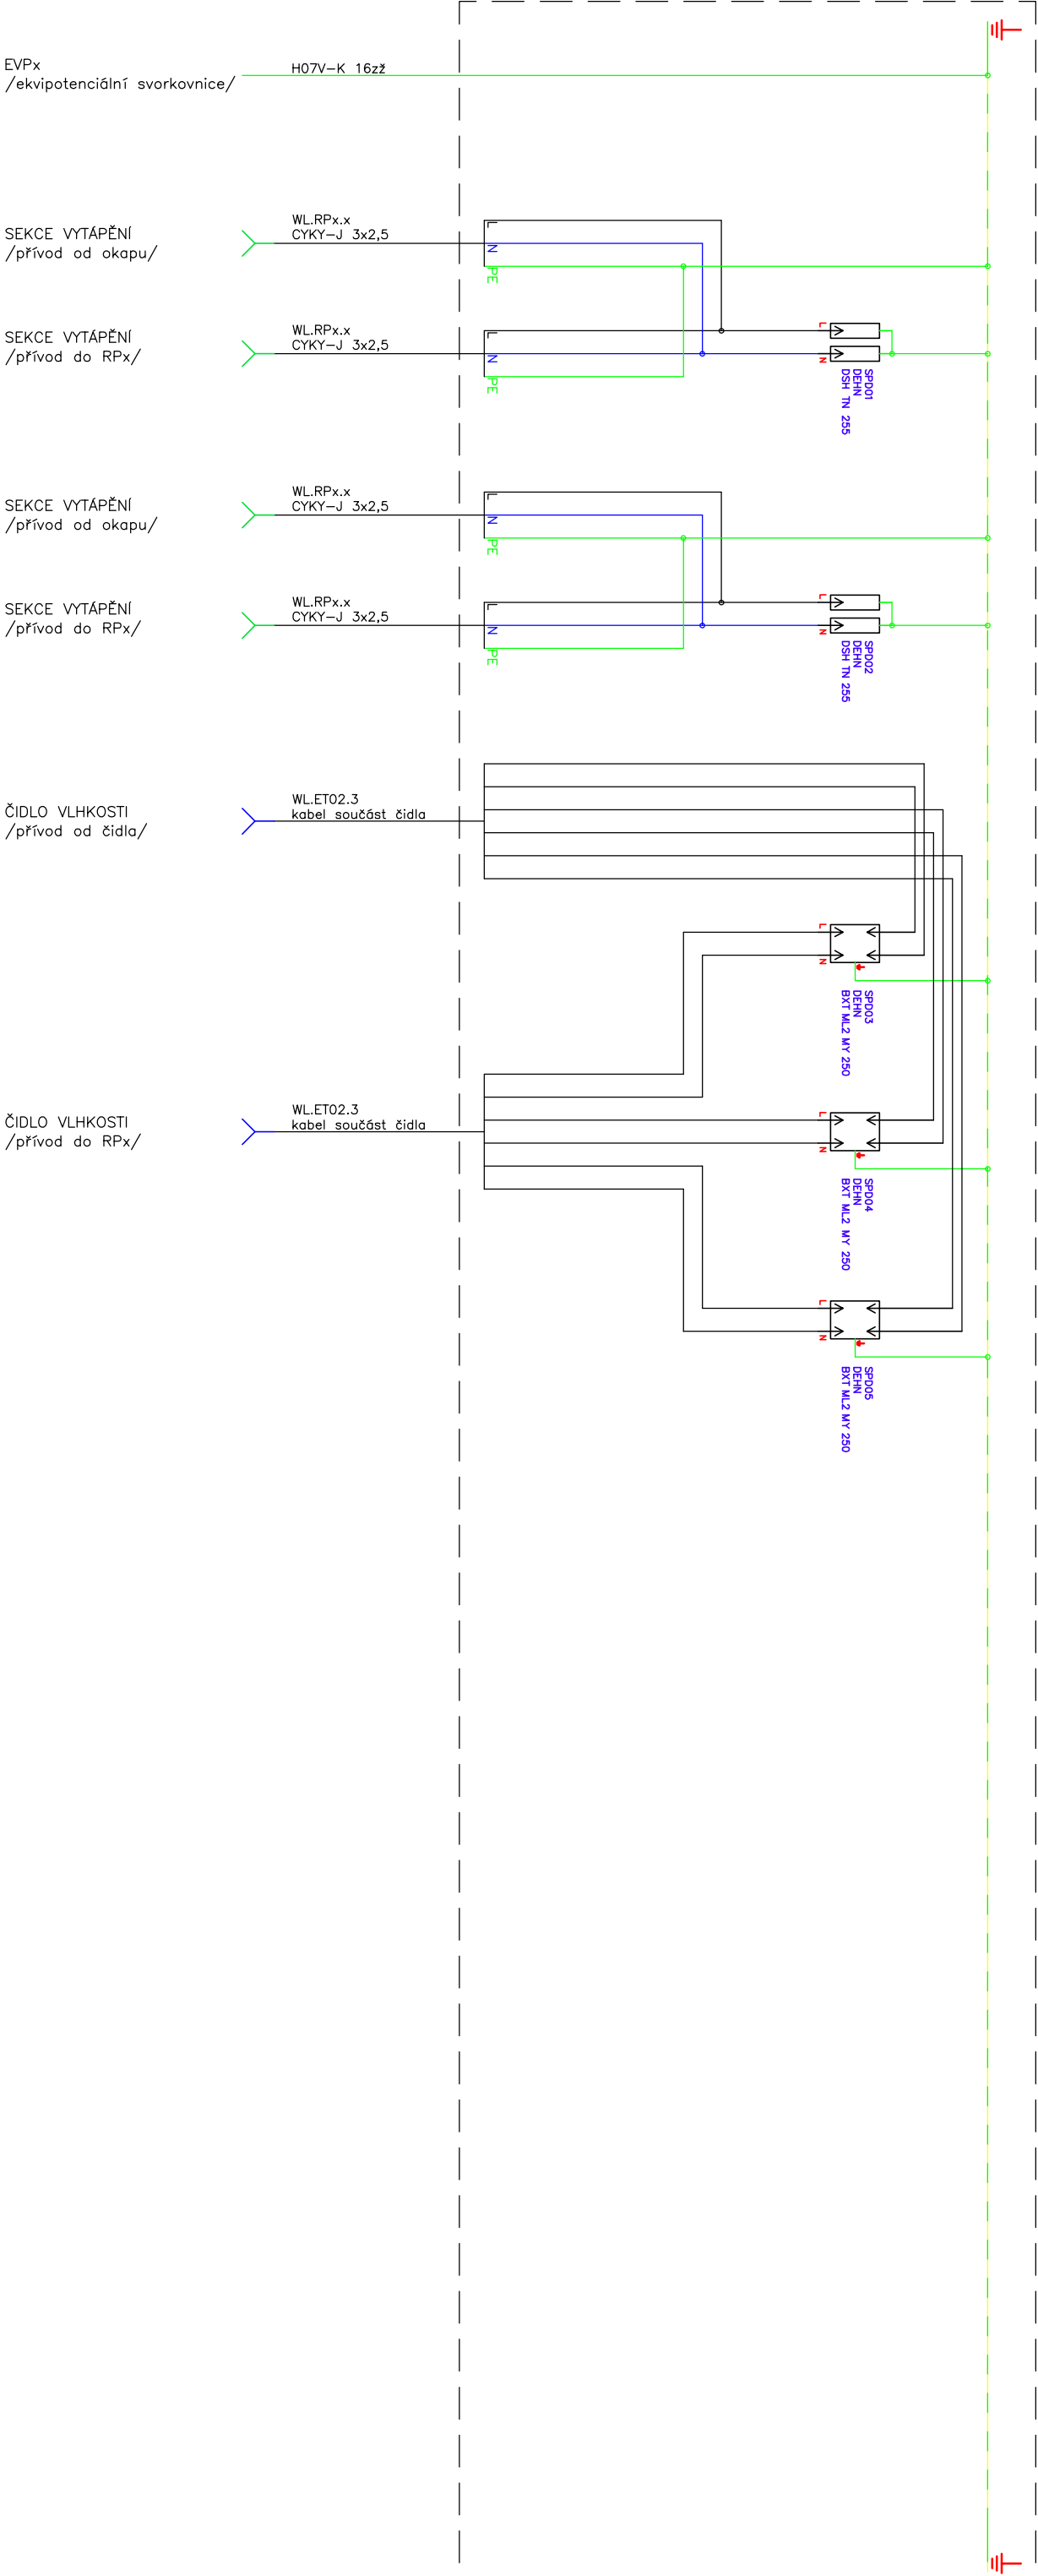

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:  
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dočkem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.  
Všechny okruhy 230V jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE	Rekonstrukce střechy										
	ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov										
VYPRACOVAL	RADIM BLAŤÁK					KONTROLOVAL	RADIM BLAŤÁK				
MÍSTO	ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov										PARE
INVESTOR	Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov										
ČÁST	D.1.4	DATUM	07/2019	ZAKÁZKA	2019/127	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, HROMOSVOD										ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA	Rozvaděč pro SPD - RV1, RV3 - schéma zapojení										D.1.4-6