


RV2, RV4 – /Rozvaděč nástěnný 12M IP54/

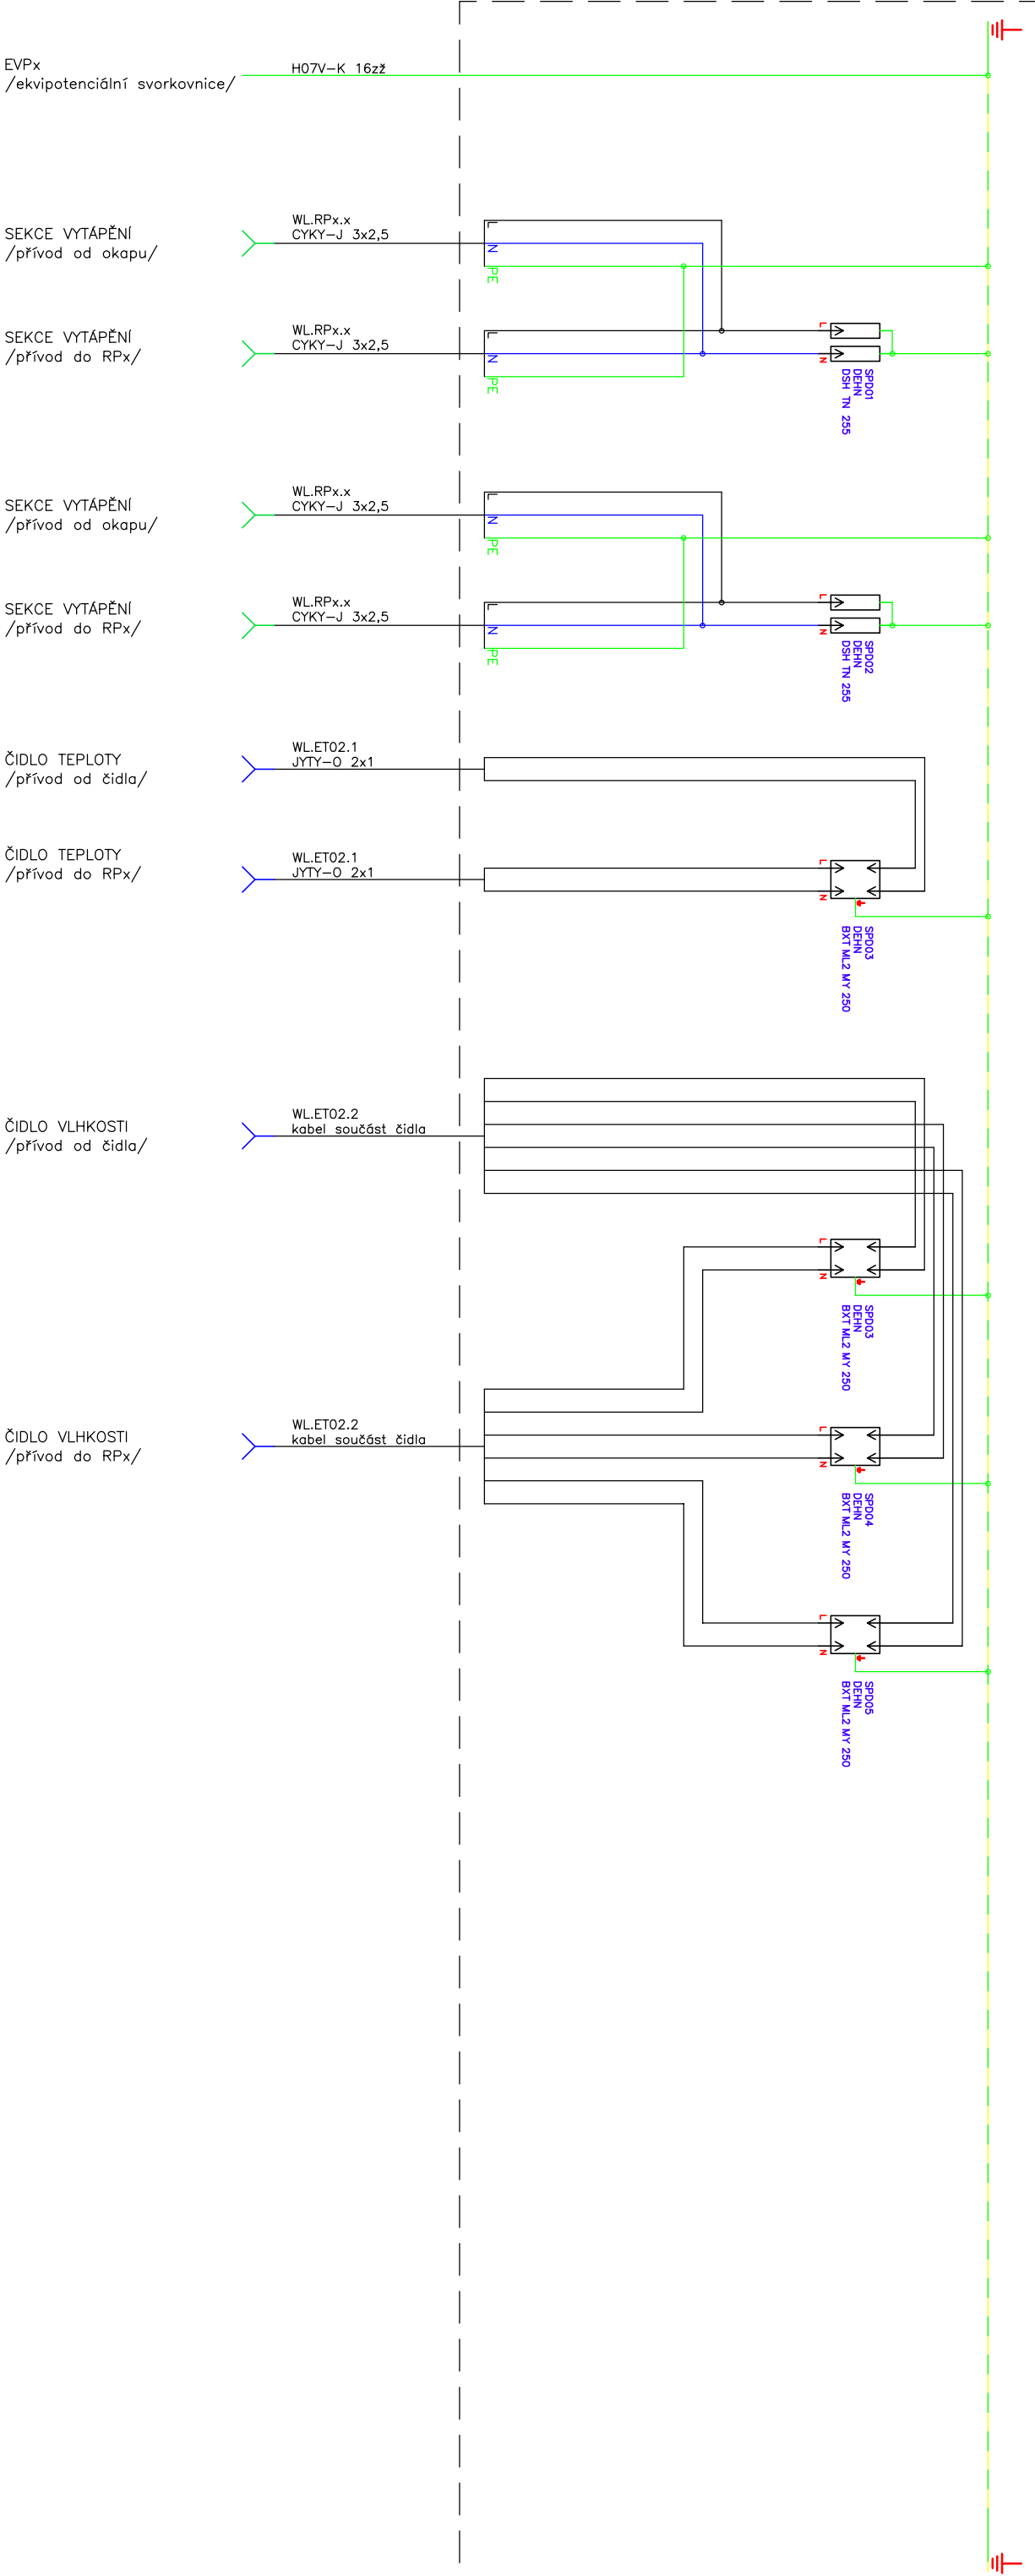

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dočkem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Všechny okruhy 230V jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE	Rekonstrukce střechy											
	ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov											
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK					
MÍSTO											ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov	PARE
INVESTOR											Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov	
ČÁST	D.1.4	DATUM	07/2019	ZAKÁZKA	2019/127	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO		
ČÁST											SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, HROMOSVOD	
PŘÍLOHA											Rozvaděč pro SPD - RV2, RV4 - schéma zapojení	ČÍSLO VÝKRESU
											D.1.4-7	