





RP1 – /Rozvaděč nástěnný min. 36M IP54/

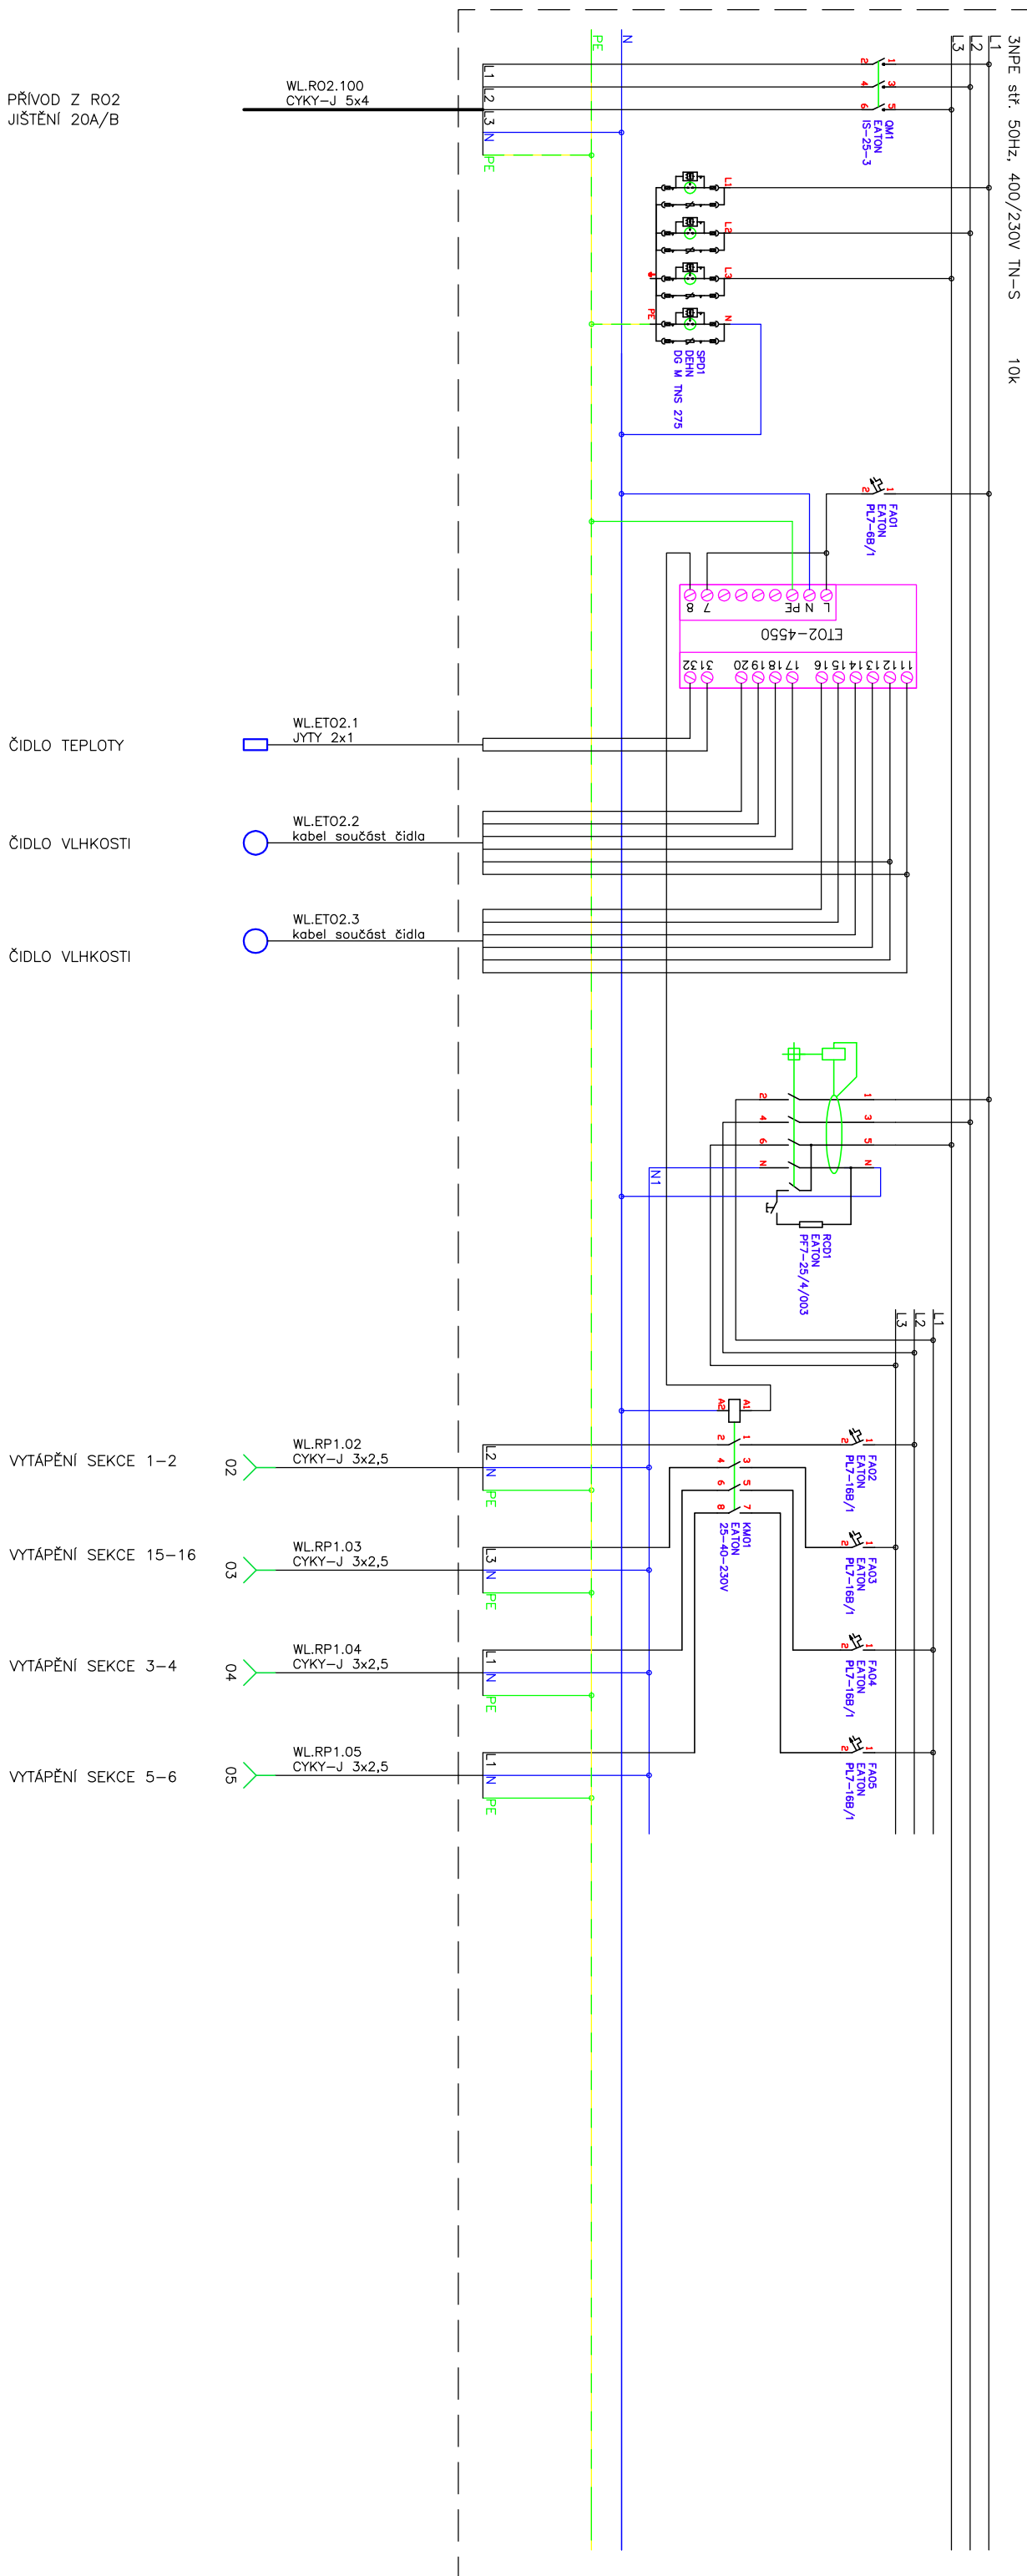

AKCE		Rekonstrukce střechy ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov				 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI					
VYPRACOVAL		RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK					
MÍSTO		ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov						PARE			
INVESTOR		Město Krnov, IČ: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov									
ČÁST	D.1.4	DATUM	07/2019	ZAKÁZKA	2019/127	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2x A4	MĚŘÍTKO	
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, HROMOSVOD										
PŘÍLOHA	Rozvaděč RP-1 - schéma zapojení										
		Číslo výkresu								D.1.4-4	