
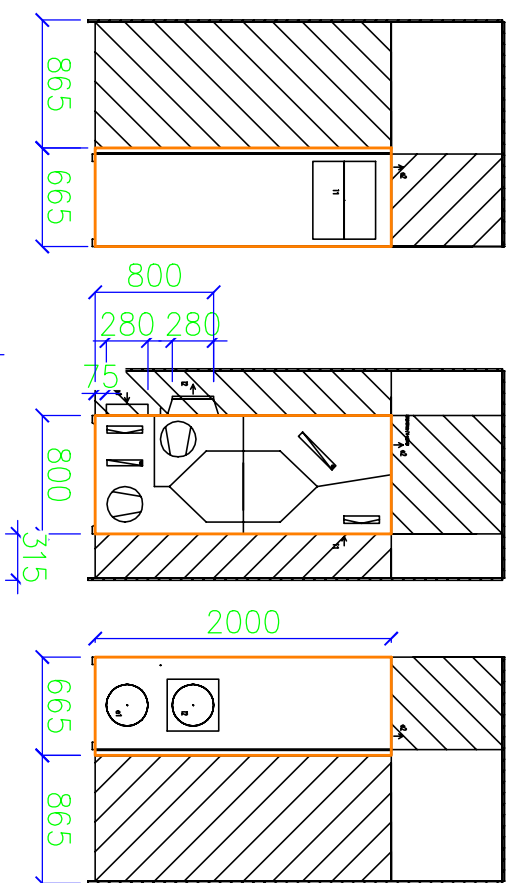



SCHÉMA VZT JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ I. A II.

ZAŘÍZENÍ I. A II.

REKUPERAČNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
700m³/h, 65 Pa, 277kg, EL. OHŘEV

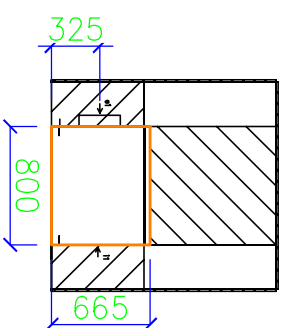


LEGENDA:

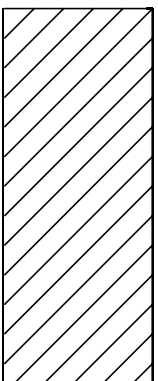


... OBSLUŽNÝ PROSTOR

Zimní provoz

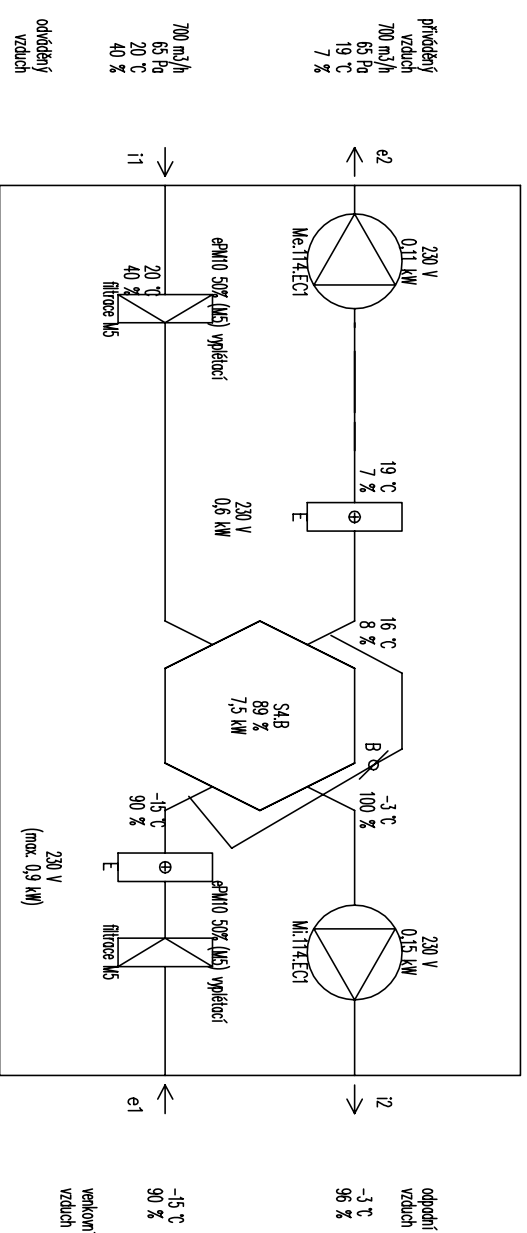

Letní provoz

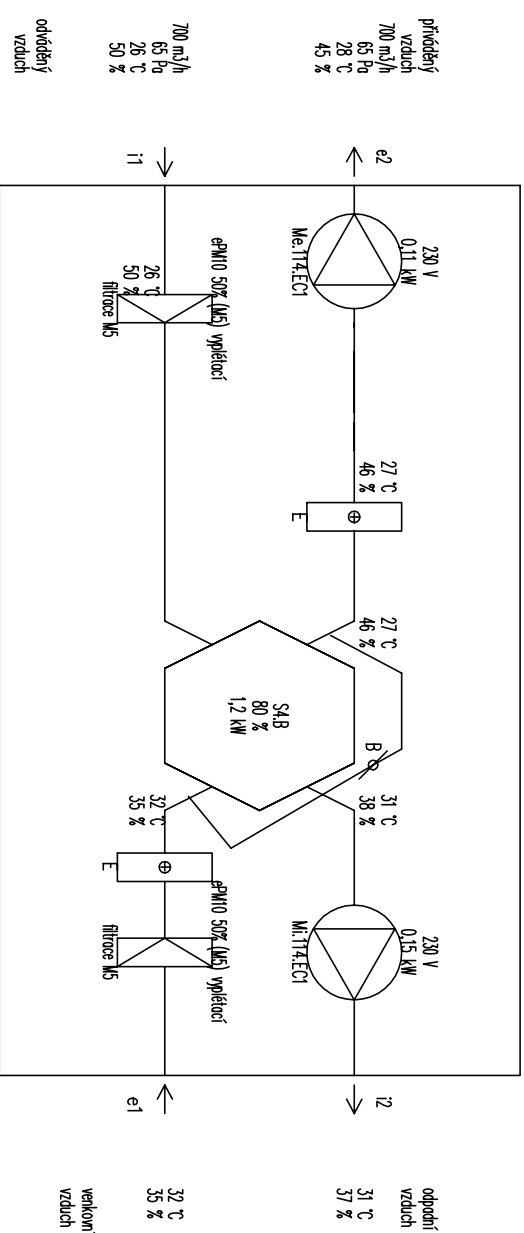

Zodpovědný projektant: Ing. G. Akritidis		Podpis :
Vypracoval : Radim Bartek	Podpis :	
Investor: Město Krnov, Hlavní Náměstí 96/1, 794 01 Krnov		
Místo stavby: Krnov		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY, VZT – MŠ SLUNEČNICE BRUNTÁLSKA 1400/80, 794 01 KRNŮV		
Část : D.1.4.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
Obsah : VZDUCHOTECHNIKA		
Název : SCHEMA VZT JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ I. A II.		
Č. výkresu : D.1.4.1-B3		RADIM BARTEK Jehochovice 160 742 45 Fulnek Tel.: 804 652 254 email: r.bartek@gmail.cz