


OBJEKT B

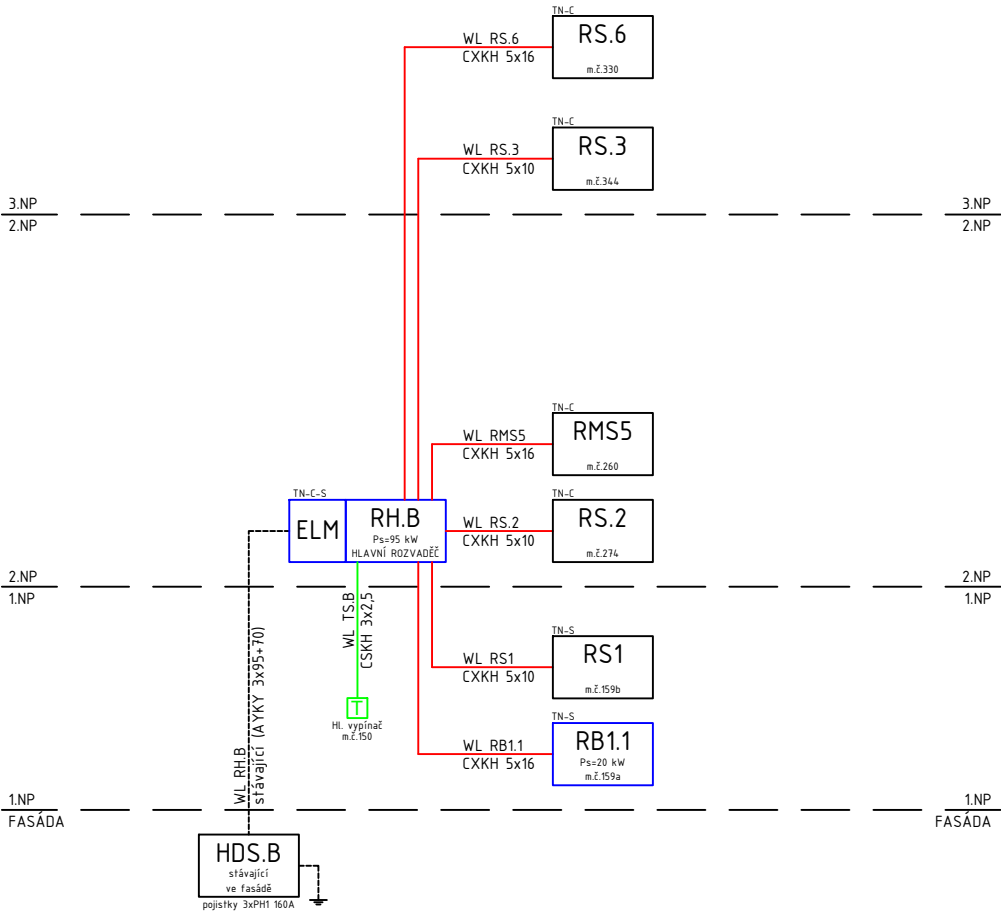

LEGENDA:

- NOVÝ ROZVADĚČ  
DODÁVKA 1.ETAPY
- STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ  
NEJÍ ŘEŠENO TOUTO PD!
- KABELY PRO BĚŽNÉ ROZVODY
- KABELY S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU
- STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ  
NEJÍ ŘEŠENO TOUTO PD!

V rámci 1. etapy bude provedeno:

- výměna hlavních rozvaděčů
- nové přívody do patrových rozvaděčů
- v rámci 2-3.NP budou nové kabelové přívody připojené na stávající rozvaděče (TN-C)
- v rámci 1.NP budou nové kabelové přívody připojené na nové rozvaděče (TN-S)

NÁZEV STAVBY:

Stavební úpravy Základní školy Krnov,  
Žižkova 3, okres Bruntál, p.o., po povodni

Stavební objekt:

D.1.2.5 TPS - Silnoprúd

MĚŘÍTKO: -	INVESTOR:	Město Krnov, Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		REVIZE:
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Zbranek		00
DATUM: 07/2025	VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Křemen		ČÍSLO PARÉ:
	CAD FILE:	D.1.2.5_60-61_00_Schéma napájení a pospojování.dwg		
STUPEŇ	NÁZEV VÝKRESU		Č.ZAKÁZKY	Č.VÝKRESU
DPS	SCHÉMA NAPÁJENÍ - B		202501	D.1.2.5_60