



## Půdorys 1.NP

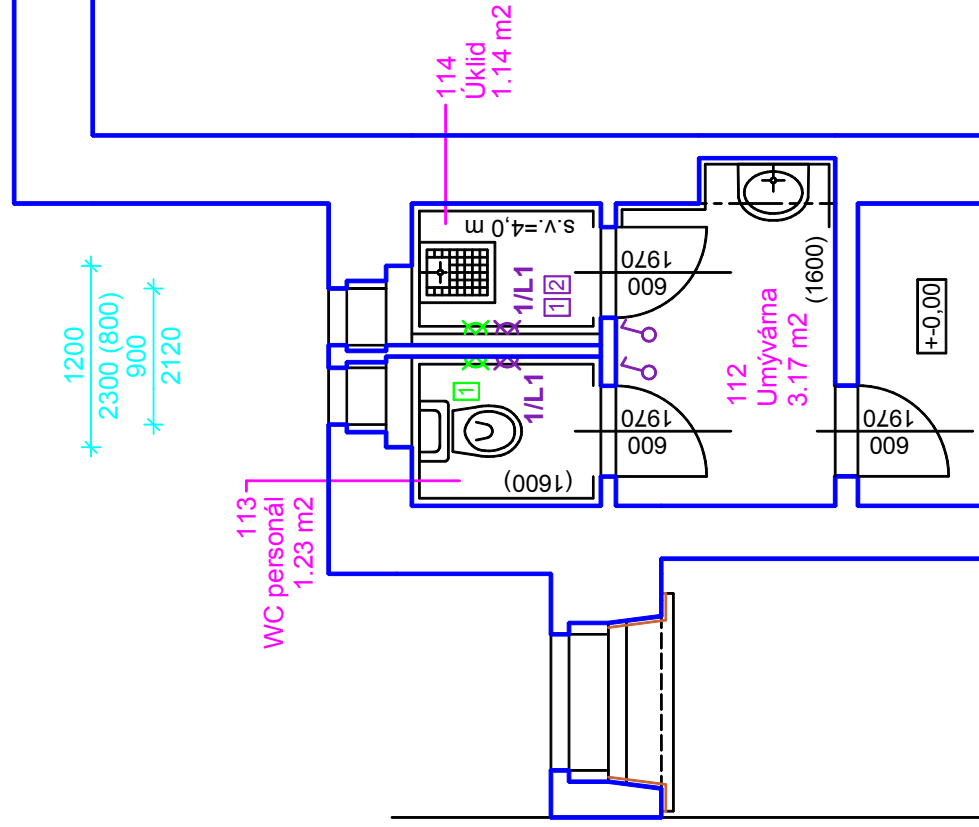

- 1 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VČETNĚ ROZVODŮ
  - 1 MONTÁŽ NOVÝCH OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VČETNĚ VYPÍNAČŮ
  - 2 NAPOJENÍ ROZVODŮ ELEKTRO Z NEJBLIŽŠÍ ROZVODNÉ KRABICE  
RESP. DOMOVNÍHO ROZVADĚČE
- ♂ spínač řazení č.1, 3558-A01340 B + kryt + rám
- ~~✗~~ L1 - nástěnné světlo kruhové d 375 mm, 2x18W, IP 40

ČM + účel místnosti	Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.2	Prostředí dle ČSN 332000-3	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1
113 - WC	TN - S + Fi	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
114 - Úklid	TN - S + Fi	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx



+ -0,00 = ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01		e-mail : miroslavgeryk@volny.cz mobil : 777009772 774630321 775630321		Ing.Miroslav Geryk & Ing.Jiří Gýryk  inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátoři BOZP	09/2014 mm 2A4 1:50 DPS	D.18
MÍSTO STAVBY:		Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace náměstí Míru 165/12, 794 01 Krnov pozemky parc. č. 354, 383, 385, 399 k.ú. Opavské Předměstí				
STAVEBNÍK:		Město Krnov Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov, IČ 00296139				
STAVBA:		Rekonstrukce fasády a oken na MŠ nám. Míru				
VÝKRES:		PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE				