


Pole č.1 + 2 je stávající RH1,
pole č. 3 nový R

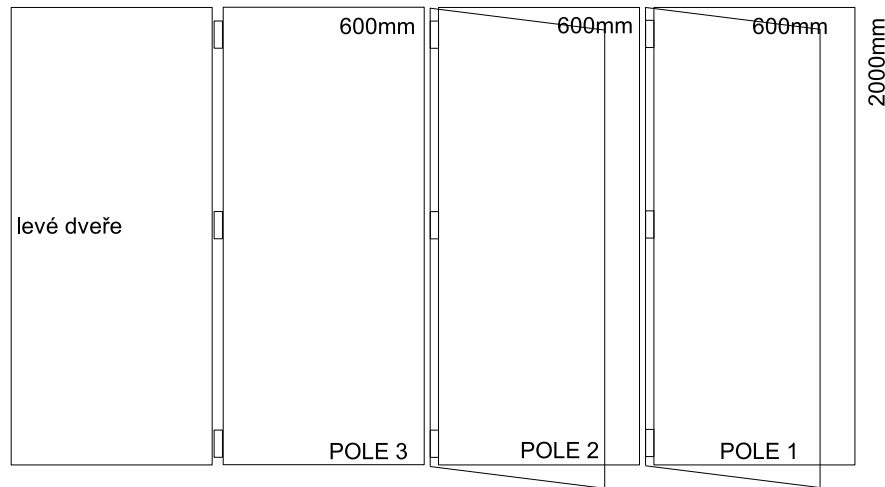

výbava viz PD E1 1 - E1 6

Výbava :

- jističe vypínací schopnost 10 kA, charakteristika B,C,D
- rozváděč splňuje podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298

RH1 - hlavní rozváděč objektu

Stávající rozváděč pole č.1 + 2, IP30/20, rv. 1996, fa Zajič
Pole č.3 - nový stojanový rozváděč umístěný vedle pole 2
IP40/20, 600 x 2000mm

KO2	35	
K1	24	
K2	24	
TE1	18	
TE2	18	
K3a	12	
K3b	12	
K3c	12	
Spe1	6	
Spe2	6	
Sp1	4	
Sp2	4	
SM2	3	
SM1	3	
SM3	1,1	
Fr	15	

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Stavba :		Školní jídelna Albrechtická 2, Krnov - oprava části 1NP varny	
Stavebník :		Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov	
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - RH1 montážní schéma	
		Č.zakázky:	06/2015
		Měřitko:	A4
		Č.výkr.:	E1