


RE10NP
10NP

RE9NP
9NP

RE8NP
8NP

RE7NP
7NP

RE6NP
6NP

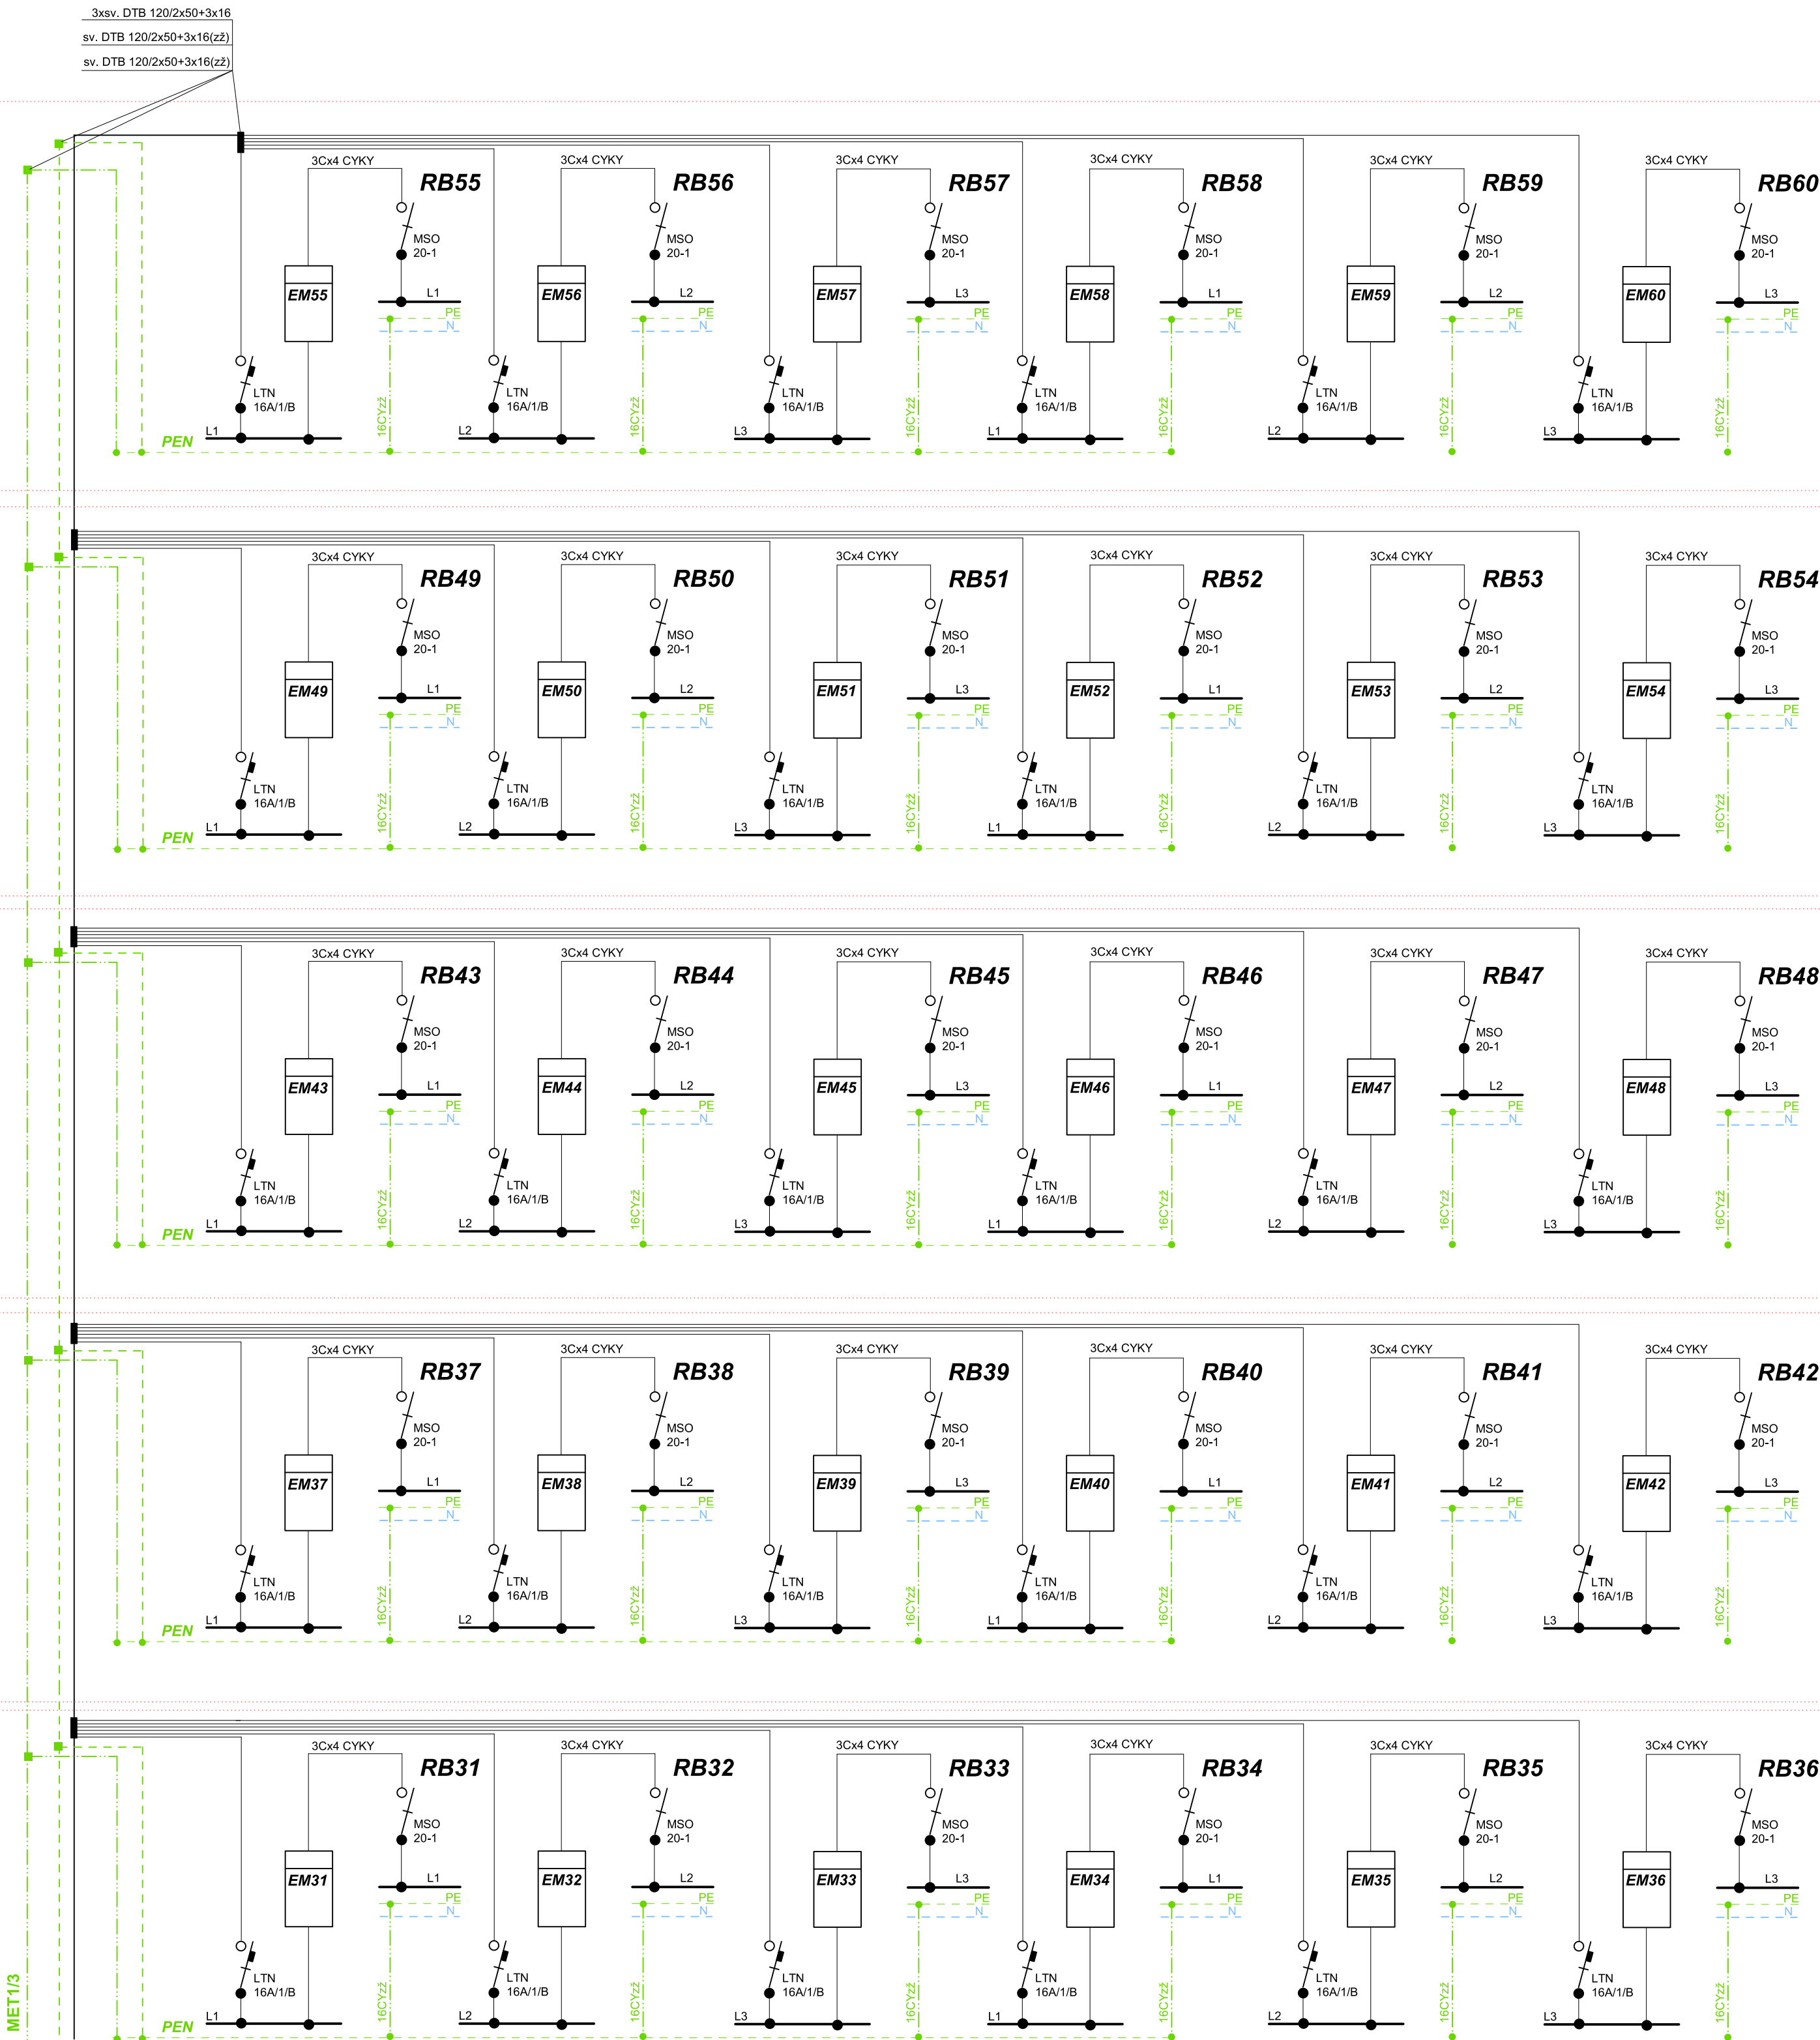

MET1/3

viz - PD E1

hlavní domovní vedení pro
byty 6NP - 10NP (30bytů)

Rozdělení TN-C na TN-S pro bytové rozváděče RBx provedeno vždy za elektroměrem!

Svodiče přepětí SPD 1+2 instalovat do jednotlivých RB

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC		
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S		
Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Stavba :		Č.zakázky:	
Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor		Datum: 09/2017	
bytového domu Krmov, SPC K, L, M, 794 01		Měřitko:	
Stavebník : Město Krmov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krmov		Formát: A2	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - přenos energie dům K, L, M		č.vykr.: E1 02	