


PŮDORYS 1.PP

M 1:75

ul. Hlubčická

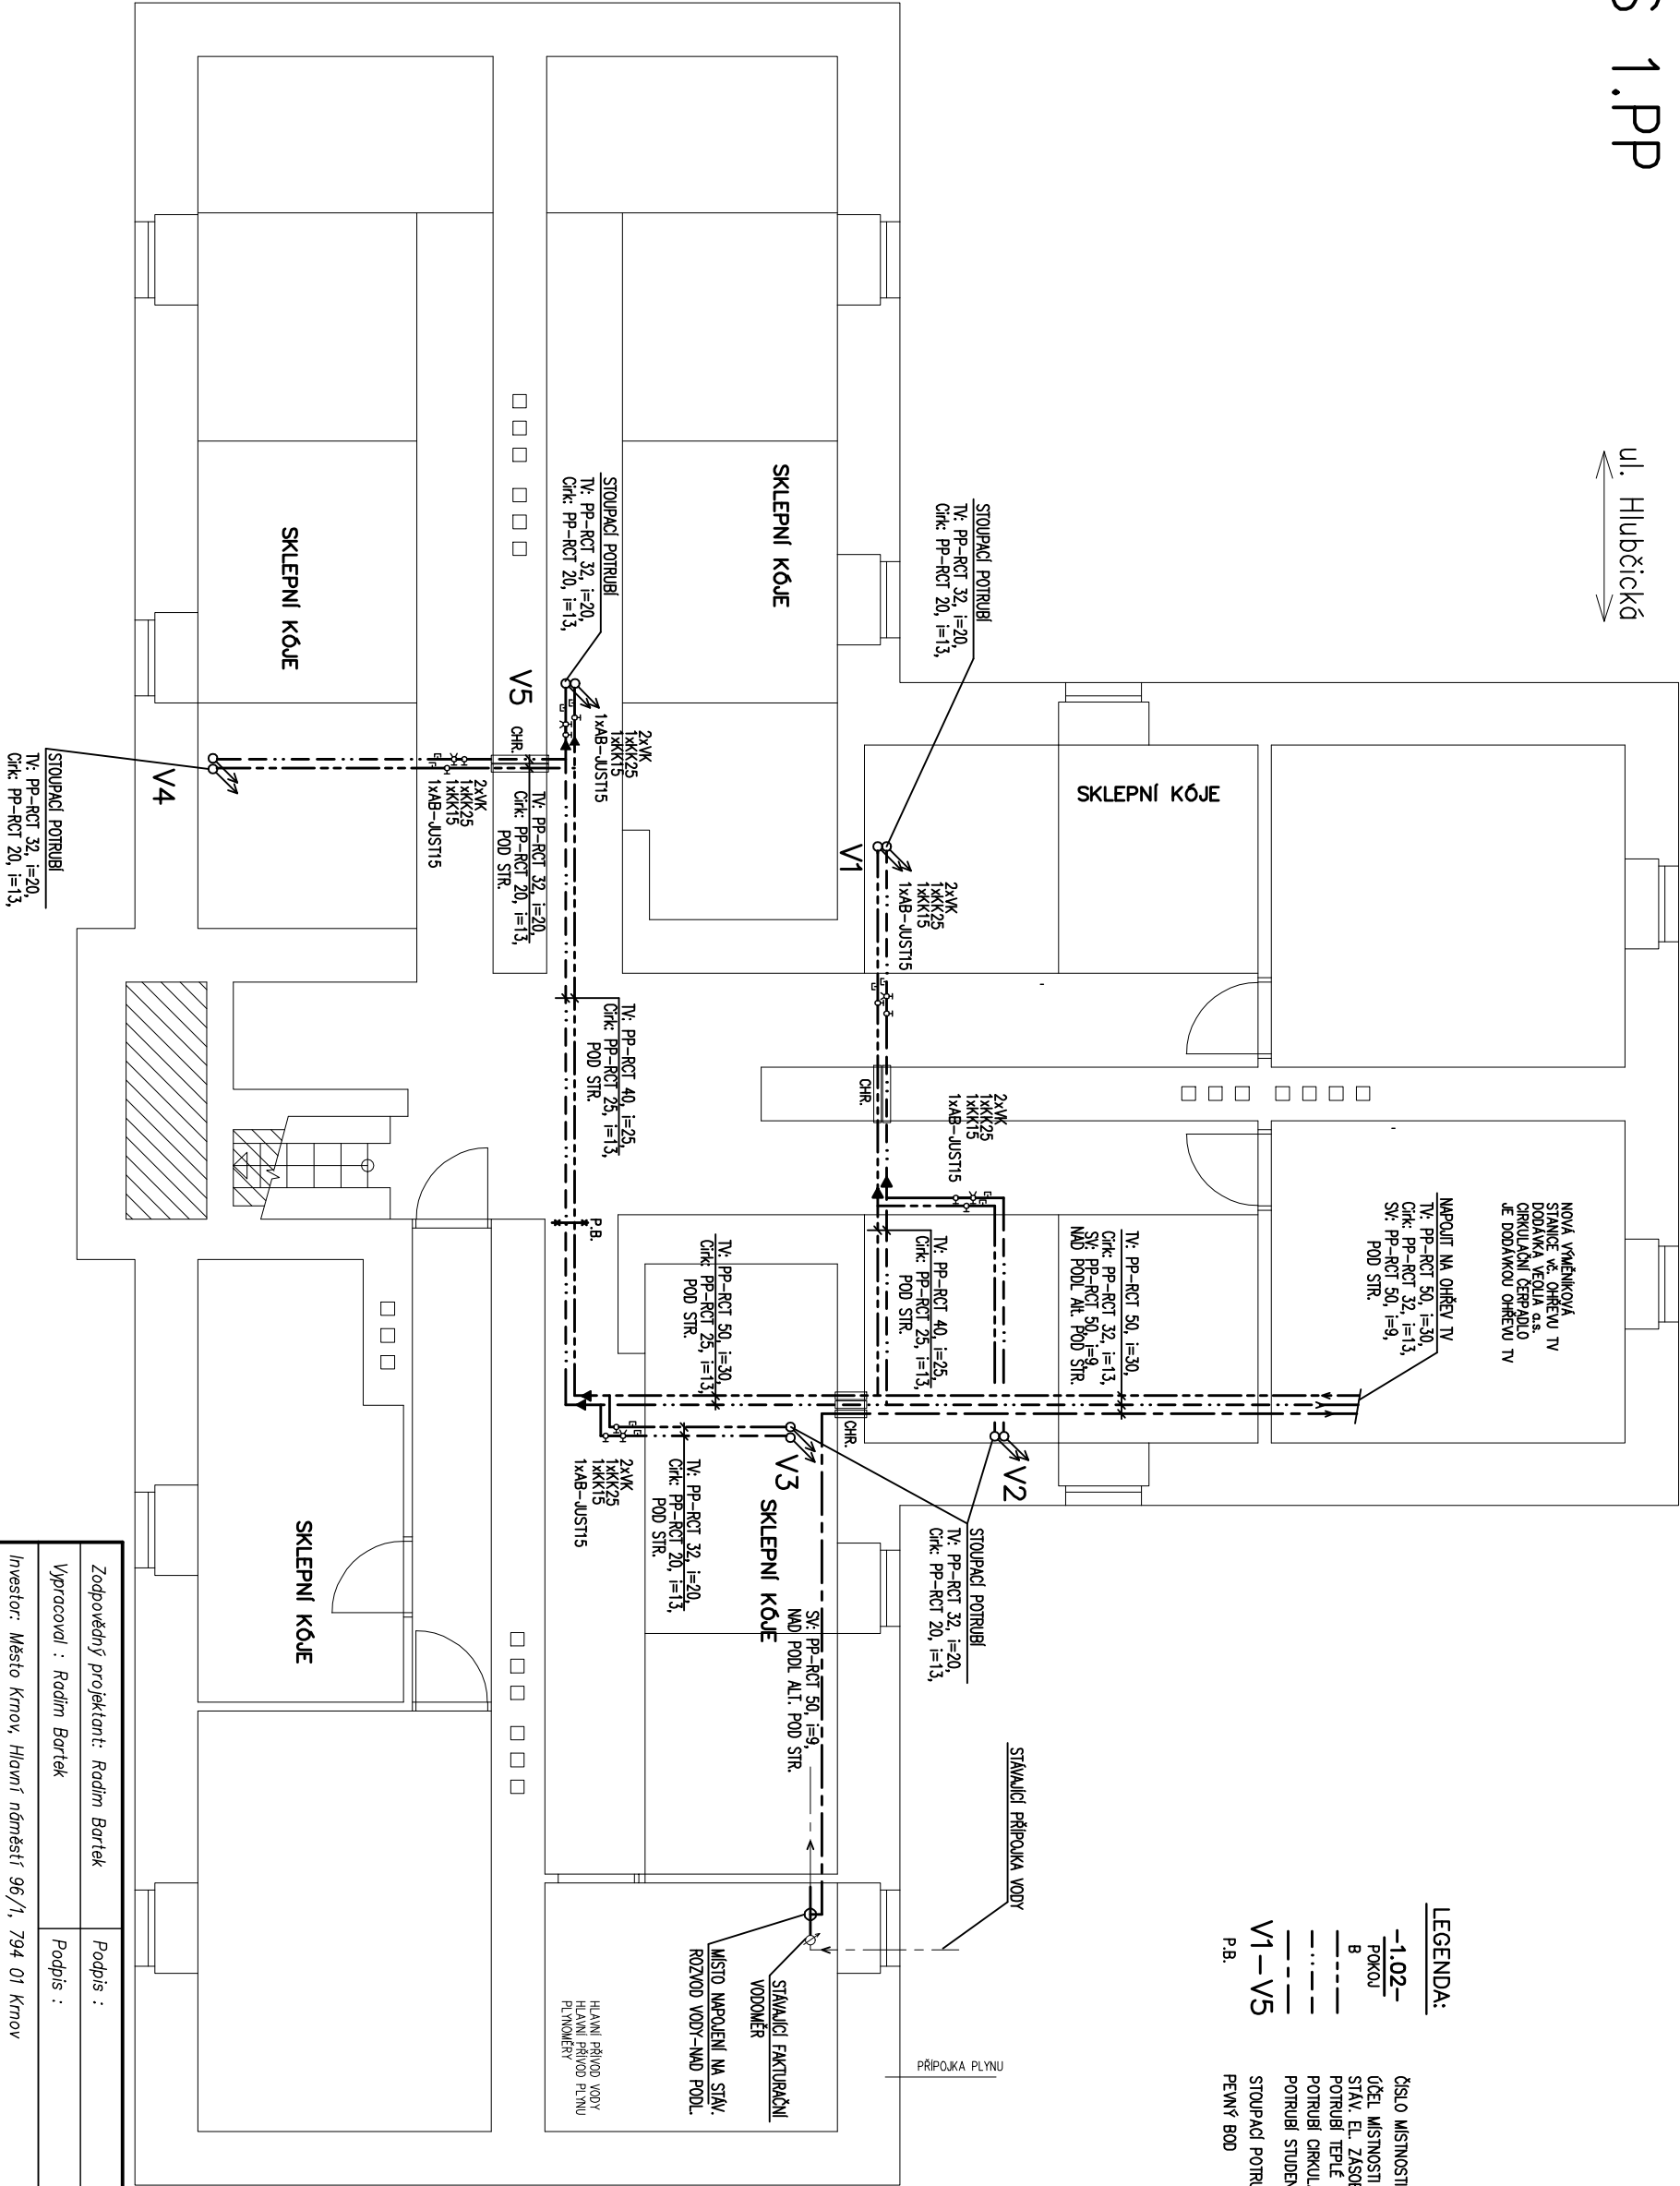

LEGENDA:

—1.02—	ČÍSLO MÍSTNOSTI
POKOU	ÚČEL MÍSTNOSTI
B	STAV. EL. ZASOBNÍK NEBO PLYN. KOJEL BUDE DEMONTOVAN
---	POTRUBÍ TEPLÉ VODY PP-RCT, IZOL.
---	POTRUBÍ CÍRKULACE PP-RCT EVO, IZOL.
---	POTRUBÍ STUDENÉ VODY PP-RCT EVO, IZOL.
V1—V5	STOUPACÍ POTRUBÍ
P.B.	PEVNÝ BOD

POZN: PŘESNÁ POLOHA STOUPACÍCH POTRUBÍ BUDE UPŘESŇOVÁNA NA MÍSTĚ
STOUPACÍ POTRUBÍ JE MOŽNO VESTI I JINÝMI MÍSTY, BUDE UPŘESŇOVÁNO NA MÍSTĚ
TRASY LEŽATÝCH ROZVODŮ POD STROPEM SUTERÉNU JE MOŽNO VESTI I JINÝMI MÍSTY, BUDE UPŘESŇOVÁNO NA MÍSTĚ
TRASY LEŽATÝCH ROZVODŮ KOORDINOVAT SE STAV. ROZVODY (PEVN, ZTI, OT, ELEKTRO)

Zodpovědný projektant: Radim Bartek		Podpis :	RADIM BARTEK Ing.technická 160 742 45 Pátek Tel: 604 622 241 e-mail: r.bartek@seznam.cz
Vpracoval : Radim Bartek		Podpis :	
Investor: Město Křnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Křnov		Číslo zakázky : 40/2017	
Místo stavby: k.ú. Křnov – Horní Předměstí		Měřítko : 1:75	
Akce : HLUBČICKÁ 44 – ZATEPLENÍ FASÁDY		Datum : 1/2018	Stupeň : Projekt pro provedení stavby
Část : D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		Formát : A3	
Obsah : ZDRAVOTECHNIKA			
Název : PŮDORYS 1.PP			Č. výkresu : D.1.4—B1